



SUNNY TRIPOWER CORE1 (STP 50-40 / STP 50-41)

Belangrijke informatie

Het product is uitgerust met of zonder WLAN-functie, al naargelang de beschikbaarheid. De reden daarvoor is de huidige problemen bij de levering van halfgeleiders, die wordt veroorzaakt door de COVID-19-pandemie.

Als het product niet met een WLAN-functie uitgerust is, gebruik dan de standaard ethernet-communicatie-interface voor de inbedrijfstelling, de configuratie en de integratie van het product in een netwerk.

Wanneer een integratie van het product in een WLAN-netwerk absoluut nodig is, kan dit bijvoorbeeld via een standaard WLAN-repeater worden gerealiseerd, die via Ethernet met het product wordt verbonden.

Zonder WLAN-functie is een directe verbinding van de gebruikersinterface door scannen van de QR-code op het product met de SMA 360°-app niet mogelijk. Gebruik een andere verbindingsmogelijkheid.

Juridische bepalingen

De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar Technology AG. Van dit document mag niets worden gemultipliseerd, in een datasysteem worden opgeslagen of op andere wijze (elektronisch, mechanisch middels fotokopie of opname) worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMA Solar Technology AG. Een bedrijfsinterne reproductie ten behoeve van de evaluatie of het correcte gebruik van het product is zonder toestemming toegestaan.

SMA Solar Technology AG geeft geen toezeggingen of garanties, niet expliciet noch stilzwijgend met betrekking tot elke documentatie of de daarin beschreven software en toebehoren. Hiertoe horen ondermeer (maar zonder inperking hiervan) impliciete garantie van de marktbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Alle toezeggingen hierover of garanties worden hiermee uitdrukkelijk weerlegd. SMA Solar Technology AG en diens vakhandelaars zijn nooit aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte toevallige navolgende verliezen of schades.

De bovengenoemde uitsluiting van impliciete garanties kan niet in alle gevallen worden toegepast. Wijzigingen van specificaties blijven voorbehouden. Dit document is met veel inspanning en uiterst zorgvuldig opgesteld om de meest actuele stand van zaken te waarborgen. De lezer wordt echter nadrukkelijk gewezen op het feit, dat SMA Solar Technology AG het recht behoudt, zonder aankondiging vooraf respectievelijk volgens de desbetreffende bepalingen van het bestaande leveringscontract, wijzigingen van deze specificaties uit te voeren, die SMA met het oog op productverbeteringen en gebruikservaringen geschikt vindt. SMA Solar Technology AG is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte, toevallige navolgende verliezen of schades die zijn ontstaan door uitsluitend te vertrouwen op het onderhavige materiaal, onder andere door weglating van informatie, typefouten, rekenfouten of fouten in de structuur van het voorliggende document.

SMA garantie

De actuele garantievoorwaarden kunt u downloaden op www.SMA-Solar.com.

Softwarelicenties

De licenties voor de gebruikte softwaremodules (Open Source) kunt u oproepen via de gebruikersinterface van het product.

Handelsmerken

Alle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet afzonderlijk zijn aangeduid. Als de aanduiding ontbreekt, betekent dit niet dat een product of teken vrij is.

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Duitsland

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-mail: info@SMA.de

Stand: 14-2-2023

Copyright © 2022 SMA Solar Technology AG. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1	Toelichting bij dit document	8
1.1	Geldigheid.....	8
1.2	Doelgroep.....	8
1.3	Inhoud en structuur van het document.....	8
1.4	Niveaus veiligheidswaarschuwing.....	8
1.5	Symbolen in het document	9
1.6	Markeringen in document	9
1.7	Benamingen in het document	10
1.8	Aanvullende informatie	10
2	Veiligheid.....	11
2.1	Reglementair gebruik	11
2.2	Belangrijke veiligheidsaanwijzingen.....	12
3	Leveringsomvang.....	18
4	Productoverzicht	19
4.1	Productbeschrijving	19
4.2	Symbolen op het product	20
4.3	Interfaces en functies.....	22
4.4	Ledsignalen.....	27
4.5	Displaymeldingen.....	28
4.6	Systeemoverzicht.....	29
4.6.1	Schakelschema	30
4.6.2	Communicatieschema.....	31
5	Montage	32
5.1	Voorwaarden voor de montage	32
5.2	Product monteren	35
6	Elektrische aansluiting	38
6.1	Overzicht van het aansluitpaneel	38
6.2	AC-aansluiting	38
6.2.1	Voorwaarden voor de AC-aansluiting.....	38
6.2.2	Omvormer op het openbare stroomnet aansluiten.....	40
6.3	Netwerkkabel aansluiten.....	42
6.4	Aansluiting multifunctioneel relais	44
6.4.1	Werkwijze voor het aansluiten van het multifunctioneel relais	44
6.4.2	Bedrijfsmodi van het multifunctionele relais	44
6.4.3	Aansluitvarianten	45

6.4.4	Aansluiting op het multifunctionele relais	48
6.5	DC-aansluiting	50
6.5.1	Voorwaarden voor de DC-aansluiting	50
6.5.2	DC-connectoren confectioneren	50
6.5.3	PV-panelen aansluiten	52
6.5.4	DC-connectoren demonteren	55
7	Inbedrijfstelling.....	57
7.1	Werkwijze bij de inbedrijfstelling	57
7.2	De omvormer in bedrijf stellen.....	58
7.3	Kies een configuratieoptie	60
8	Bediening.....	63
8.1	Display activeren en bedienen	63
8.2	Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface.....	63
8.2.1	Directe verbinding via ethernet maken.....	63
8.2.2	Directe verbinding via WLAN maken	64
8.2.3	Verbinding via ethernet in lokaal netwerk maken	66
8.2.4	Verbinding via WLAN in lokaal netwerk maken	67
8.3	Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden	68
8.4	Opbouw van de startpagina van de gebruikersinterface	70
8.5	Opgeslagen gegevens weergeven en downloaden	73
8.6	Smart Inverter Screen activeren	74
8.7	Installatiewizard starten	74
8.8	WPS-functie activeren	75
8.9	WLAN uit- en inschakelen	76
8.10	Dynamische vermogensweergave uitschakelen.....	77
8.11	Wachtwoord wijzigen	77
8.12	Productcode genereren of veranderen	78
8.13	Servicetoegang configureren	79
8.14	Bedrijfsparameters wijzigen	79
8.15	Landspecifieke gegevensrecord instellen	80
8.16	Procedure werkelijk vermogen configureren	81
8.17	Q on Demand 24/7 instellen	82
8.18	Bedrijfsmodus van het multifunctionele relais wijzigen	83
8.19	Modbus-modules configureren.....	84
8.20	Ontvangst van stuursignalen activeren (alleen voor Italië)	85
8.21	SMA ShadeFix instellen.....	85
8.22	I-V-karakteristiek genereren.....	86
8.23	Nominale aardlekstroom van de aardlekbeveiliging instellen.....	87
8.24	SMA ArcFix deactiveren of activeren	87

8.25	Stringuitvalherkenning activeren en instellen	88
8.26	Configuratie opslaan in bestand	90
8.27	Configuratie uit bestand overnemen	91
8.28	Firmware-update	91
8.28.1	Automatische firmware-update activeren	91
8.28.2	Firmware-update met update-bestand via de gebruikersinterface uitvoeren	92
8.28.3	Firmware-update met update-bestand via USB-stick uitvoeren	93
8.28.4	Nieuwe firmware via de gebruikersinterface zoeken en installeren ...	93
9	Omvormer spanningsvrij schakelen	95
10	Product reinigen	98
11	Zoeken naar fouten	99
11.1	Wachtwoord vergeten	99
11.2	Productcode verloren	100
11.3	Gebeurtenismeldingen	101
11.4	PV-installatie op aardlek controleren	117
11.5	Bedrijfsbelemmering na vlamboogdetectie terugzetten	121
12	Omvormer buiten bedrijf stellen.....	122
13	Technische gegevens	126
14	Toebehoren	131
15	Contact	132
16	EU-markering van overeenstemming.....	133
17	VK-conformiteitsverklaring	134

1 Toelichting bij dit document

1.1 Geldigheid

Dit document geldt voor:

- STP 50-40 (Sunny Tripower CORE1) vanaf firmware-versie $\geq 3.00.00.R$ tot 3.11.##.R
- STP 50-41 (Sunny Tripower CORE1) vanaf firmware-versie $\geq 4.01.01.R$

1.2 Doelgroep

Dit document is bedoeld voor vakmensen en eindgebruikers. De werkzaamheden die in dit document zijn aangeduid door een waarschuwingssymbool en de aanduiding "vakman" mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Werkzaamheden waarvoor geen bijzondere kwalificatie nodig is, zijn niet gekenmerkt en mogen ook door eindgebruikers worden uitgevoerd.

De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken:

- Veilig omgaan met het vrijschakelen van SMA-omvormers
- kennis over het functioneren en het bedienen van een omvormer
- geschoold in de omgang met de gevaren en risico's bij het installeren, repareren en bedienen van elektrische apparaten en installaties
- opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties
- kennis van de geldende wetgeving, normen en richtlijnen
- kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen

1.3 Inhoud en structuur van het document

Dit document beschrijft de montage, installatie, inbedrijfstelling, configuratie, bediening, zoeken naar fouten en de buiten bedrijfstelling van de gebruikersinterface van het product.

De actuele versie van dit document en aanvullende informatie over het product vindt u in PDF-formaat en als eManual op www.SMA-Solar.com. De eManual kunt u ook via de gebruikersinterface van het product oproepen.

Afbeeldingen in dit document zijn teruggebracht tot wezenlijke details en kunnen afwijken van het echte product.

1.4 Niveaus veiligheidswaarschuwing

De volgende niveaus veiligheidswaarschuwingen kunnen bij het omgaan met het product optreden.

GEVAAR

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel leidt.

WAARSCHUWING

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of ernstig lichamelijk letsel kan leiden.

⚠ VOORZICHTIG

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan leiden.

LET OP

Markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leiden.

1.5 Symbolen in het document

Symbol	Toelichting
	Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, maar niet relevant is voor de veiligheid
	Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan
	Gewenst resultaat
	Voorbeeld
	Hoofdstuk waarin werkzaamheden worden beschreven die uitsluitend door vakmensen mogen worden uitgevoerd

1.6 Markeringen in document

Markering	Gebruik	Voorbeeld
vet	- Meldingen - aansluitingen - elementen van een gebruikersinterface - elementen die u moet selecteren - elementen die u moet invoeren	- Aders aansluiten op de aansluitklemmen X703.1 tot X703.6. - Voer in het veld Minuten de waarde 10 in.
>	verbindt meerdere elementen die u moet selecteren	Selecteer Instellingen > Datum.
[knop] [toets]	knop of toets die u moet selecteren of indrukken	Selecteer [Enter].
#	Plaatshouder voor variabele componenten (bijvoorbeeld parameter naam)	Parameter WCtHz.Hz#

1.7 Benamingen in het document

Volledige benaming	Benaming in dit document
Sunny Tripower CORE1	Omvormer, product

1.8 Aanvullende informatie

Meer informatie vindt u op www.SMA-Solar.com.

Titel en inhoud van de informatie	Soort informatie
"PUBLIC CYBER SECURITY - Richtlijnen voor een veilige communicatie met PV-installaties"	Technische informatie
"SMA GRID GUARD 10.0 - netbeheer door omvormer en installatie-regelaar"	Technische informatie
"Simplified Implementation of Grid and PV System Protection in PV Systems"	Technische informatie
"Rendement en derating" Rendement en derating-gedrag van de SMA-omvormer	Technische informatie
"Short-Circuit Currents" Informatie over kortsluitstromen van SMA PV-omvormers	Technische informatie
"Meetwaarden en parameters" Overzicht van alle bedrijfsparameters van de omvormer en hun instelmogelijkheden en een overzicht van alle SMA Modus-registers	Technische informatie
"SUNSPEC MODBUS" Informatie over de activering van de SunSpec Modbus-interface en informatie over de SunSpec Modbus-profielen	Technische informatie
"SMA MODBUS" Informatie over de SMA Modbus-interface	Technische informatie
"Integrated Plant Control" Uitgebreide uitleg van de functie en beschrijving van het instellen van de functie	Technische informatie
"Vlamboogbeveiliging in Sunny Tripower CORE1 (STP 50-41)"	Technische informatie
"SMA SPEEDWIRE VELDBUS"	Technische informatie
"Derating van de temperatuur"	Technische informatie
"I-V-diagnosefunctie: bepaling van de generatorkarakteristiek door de omvormer voor foutdetectie in de PV-generator"	Technische informatie

2 Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

De Sunny Tripower is een zonnestroomomvormer zonder transformator met 6 MPP-trackers, die de gelijkstroom van het PV-paneel omzet in netconforme driefasige wisselstroom en deze driefasige wisselstroom aan het openbare stroomnet teruglevert.

Het product is bedoeld voor toepassing in industriële omgeving.

Het product voldoet conform EN 55011 klasse A, groep 1:

Het product is niet bedoeld voor toepassing in woonomgevingen en kan een passende beveiliging van de draadloze ontvangst in dergelijke omgevingen niet waarborgen.

Het product is geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.

Het product mag uitsluitend met PV-panelen van beschermingsklasse II conform IEC 61730, gebruiksklasse A worden gebruikt. De toegepaste PV-panelen moeten geschikt zijn voor gebruik met dit product.

Het product heeft een geïntegreerde transformator en beschikt daarom niet over een galvanische scheiding. Het product mag niet worden gebruikt met PV-panelen waarvan de uitgangen geaard zijn. Daardoor zou het product defect kunnen raken. Het product mag worden gebruikt met PV-panelen waarvan het frame geaard is.

PV-panelen met grote capaciteit ten opzichte van aarde mogen alleen worden gebruikt als de koppelcapaciteit van alle PV-panelen niet groter is dan 12,6 μF (zie voor informatie over de bepaling van de koppelcapaciteit de technische informatie "Capacitieve afvoerstromen" op www.SMA-Solar.com).

Het toegestane operationele bereik en de installatievereisten van alle componenten moeten te allen tijde worden aangehouden.

Het product mag alleen worden gebruikt in landen waarvoor het is toegelaten of waarvoor het door SMA Solar Technology AG en de netwerkexploitant is vrijgegeven.

Gebruik SMA producten uitsluitend conform de aanwijzingen van de bijgevoegde documentatie en conform de plaatselijke wetgeving, bepalingen, voorschriften en normen. Andere toepassingen kunnen tot persoonlijk letsel of materiële schade leiden.

Wijzigingen van SMA producten, bijvoorbeeld veranderingen of montage van onderdelen, zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMA Solar Technology AG. Als er niet goedgekeurde wijzigingen worden uitgevoerd, vervalt de garantie en in de meeste gevallen ook de typegoedkeuring. SMA Solar Technology AG is in geen geval aansprakelijk voor schade die door zulke wijzigingen is ontstaan.

Elke vorm van gebruik van het product, dat niet overeenkomt met het onder reglementair gebruik omschreven gebruik, wordt als niet-reglementair gebruik beschouwd.

De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. De documentatie moet worden gelezen, in acht worden genomen en op een altijd toegankelijke plek droog worden bewaard.

Dit document vervangt niet regionale, nationale, provinciale of gemeentelijke wetgeving, voorschriften of normen, die voor de installatie en de elektrische veiligheid van het product gelden. SMA Solar Technology AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor het aanhouden resp. niet aanhouden van deze wetgeving of bepalingen in relatie met de installatie van het product.

Het typeplaatje moet permanent op het product zijn aangebracht.

2.2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Handleiding bewaren.

Dit hoofdstuk bevat veiligheidsaanwijzingen die bij alle werkzaamheden altijd in acht genomen moeten worden.

Het product is volgens internationale veiligheidseisen ontworpen en getest. Ondanks een zorgvuldige constructie bestaan, net zoals bij alle elektrische of elektronische apparaten, restgevaaren. Lees dit hoofdstuk aandachtig door en neem altijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen en een lange levensduur van het product te garanderen.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken bij het aanraken van spanning geleidende DC-kabel

De PV-panelen produceren bij lichtinval gevaarlijk hoge gelijkspanning, die op de DC-kabels staat. Het aanraken van spanningvoerende DC-kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Raak geen vrijliggende spanningsvoerende onderdelen of kabels aan.
- Schakel het product spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
- De DC-connectoren niet onder belasting loskoppelen.
- Draag bij alle werkzaamheden aan het product geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok bij het aanraken van een niet geaard PV-paneel of generatorframe

Het aanraken van een niet geaard PV-paneel of generatorframe heeft levensgevaarlijke of dodelijk letsel door elektrische schokken tot gevolg.

- Zorg ervoor dat het frame van de PV-panelen, het frame van de generator en elektrisch geleidende oppervlakken volledig geleidend met elkaar verbonden en geaard zijn. Neem daarbij de ter plaatse geldende voorschriften in acht.

 GEVAAR**Levensgevaar door elektrische schok bij aanraken van installatiedelen welke onder spanning staan bij een aardlek**

Als zich een aardlek voordoet, kunnen onderdelen van de installatie onder spanning staan. Aanraking van spanningvoerende onderdelen en kabels leidt tot levensgevaarlijk of dodelijk letsel als gevolg van elektrische schok.

- Schakel het product spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
- Pak de kabels van de PV-modules uitsluitend aan de isolering vast.
- Raak de onderconstructie en het generatorframe niet aan.
- Sluit geen PV-strings met aardlek op de omvormer aan.

 GEVAAR**Levensgevaar door elektrische schok bij overspanningen en ontbrekende overspanningsbeveiliging**

Als een overspanningsbeveiliging ontbreekt, kunnen overspanningen (bijv. door blikseminslag) via de netwerkkabels of andere datakabels het gebouw in worden geleid en aan andere binnen hetzelfde netwerk aangesloten apparaten worden doorgeleid. Het aanraken van spanningvoerende onderdelen en kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Zorg ervoor dat alle apparaten van het netwerk zijn geïntegreerd in de bestaande overspanningsbeveiliging.
- Waarborg bij installatie van de netwerkkabel in buitenomstandigheden, dat bij de overgang van de netwerkkabel van het product naar het buitengebied een passende overspanningsbeveiliging aanwezig is.
- De ethernet-interface van het product is geclassificeerd als "TNV-1" en biedt een beveiliging tegen overspanningen tot 1,5 kV.

 WAARSCHUWING**Levensgevaar door vuur of explosie**

In uitzonderlijke gevallen kan in geval van storing intern in het product een ontvlambaar gasmengsel ontstaan. Door schakelhandelingen kan in deze toestand intern in de product een brand of explosie optreden. Dodelijk of levensgevaarlijk letsel door hete of rondvliegende onderdelen kunnen het gevolg zijn.

- In geval van storing geen directe handelingen aan de product uitvoeren.
- Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen toegang tot het product hebben.
- Bedien in geval van storing de DC-lastscheider niet op de omvormer.
- Ontkoppel de PV-panelen via een externe scheidingsinrichting van de omvormer. Wanneer er geen afscheidingsapparaat beschikbaar is, wacht u totdat er geen DC-vermogen meer op de omvormer is aangesloten.
- Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar uit of, wanneer deze als is aangesproken, laat deze uitgeschakeld en beveilig deze tegen herinschakelen.
- Werkzaamheden aan de product (bijv. zoeken naar fouten, reparatiewerkzaamheden) alleen met persoonlijke beschermingsuitrusting voor het omgaan met gevaarlijke stoffen (bijv. veiligheidshandschoenen, oog- en gelaatsbescherming en ademhalingsbescherming) dragen.

 WAARSCHUWING**Gevaar voor lichamelijk letsel door giftige substanties, gasen en stof**

In uitzonderlijke situaties kunnen, door beschadigingen aan elektronische componenten, giftige substanties, gasen en stof in het inwendige van de product optreden. Het aanraken van giftige substanties en het inademen van giftige gasen en stoffen kan huidirritatie, bijwonden, ademhalingsmoeilijkheden en duizeligheid veroorzaken.

- Werkzaamheden aan de product (bijv. zoeken naar fouten, reparatiewerkzaamheden) alleen met persoonlijke beschermingsuitrusting voor het omgaan met gevaarlijke stoffen (bijv. veiligheidshandschoenen, oog- en gelaatsbescherming en ademhalingsbescherming) dragen.
- Zorg ervoor dat onbevoegde personen geen toegang tot het product hebben.

 WAARSCHUWING**Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel bij overspanning.**

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of hoger.

⚠ VOORZICHTIG**Verbrandingsgevaar door hete onderdelen van de behuizing**

Tijdens het bedrijf kunnen de behuizing en de behuizingsdeksels heet worden. De DC-lastscheider kan niet heet worden.

- Raak hete oppervlakken niet aan.
- Wacht met aanraking van de behuizing of de behuizingsdeksels totdat de omvormer is afgekoeld.

⚠ VOORZICHTIG**Gevaar voor lichamelijk letsel door het gewicht van het product**

Door verkeerd tillen en door het naar beneden vallen van het product tijdens het transport of de montage kan lichamelijk letsel ontstaan.

- Transporteer en til het product met meerdere personen en houd hem rechtop. Let daarbij op het gewicht en het zwaartepunt van het product. Het zwaartepunt bevindt zich aan de kant van de AC-Connection Unit.
- Draag bij alle werkzaamheden aan het product geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Transporteer het product met behulp van de draaggrepen of een hijswerktuig. Let daarbij op het gewicht van het product.
- Gebruik bij transporteren met de draaggrepen altijd alle meegeleverde draaggrepen.
- Gebruik de draaggrepen niet voor het bevestigen van hijswerktuig (bijv. gordels, touwen, kettingen). Om hijswerktuig te bevestigen moeten oogbouten in de hiervoor bedoelde schroefdraad op de bovenkant van het product worden gedraaid.

LET OP**Beschadiging van de afdichting van de behuizing bij vorst**

Als u het product bij vorst opent, kan de afdichting van de behuizing beschadigd raken. Daardoor kan vocht het product binnendringen en het product beschadigen.

- Open het product alleen als de omgevingstemperatuur niet onder -5°C komt.
- Wanneer het product bij vorst moet worden geopend, verwijder dan voor het openen van het product het ijs dat zich eventueel langs de afdichting van de behuizing heeft gevormd (bijv. door het met warme lucht te ontdooien).

LET OP**Beschadiging van het product door zand, stof en vocht**

Door het binnendringen van zand, stof en vocht kan het product beschadigd raken en kan de functionaliteit worden belemmerd.

- Product alleen openen, wanneer de luchtvochtigheid binnen de grenswaarden ligt en de omgeving vrij is van zand en stof.
- Product niet tijdens een zandstorm of neerslag openen.
- Sluit alle openingen in de behuizing af.

LET OP**Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading**

Door het aanraken van elektronische onderdelen kan de omvormer via elektrostatische ontlading (onherstelbaar) worden beschadigd.

- Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt.

LET OP**Hoge kosten door ongeschikt internettarief**

De door internet overgedragen hoeveelheid dataverkeer van het product kan, afhankelijk van de aard van het gebruik verschillen. De hoeveelheid dataverkeer hangt bijvoorbeeld af van het aantal apparaten in de installatie, de frequentie van apparaat-updates, de frequentie van de datatransmissie van en naar de Sunny Portal of het gebruik van FTP-push. Hoge kosten voor de internetverbinding kunnen het gevolg zijn.

- SMA Solar Technology AG adviseert gebruik van een internetabonnement met onbeperkt dataverkeer.

LET OP**Beschadiging van het product door reinigingsmiddel**

Door het gebruik van reinigingsmiddelen kunnen het product en delen van het product beschadigd raken.

- Het product en alle delen van het product alleen met een doek schoonmaken die is bevochtigd met schoon water.

i Verandering van de namen en eenheden van netwerkparameters teneinde te voldoen aan de netaansluitbepalingen conform verordening (EU) 2016/631 (geldig vanaf 27-4-2019)

Voor het voldoen aan de EU-netaansluitbepalingen (geldig vanaf 27-4-2019) zijn de namen en eenheden van netparameters veranderd. De wijziging is vanaf de firmware-versie $\geq 3.00.00.R$ geldig, wanneer een landspecifieke gegevensrecord voor het vervullen van de EU-netaansluitbepalingen (geldig vanaf 27-04-2019) is ingesteld. Namen en eenheden van netparameters bij omvormers met een firmwareversie $\leq 2.99.99.R$ worden door de verandering niet beïnvloed en blijven dus geldig. Dit geldt ook vanaf de firmware-versie $\geq 3.00.00.R$, wanneer een landspecifieke gegevensrecord is ingesteld, die voor landen buiten de EU geldig is.

i Instelling van een landspecifieke gegevensrecord voor het terugleverbedrijf nodig

Vanaf firmwareversie 3.13.##.R zijn de inschakelvoorwaarden voor het terugleverbedrijf gewijzigd.

Om te waarborgen dat de omvormer bij de inbedrijfstelling het terugleverbedrijf uitvoert, moet een landspecifieke gegevensrecord worden ingesteld (bijv. via de installatie-assistent op de gebruikersinterface van het product of via een communicatieproduct).

Zolang geen landspecifieke gegevensrecord is ingesteld, wordt het terugleverbedrijf gestopt. Deze toestand wordt door tegelijkertijd knipperen van de groene en de rode led gesignaleerd.

Pas wanneer de configuratie van de omvormer is afgerond, voert de omvormer automatisch het terugleverbedrijf uit.

i De landspecifieke gegevensrecord moet juist zijn ingesteld.

Als u een landspecifieke gegevensrecord instelt die niet geldig is voor uw land en uw gebruiksdoel, kan dit leiden tot storing van de installatie en tot problemen met de netwerkexploitant. Neem bij de keuze van de landspecifieke gegevensrecord in ieder geval de ter plaatse geldende normen en richtlijnen evenals de eigenschappen van de installatie (bijv. grootte van de installatie, netaansluitpunt) in acht.

- Als u niet zeker weet welke normen en richtlijnen voor uw land of uw gebruiksdoel geldig zijn, neem dan contact op met de netwerkexploitant.


i Geen overname van de parameterinstellingen bij loskoppelen van het openbaar stroomnet

Wanneer u parameterinstellingen heeft uitgevoerd en vervolgens het openbaar stroomnet loskoppelt, zonder eerst de DC-zijde van de omvormer los te maken, kunnen de instellingen niet worden opgeslagen. Ga als volgt te werk, wanneer u het openbaar stroomnet wilt loskoppelen, nadat u de parameterinstellingen heeft uitgevoerd:

- DC-zijde van de omvormer loskoppelen.
- Wacht 5 minuten.
- Openbaar stroomnet loskoppelen.

3 Leveringsomvang

Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Neem contact op met uw vakhandelaar als de levering niet volledig of beschadigd is.

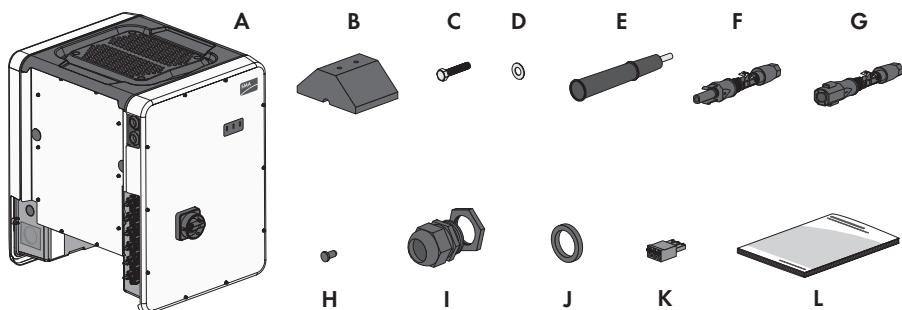


Afbeelding 1: Onderdelen van de leveringsomvang

Positie	Aantal	Aanduiding
A	1	Omvormer
B	4	Voet
C	8	Zeskantschroef M8x40
D	8	Onderlegging
E	4	Draaggreep
F	12	Positieve DC-connector
G	12	Negatieve DC-connector
H	24	Afdichtpluggen voor DC-connector
I	1	Kabelschroefverbinding M63 met contraemoer
J	1	Alternatief afdichtingsinzetstuk met gereduceerd klembereik (26 mm tot 39 mm) voor kabelschroefverbinding M63
K	1	3-polige klemmenstrook
L	1	Beknopte handleiding met wachtwoordsticker op de achterkant De sticker bevat de volgende gegevens: • identificatiecode PIC (Product Identification Code) voor de registratie van de installatie in de Sunny Portal • registratiecode RID (Registration Identifier) voor de registratie van de installatie in de Sunny Portal • WLAN-wachtwoord WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 - Preshared Key) voor de directe verbinding met de omvormer via WLAN

4 Productoverzicht

4.1 Productbeschrijving

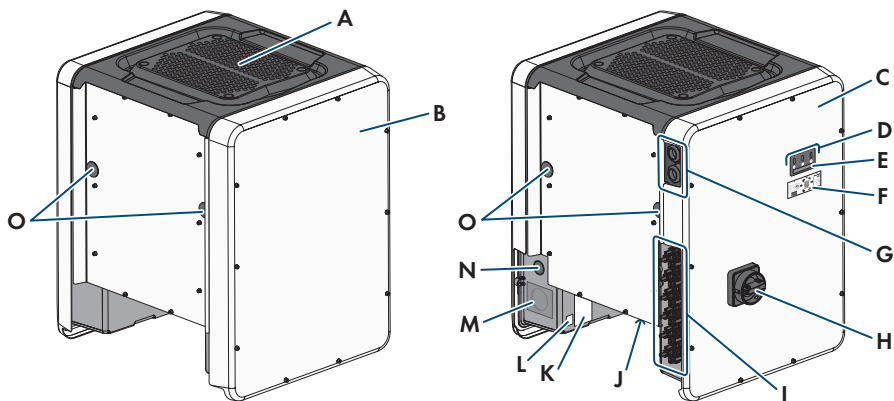

Afbeelding 2: Opbouw van het product

Positie	Aanduiding
A	Afdekking
B	AC-Connection Unit
C	DC-Connection Unit
D	LED's De leds signaleren de bedrijfstoestand van het product.
E	Display (optie) Op bestelling is het product uitgerust met een display. De display geeft de actuele gegevens en gebeurtenissen of fouten weer.
F	Stickers met QR-code voor het scannen in de SMA 360° app voor een eenvoudige verbinding met de gebruikersinterface via WLAN (alleen aanwezig, wanneer het product met een WLAN-interface is uitgevoerd)
G	Kabelschroefverbindingen voor datakabel
H	DC-lastscheider
I	DC-connectoren
J	Ventilatorhouder met 3 ventilators

Positie	Aanduiding
K	Typeplaatje Het typeplaatje identificeert het product eenduidig. Het typeplaatje moet permanent op het product zijn aangebracht. Op het typeplaatje vindt u de volgende informatie: • type apparaat (Model) • serienummer (Serial No. of S/N) • productiedatum (Date of manufacture) • specifieke kenmerken van het apparaat
L	Extra sticker met informatie voor registratie in de Sunny Portal en een WLAN-wachtwoord: • Identificatiecode (PIC) voor de registratie in Sunny Portal • Registratiecode (RID) voor de registratie in Sunny Portal • WLAN-wachtwoord (WPA2-PSK) voor de directe verbinding met de gebruikersinterface van de omvormer via WLAN
M	Opening in de behuizing voor de AC-aansluiting
N	Opening in de behuizing voor extra leiding
O	Opening in de behuizing voor de draaggreep

4.2 Symbolen op het product

Symbol	Toelichting
	Waarschuwing voor een gevaarlijke plaats Dit symbool geeft aan dat het product extra moet worden geaard als ter plaatse een extra aarding of een potentiaalvereffening vereist is.
	Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning Het product werkt met hoge spanningen.
	Waarschuwing voor hete oppervlakken Het product kan tijdens gebruik heet worden.
	Documentatie in acht nemen Neem alle met het product meegeleverde documentatie in acht.
	Omvormer Samen met de groene led geeft het symbool de bedrijfstoestand van omvormer aan.

Symbol	Toelichting
	Documentatie in acht nemen Samen met de rode led geeft het symbool een fout aan.
	Gegevensoverdracht Samen met de blauwe led geeft het symbool de toestand van de netwerkverbinding aan.
	Aardleiding Dit symbool markeert de plaats voor de aansluiting van een aardleiding.
	Aarding Dit symbool geeft de plaats aan voor aansluiting van extra aardleidingen.
	Driefasige wisselstroom met nulleider
	Gelijkstroom
	Het product heeft geen galvanische scheiding.
	WEEE-markering Het product mag niet met het huisvuil worden meegegeven. Neem de op de installatielocatie geldende verwijderingsvoorschriften voor elektronisch afval in acht.
	Het product is geschikt voor buitenmontage.
IP65	Beschermingsgraad IP65 Het product is beschermd tegen binnendringen van stof en tegen water, dat vanuit elke richting als straal tegen de behuizing is gericht.
CE	CE-markering Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen.
UK CA	UKCA-markering Het product voldoet aan de verordeningen van de betreffende wetten in Engeland, Wales en Schotland.
	RoHS-markering Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen.
	RCM (Regulatory Compliance Mark) Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Australische normen.

Symbol	Toelichting
 TA-2017/1911 APPROVED	ICASA Het product voldoet aan de eisen van de Zuid-Afrikaanse normen voor de telecommunicatie.
 08492-17-03337	ANATEL Het product voldoet aan de eisen van de Braziliaanse normen voor de telecommunicatie. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
	Het product voldoet aan de Marokkaanse veiligheids- en EMC-voorschriften voor elektrische producten.

4.3 Interfaces en functies

De omvormer kan zijn voorzien van of worden uitgebreid met de volgende interfaces en functies:

Gebruikersinterfaces voor configuratie en bewaking

De product is standaard uitgerust met een geïntegreerde webserver die een gebruikersinterface voor de configuratie en de bewaking van de product ter beschikking stelt.

De gebruikersinterface van het product kan bij bestaande verbinding met een eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of laptop) via de internetbrowser worden opgeroepen.

Smart Inverter Screen

Met de Smart Inverter Screen is de statusindicatie en de weergave van het actuele vermogen en het actuele verbruik op de aanmeldpagina van de gebruikersinterface mogelijk. Zo hebt u een overzicht van de belangrijkste gegevens van het product zonder dat u zich bij de gebruikersinterface hoeft aan te melden.

Het Smart Inverter Screen is standaard gedeactiveerd. U kunt het Smart Inverter Screen na de inbedrijfstelling van het product via de gebruikersinterface activeren.

Omvormers via bestand configureren

U kunt de configuratie van de omvormer overnemen uit een bestand. Daarvoor moet een omvormerconfiguratie opgeslagen in een bestand aanwezig zijn. Daarbij moet op de volgende informatie voor wat betreft de bestandsformaten worden gelet:

SMA standaard (*.bck)	IEEE 1547 URP-File Bèta-versie (*.csv)
*.bck is een propriëitair bestandsformaat van SMA Solar Technology AG. Deze bevat bijv. speciale landspecifieke gegevensrecords (Source Requirement) of aanpassingen van diverse netparameters. Het *.bck-bestand is altijd aan een apparaatfamilie met actuele firmware gekoppeld. De bck-bestanden worden op de productpagina van de betreffende omvormer voor downloaden aangeboden. Een backup is mogelijk voor alle instellingen van de omvormer.	*.csv is een open, van de leverancier onafhankelijk URP (Utility-Required-Profile) bestandsformaat, dat door het "Electric Power Research Institute (EPRI)" in samenwerking met US-Amerikaanse energiebedrijven en omvormerfabrikanten is gedefinieerd. Het URP-bestandsformaat bevindt zich momenteel nog in de testfase en moet in de toekomst de aanpassing van netparameters aanmerkelijk vereenvoudigen. De configuratie via het *.csv-bestand is alleen mogelijk, wanneer de omvormer vooraf met een IEEE 1547:2018-conforme US-landspecifieke gegevensrecord is ingesteld. Het *.csv-bestand voert dan alle noodzakelijk aanpassingen van de netparameters uit. Houd er rekening mee, dat een gegevensbackup, dus het opslaan van de gegevens in dit formaat, momenteel nog niet mogelijk is.

SMA PUK2.0

SMA PUK2.0 vervangt bij producten met firmwareversie $\geq 4.00.00.R$ de tot nu toe geldende procedure voor de aanmelding bij de gebruikersinterface als u het wachtwoord voor het product bent vergeten. Of uw product PUK2.0 ondersteunt, staat op de aanmeldpagina van de gebruikersinterface. Klik hiervoor op de Info-button.

Om de veiligheid van uw product te verhogen, kunt u een productcode genereren. Met de productcode kan het product direct op de gebruikersinterface vrijgeschakeld worden, waardoor een aan kosten verbonden bestelling van een PUK bij SMA komt te vervallen. Wanneer u de productcode kwijt bent, kan deze opnieuw worden gegenereerd: door middel van een fysieke toegang tot het product.

Weergave van de I-V-karakteristieke curve

Met deze functie is alleen de STP 50-41 uitgerust.

Op de gebruikersinterface van het product kan een karakteristieke curve van actuele stroom- en spanningsgrenzen van de PV-panelen per MPP-tracker worden gegenereerd. Aan de hand van deze I-V-karakteristieke curve kunnen problemen in de PV-panelen vroegtijdig worden herkend.

SMA Speedwire

De product is standaard uitgerust met SMA Speedwire. SMA Speedwire is een op ethernet gebaseerd communicatietype. SMA Speedwire is voor een datatransmissiesnelheid van 100 Mbit/s gedimensioneerd en maakt optimale communicatie mogelijk tussen Speedwire-apparaten in installaties.

Het product ondersteunt de gecodeerde installatiecommunicatie met SMA Speedwire Encrypted Communication. Om de Speedwire-codering in de installatie te kunnen gebruiken, moeten alle Speedwire-apparaten, behalve de SMA Energy Meter, de functie SMA Speedwire Encrypted Communication ondersteunen.

SMA Webconnect

De omvormer is standaard uitgerust met een Webconnect-functie. De Webconnect-functie maakt directe datatransmissie tussen de omvormers en het internetportaal Sunny Portal mogelijk, zonder extra communicatieapparaat en voor maximaal 4 omvormers per gevisualiseerde installatie. In installaties met meer dan 4 omvormers kan de datatransmissie tussen de omvormers en het internetportaal Sunny Portal via een datalogger (bijv. SMA Data Manager) op te bouwen of de omvormer over meerdere installaties te verdelen. Op uw gevisualiseerde installatie kunt u direct via een internetbrowser uw eindapparaat benaderen.

WLAN-verbinding met SMA 360° app

Op het product is standaard een QR-code aanwezig. Als het product met een WLAN-interface uitgerust is, kan via WLAN toegang tot het product worden verkregen door de QR-code op het product via de SMA 360° app of de SMA Energy app te scannen. Hierdoor wordt automatisch verbinding met de gebruikersinterface gemaakt.

WLAN

Het product is uitgerust met of zonder WLAN-interface, al naargelang de beschikbaarheid. Indien een WLAN-interface aanwezig is, is deze bij de levering standaard geactiveerd. Als u geen gebruik wilt maken van WLAN, kunt u de WLAN-interface deactiveren.

Als het product met een WLAN-interface is uitgerust, beschikt het ook over een WPS-functie. De WPS-functie is bedoeld om het product automatisch met het netwerk te verbinden (bijvoorbeeld via de router) en een directe verbinding tussen het product en een smart eindapparaat op te bouwen.



Verbetering van het zendbereik in het WLAN-netwerk

Om het zendbereik van de omvormer in het WLAN-netwerk uit te breiden, kunt u als toebehoren de Antenna Extension Kit in de omvormer inbouwen.

Modbus

Het product is uitgerust met een Modbus-interface. De Modbus-interface is standaard gedeactiveerd en moet naar behoefte worden geconfigureerd.

De Modbus-interface van de ondersteunde SMA-producten is ontworpen voor industrieel gebruik door bijvoorbeeld SDCADA-systemen en heeft de volgende taken:

- het op afstand opvragen van meetwaarden
- het op afstand instellen van bedrijfsparameters
- instellen van richtwaarden voor de gewenste waarden voor de installatiebesturing

Insteekposities voor modules

De omvormer is standaard uitgerust met twee insteekposities voor modules. De insteekposities voor modules bevinden zich op het communicatieonderdeel en maken de verbinding van extra modules mogelijk (bijv. SMA Sensor Module). De modules zijn verkrijgbaar als toebehoren. Het is niet toegestaan twee identieke modules in te bouwen.

SMA RS485 Module

Door montage van de SMA RS 485 Module kan de omvormer via een kabel met speciale SMA communicatieproducten communiceren (informatie over montage en aansluiting vindt u in de handleiding van de SMA RS485 Module). De SMA RS485 Module kan achteraf worden gemonteerd.

Antenna Extension Kit

Met de Antenna Extension Kit kan het zendbereik van de omvormer in het WLAN-netwerk worden uitgebreid (zie de handleiding bij de Antenna Extension Kit voor informatie over het inbouwen en aansluiten). De Antenna Extension Kit kan achteraf worden gemonteerd.

SMA Sensor Module

De SMA Sensor Module beschikt over verschillende interfaces voor aansluiting van uiteenlopende sensoren (bijv. temperatuursensor, instralingssensor, windsensor of energiemeter). De SMA Sensor Module zet de signalen van de aangesloten sensoren om en draagt deze over aan de omvormer. Informatie over inbouw en configuratie is in de handleiding van de SMA Sensor Module te vinden. De SMA Sensor Module kan achteraf worden gemonteerd.

SMA I/O Module

Met de SMA I/O Module kan de omvormer het netbeheer omzetten. Informatie over de inbouw, de aansluiting en de configuratie staat in de handleiding voor de SMA I/O Module. De SMA I/O Module kan achteraf worden gemonteerd.

Netbeheer

De product beschikt over functies die een bijdrage aan het netbeheer mogelijk maken.

Afhankelijk van de eisen van de netwerkexploitant kunt u de functies (bijv. begrenzing van het werkelijke vermogen) d.m.v. bedrijfsparameters activeren en configureren.

Net- en systeembeveiliging

De omvormer is met redundante en bewaakte schakelementen voor netscheiding uitgerust, welke de conform VDE-AR-N 4105 vereiste net- en systeembeveiliging kan vereenvoudigen. Hierbij kunnen de in de omvormer geïntegreerde scheidingsinrichtingen een externe koppelschakelaar vervangen. Daarvoor moet een externe, gecertificeerde bewakingseenheid met een geïntegreerd, potentiaalvrij installatiebeveiligingsrelais en een meldcontact, dat als verbreekcontact is uitgevoerd, aanwezig zijn. Bovendien moet de omvormer zijn uitgevoerd met een firmware-versie > 3.01.00.R en de SMA I/O-module. De omvormer kan via de SMA I/O-module met de bewakingseenheid voor de net- en systeembeveiliging worden verbonden en het signaal voor netscheiding ontvangen (meer informatie zie technische informatie "SUNNY TRIPOWER CORE1 - vereenvoudigde realisatie van de net- en systeembeveiliging in zonnestroominstallaties conform VDE-AR-N 4105:2018-11").

Multifunctioneel relais

De omvormer is standaard met een multifunctioneel relais uitgerust. Het multifunctionele relais is een interface die kan worden geconfigureerd voor een installatiespecifieke bedrijfsmodus.

SMA ShadeFix

De omvormer is uitgerust met het schaduwmanagement SMA ShadeFix. SMA ShadeFix gebruikt een intelligente MPP-tracking, om bij schaduwvorming het vermogenspunt met het hoogste vermogen te vinden. Met SMA ShadeFix gebruikt de omvormer op elk moment het best mogelijke energieaanbod van de PV-module, om de opbrengst bij installaties met schaduwvorming te doen toenemen. SMA ShadeFix is standaard geactiveerd. Het tijdsinterval van SMA ShadeFix is standaard 6 minuten. Dat betekent, dat de omvormer elke 6 minuten naar het optimale vermogenspunt zoekt. Afhankelijk van de installatie en de schaduw situatie kan het zinvol zijn, het tijdsinterval aan te passen.

Stringuitvalherkenning

De stringuitvalherkenning meet de totale stroom van iedere ingang en berekent continu de gemiddelde waarde van de betreffende ingangen. De totale stromen worden vergeleken met de gemiddelde waarden. Wanneer een totale stroom meer dan ingestelde tolerantiewaarde afwijkt van de gemiddelde waarde, wordt een gebeurtenis gemeld. Daarbij worden minimaal verhoogde stringstromen d.m.v. van meerdere opvraagintervallen herkend en onderscheiden van de gebruikelijke stroomschommelingen van de PV-panelen. De stringuitvalherkenning is standaard gedeactiveerd en moet worden geactiveerd. Bovendien kunnen via de gebruikersinterface de tolerantie worden ingesteld en de gemiddelde waarden worden afgelezen.

Overspanningsbeveiliging type 1 en 2

De omvormer is aan de AC- en DC-zijde voorzien van aansluitingen voor overspanningsbeveiligingselementen van het type 1 en 2. Deze overspanningsbeveiligingselementen voorkomen gevaarlijke overspanningen. De overspanningsbeveiligingselementen kunnen achteraf worden gemonteerd.

SMA ArcFix

Met deze functie is alleen de STP 50-41 uitgerust.

SMA ArcFix is een vlamboogbeveiliging (AFCI). Met deze functie herkent de omvormer vlambogen aan de DC-zijde efficiënt en onderbreekt deze.

Een herkende vlamboog heeft als gevolg dat de omvormer het terugleverbedrijf onderbreekt. Om het terugleverbedrijf weer te starten, moet de opgetreden bedrijfsblokkering worden gereset. De vlamboogbeveiliging kan ook zonder bedrijfsbelemmering worden geactiveerd. Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord is de vlamboogdetectie standaard geactiveerd of gedeactiveerd. Wanneer de installatie-omstandigheden het toelaten, kunt u de standaardinstelling veranderen.

SMA ArcFix voldoet aan de vereisten van Draft Standard IEC 63027 ED1 (82/1636/CDV) en komt in het toepassingsbereik van IEC 63027 overeen met volgende toepassingsklassen:

- F-I-AFPE-1-6-2
- F-I-AFPE-2-3-2

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected is de kosteloze monitoring van de product via Sunny Portal. Dankzij SMA Smart Connected worden exploitant en vakman automatisch en proactief geïnformeerd over optredende events van de product.

SMA Smart Connected wordt tijdens de registratie in Sunny Portal geactiveerd. Om SMA Smart Connected te gebruiken is het nodig, dat de product continu met het Sunny Portal is verbonden en de gegevens van de exploitant en de vakman in Sunny Portal zijn opgenomen en actueel zijn.

Universeel montagesysteem (UMS_Kit-10)

Het universele montagesysteem maakt de wandmontage van de omvormer mogelijk of dient als verhoging voor een hogere montage op de bodem. Het universele montagesysteem is als toebehoren verkrijgbaar.

4.4 Ledsignalen

De leds signaleren de bedrijfstoestand van het product.

Led-sigitaal	Toelichting
Groene led en rode led knipperen tegelijkertijd (2 s aan en 2 s uit)	Geen landspecifieke gegevensrecord ingesteld Het gebruik van het product is gestopt, omdat geen landspecifieke gegevensrecord is ingesteld. Zodra de configuratie (bijv. met behulp van de installatie-assistent of via een communicatieproduct) is uitgevoerd, start het product automatisch het bedrijf.
Groene led knippert (2 s aan en 2 s uit)	Wachten op teruglevervoorwaarden Er is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf. Zodra er aan de voorwaarden is voldaan, schakelt de omvormer over naar het terugleverbedrijf.
Groene led knippert snel	Update van het hoofdproces Het hoofdproces van de omvormer wordt geactualiseerd.
Groene led brandt	Terugleverbedrijf De omvormer levert terug met een vermogen van meer dan 90%.
Groene led pulseert	Terugleverbedrijf De omvormer is met een dynamische vermogensindicatie via de groene LED uitgerust. Afhankelijk van het vermogen knippert de groene LED snel of langzaam. Desgewenst kun u de dynamische vermogensweergave via de groene LED uitschakelen.
Groene led is uit	De omvormer levert niet terug aan het openbare stroomnet.
Rode led brandt	Gebeurtenis opgetreden Als er een gebeurtenis optreedt, wordt bovendien op de gebruikers-interface van de product of op het communicatieproduct (bijv. SMA Data Manager) een concrete gebeurtenismelding en het bijbehorende gebeurtenisnummer weergegeven.


Led-sigitaal	Toelichting
Blauwe led knippert langzaam gedurende ca. 1 minuut	Communicatieverbinding wordt opgebouwd Het product maakt verbinding met een lokaal netwerk of brengt een directe verbinding via ethernet met een smart eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of laptop) tot stand.
Blauwe led knippert snel gedurende circa 2 minuten (0,25 s aan en 0,25 s uit)	WPS actief De WPS-functie is actief.
Blauwe led brandt	Er is een actieve verbinding met een lokaal netwerk (LAN/WLAN) of er is een directe verbinding (ethernet/WPS-functie) met een smart eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of laptop).

4.5 Displaymeldingen

Displaymelding	Toelichting
Package	Geïnstalleerde firmwareversie en ingestelde landspecifieke gegevensrecord
Ser	Serienummer van het product
HW	Hardwareversie van het product
FW-HP	Firmwareversie van de hoofdprocessor
FW-KP	Firmwareversie van de communicatieprocessor
Ethcom A	Status van netwerkaansluiting A
Ethcom B	Status van netwerkaansluiting B
E-IP	Ethernet IP-adres van het product
SMsk	Subnetmasker van het product
GW	Gateway-adres van het product
DNS	Adres van de domeinnaam van de server
Wlancom	Status van de WLAN-verbinding
W-IP	WLAN IP-adres van het product
DC A	Status van DC-ingang A
DC B	Status van DC-ingang B
DC C	Status van DC-ingang C
DC D	Status van DC-ingang D
DC E	Status van DC-ingang E
DC F	Status van DC-ingang F
AC1	Spanning/stroom tussen de fasedraden en de nulleider


Displaymelding	Toelichting
AC2	Spanning/stroom tussen de fasedraden en de nulleider
AC3	Spanning/stroom tussen de fasedraden en de nulleider
Update status	Informatie over de firmware-update
Error	Er is een incident opgetreden
P	Actueel uitgangsvermogen
E-Total	Totale hoeveelheid geproduceerde energie
Pmax	Ingesteld effectief vermogen
cos phi	Verschuivingsfactor $\cos \varphi$
Update File(s) found	Nieuwe firmwareversie beschikbaar
Update Progress	Update wordt uitgevoerd

4.6 Systeemoverzicht

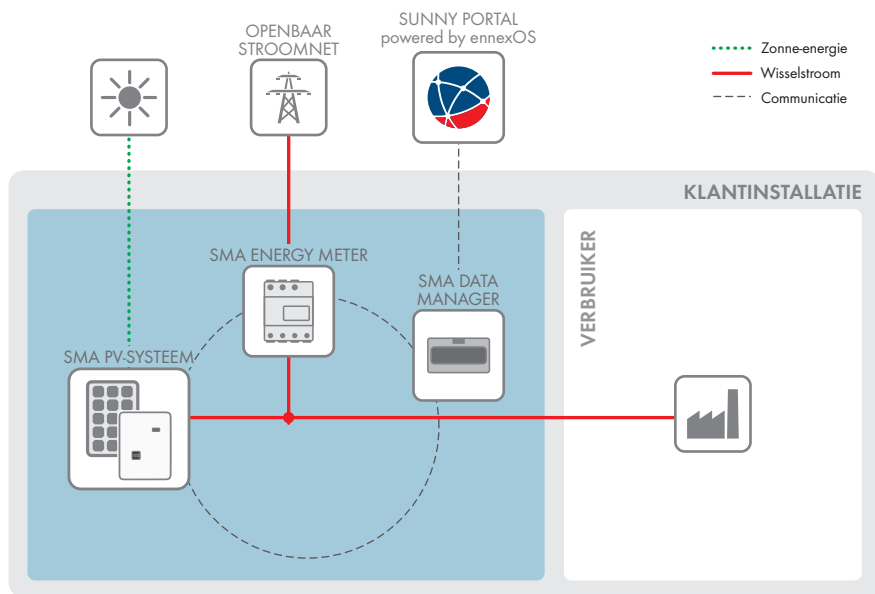


Afbeelding 3: Opbouw van het systeem

4.6.1 Schakelschema

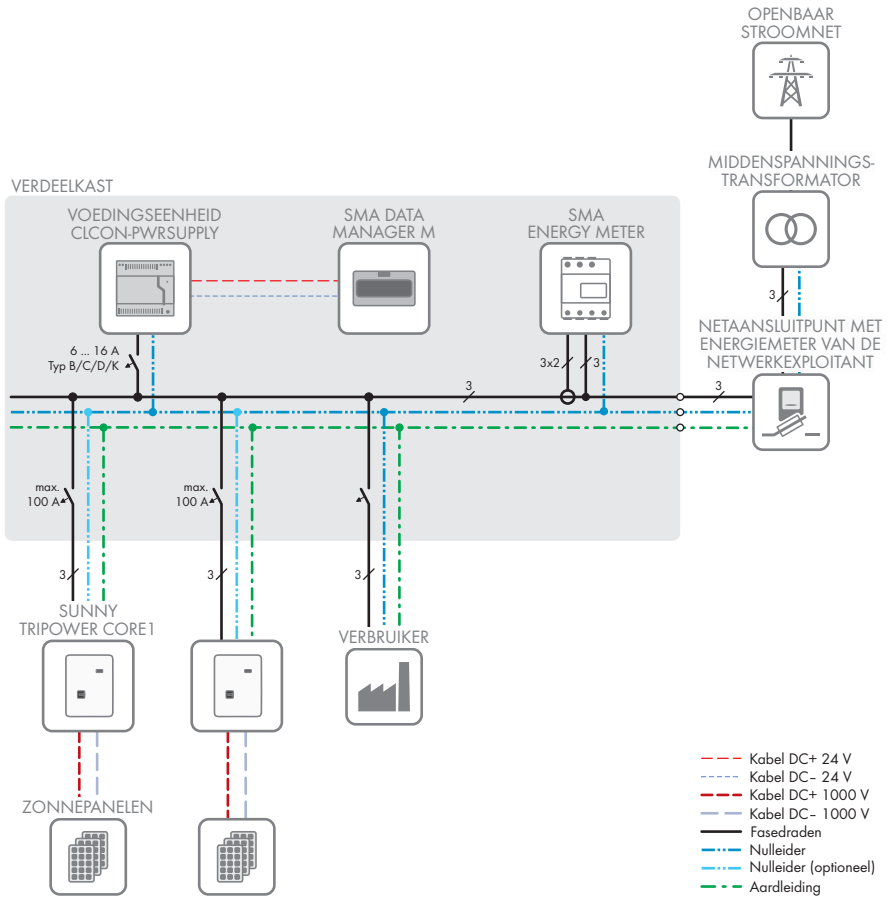

Afbeelding 4: Schakelschema (voorbeeld)

4.6.2 Communicatieschema

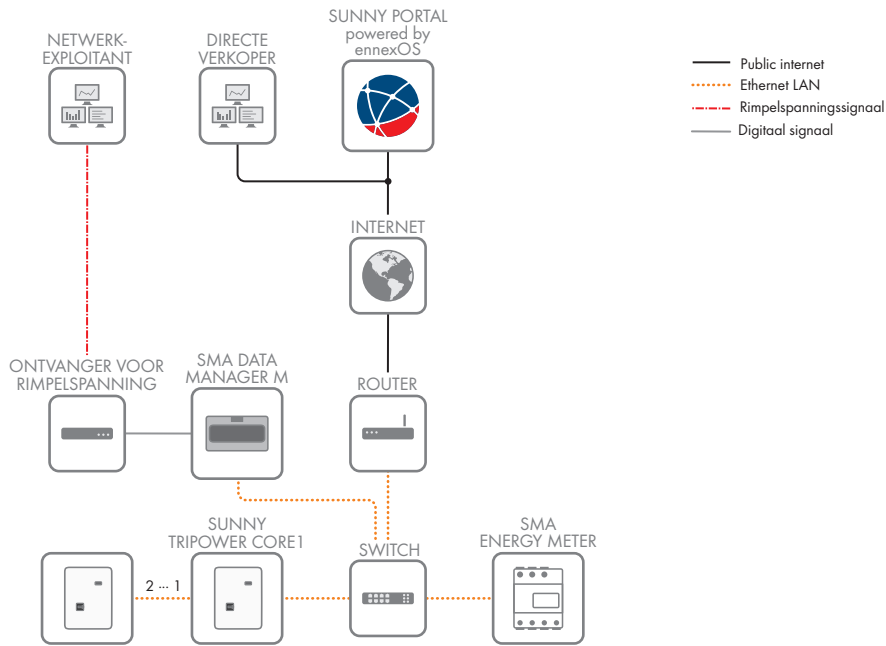

Afbeelding 5: Structuur installatiecommunicatie

5 Montage

5.1 Voorwaarden voor de montage

Eisen aan de montagelocatie:

WAARSCHUWING


Levensgevaar door vuur of explosie

Ondanks een zorgvuldige constructie kan er bij elektrische apparaten brand ontstaan. Dit kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

- Monteer het product niet op plekken waar zich licht ontvlambare stoffen of brandbare gasen bevinden.
 - Monteer het product niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
- ☐ De montagelocatie mag niet voor kinderen toegankelijk zijn.
 - ☐ De montagelocatie moet geschikt zijn voor het gewicht en de afmetingen van het product (zie hoofdstuk 13, pagina 126).
 - ☐ De montagelocatie kan aan direct zonlicht blootgesteld zijn. Het is evenwel mogelijk, dat het product vanwege te hoge temperaturen zijn vermogen beperkt om oververhitting te voorkomen.
 - ☐ De montagelocatie moet te allen tijde vrij en veilig toegankelijk zijn zonder dat hiervoor extra hulpmiddelen (bijv. steigers of hefplatforms) nodig zijn. Anders zijn eventuele onderhoudswerkzaamheden slechts in beperkte mate mogelijk.
 - ☐ De DC-lastscheider van het product moet vrij toegankelijk zijn.
 - ☐ De klimatologische voorwaarden moeten aangehouden worden (zie hoofdstuk 13, pagina 126).

Toegestane en niet toegestane montageposities:

- ☐ Het product mag uitsluitend in een toegestane positie worden gemonteerd. Daardoor wordt gegarandeerd dat er geen vocht in het product kan binnendringen.
- ☐ Het product moet zodanig worden gemonteerd dat u de ledsignalen gemakkelijk kunt aflezen.

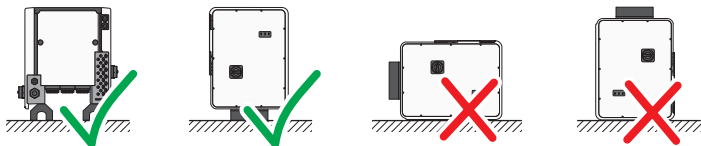

Abbeelding 6: Toegestane en niet toegestane montageposities


Afmetingen voor montage:

LET OP

Beschadiging van de behuizing veroorzaakt door het gebruik van te lange schroeven voor de bevestiging van profielrails

De maximumdraaddiepte van de boringen voor de bevestiging van voeten en profielrails bedraagt 17 mm. Als schroeven worden gebruikt die langer dan de schroefdraaddiepte zijn, kunnen de boringen barsten, met als gevolg dat de behuizing beschadigd raakt.


- Let bij de keuze van schroeven voor de bevestiging van de profielrails op de schroefdraaddiepte (14 mm tot 17 mm) en controleer of de schroefdraaddiepte niet wordt overschreden.

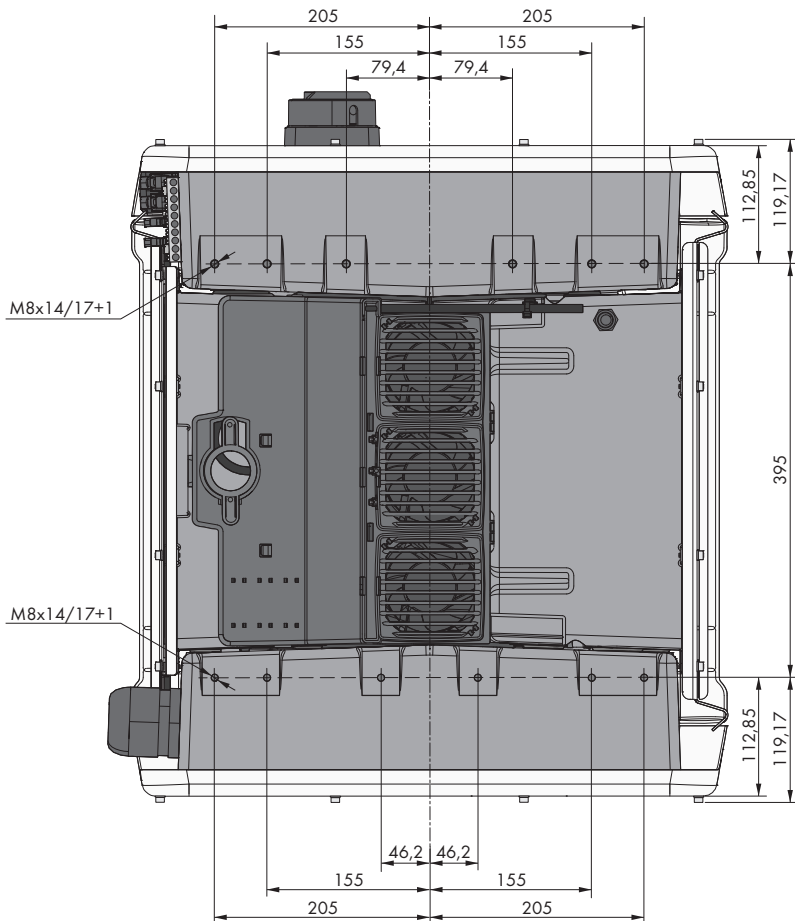

Afbeelding 7: Positie van de bevestigingspunten (afmetingen in mm)

Veilige stand

- ☐ Voor een gegarandeerd veilige stand moet bij een montage met voeten of met een profielrail de breedte van een voet of de profielrail minstens 175 mm bedragen.
- ☐ In de volgende omstandigheden moet de omvormer worden bevestigd:
 - Helling van de ondergrond: $< 3^\circ$
 - Windsnelheid (zonder windstoten): $< 25 \text{ m/s}$
 - Hoogte van de voeten of de profielrail: $> 100 \text{ mm}$
- ☐ Bij montage met profielrails is altijd een bevestiging of een verzwaring vereist. Bij montage met profielrails beveelt SMA Solar Technology AG aan, de profielrails bijv. op het profiel van het moduleframe vast te schroeven of een plaat op de profielrails aan te brengen die met stenen of zandzakken kan worden verzwaaard. Daardoor wordt gegarandeerd dat de omvormer stevig staat.

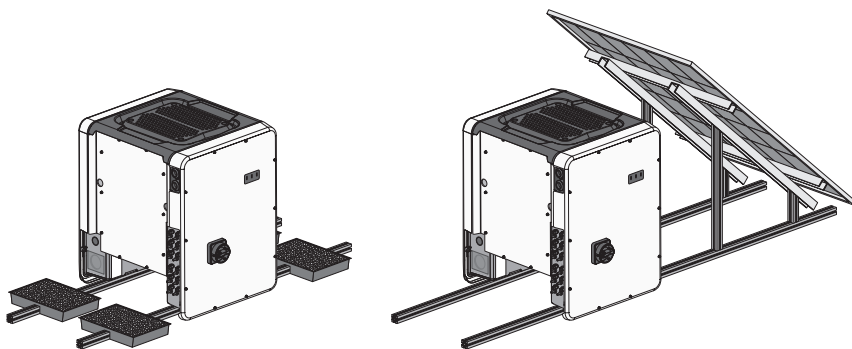

Afbeelding 8: Bevestiging van de omvormer (voorbeelden)


Aanbevolen afstanden:

Wanneer de aanbevolen afstanden worden aangehouden, is voldoende warmteafvoer gewaarborgd. Daardoor voorkomt u een vermindering van het vermogen door een te hoge temperatuur.

- ☐ De aanbevolen afstanden tot dakranden, daklichten, muren, andere omvormers of voorwerpen moeten worden aangehouden. Hierdoor is gewaarborgd dat de DC-lastscheider op de omvormer probleemloos kan worden bediend en ledsignalen probleemloos kunnen worden afgelezen.
- ☐ Voor eventuele onderhoudswerkzaamheden beveelt SMA Solar Technology AG aan, aan alle 4 zijden van de omvormerbehuizing voldoende afstand tot muren, andere omvormers of voorwerpen vrij te houden. Anders zijn eventuele onderhoudswerkzaamheden slechts in beperkte mate mogelijk.
- ☐ Als meerdere producten in bereiken met hoge omgevingstemperaturen worden gemonteerd, moeten de afstanden tussen de producten worden vergroot en moet er voor voldoende verse lucht worden gezorgd.

i Aanbevolen afstanden bij gebruik van het universele montagesysteem (UMS_KIT-10)

Bij gebruik van het universele montagesysteem (UMS_KIT-10) kan van de aanbevolen afstanden worden afgeweken.

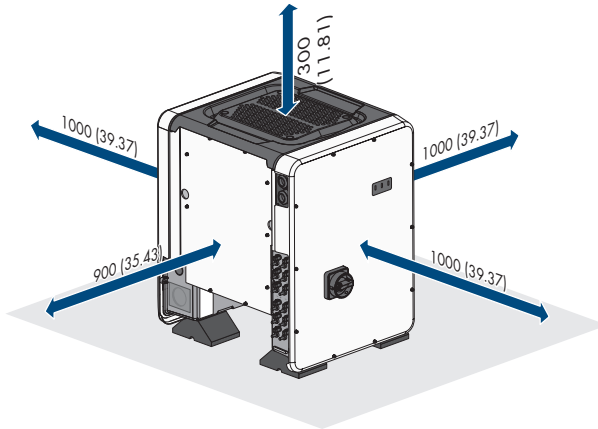

Afbeelding 9: Aanbevolen afstanden (afmetingen in mm)

5.2 Product monteren

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor lichamelijk letsel door het gewicht van het product

Door verkeerd tillen en door het naar beneden vallen van het product tijdens het transport of de montage kan lichamelijk letsel ontstaan.

- Transporteer en til het product met meerdere personen en houd hem rechtop. Let daarbij op het gewicht en het zwaartepunt van het product. Het zwaartepunt bevindt zich aan de kant van de AC-Connection Unit.
- Draag bij alle werkzaamheden aan het product geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Transporteer het product met behulp van de draaggrepen of een hijswerktuig. Let daarbij op het gewicht van het product.
- Gebruik bij transporteren met de draaggrepen altijd alle meegeleverde draaggrepen.
- Gebruik de draaggrepen niet voor het bevestigen van hijswerktuig (bijv. gordels, touwen, kettingen). Om hijswerktuig te bevestigen moeten oogbouten in de hiervoor bedoelde schroefdraad op de bovenkant van het product worden gedraaid.

LET OP

Beschadiging van de draadboringen veroorzaakt door het gebruik van te lange schroeven en door te hoge koppels bij de montage van de voeten

Indien bij de montage van de voeten van andere schroeven gebruikgemaakt wordt dan de meegeleverde schroeven, boren de schroeven te diep in de schroefdraadboringen. Hetzelfde gebeurt als hogere koppels dan het maximumkoppel worden uitgeoefend. Het gevolg hiervan kan zijn dat de draadboring barst en er scheuren in de behuizing komen.


- Gebruik voor de montage van de voeten uitsluitend de bijgeleverde zeskantschroeven M8x40.
- Draai de schroeven met een koppel van 16 Nm vast.

Aanvullend vereist materiaal (niet bij de leveringsomvang inbegrepen):


- ☐ Voor transport met een hijswerktuig: 4 oogbouten (M8)

Werkwijze:


1. Monteer iedere voet met elk 2 zeskantschroeven M8x40 en 2 onderlegringen op de buitenste twee schroefdraadopeningen (M8x14) aan de onderkant van de omvormer (koppel: 16 Nm). Duw hierbij de verpakking aan de onderkant iets omlaag of snijd deze weg. De schroefopeningen aan de onderkant van de omvormer moeten vrij toegankelijk zijn.

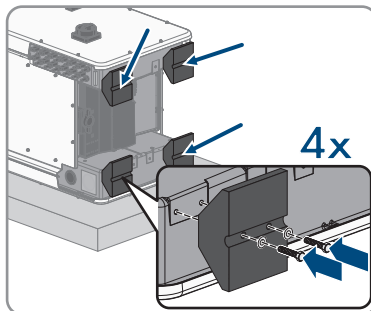


2. Draai de transportgrepen aan de linker- en rechterkant tot de aanslag in de schroefdraadopeningen totdat deze volledig aansluiten op de behuizing. Zorg er daarbij voor, dat de transportgrepen niet scheef in de schroefdraadopeningen worden gedraaid. Als de transportgrepen scheef worden aangedraaid, kan het later moeilijk of onmogelijk zijn om deze los te draaien en de schroefdraadopeningen kunnen worden beschadigd voor hermontage van de transportgrepen.

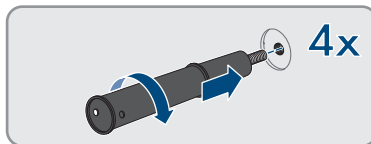


3. Steek een schroevendraaier in de openingen in de transportgreep en draai deze 90°. Hierdoor is gewaarborgd dat de transportgrepen stevig zijn vastgedraaid.

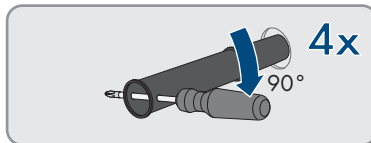

4. Neem de omvormer van de pallet en plaats deze op de montageplaats.

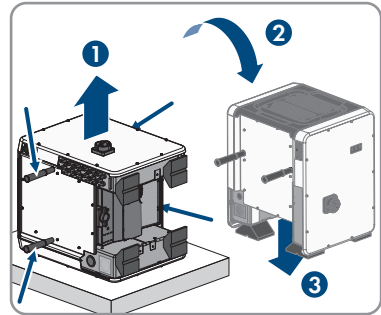


5. Draai de oogbouten in de schroefdraad op de bovenkant van de omvormer en bevestig het hijswerktuig eraan als de omvormer met behulp van een hijswerktuig op de montagelocatie moet worden gepositioneerd. Hierbij moet het hijswerktuig geschikt zijn voor het gewicht van de omvormer.
6. Controleer of de omvormer stevig staat.
7. Draai alle 4 transportgrepen uit de schroefdraadopeningen. Steek hiervoor indien nodig een schroevendraaier in de openingen van de transportgreep en draai de transportgreep met de schroevendraaier eruit.

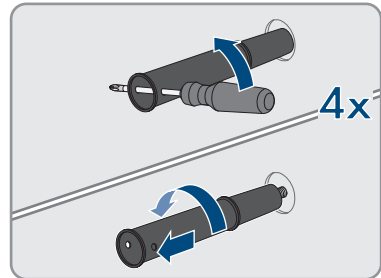

6 Elektrische aansluiting

6.1 Overzicht van het aansluitpaneel

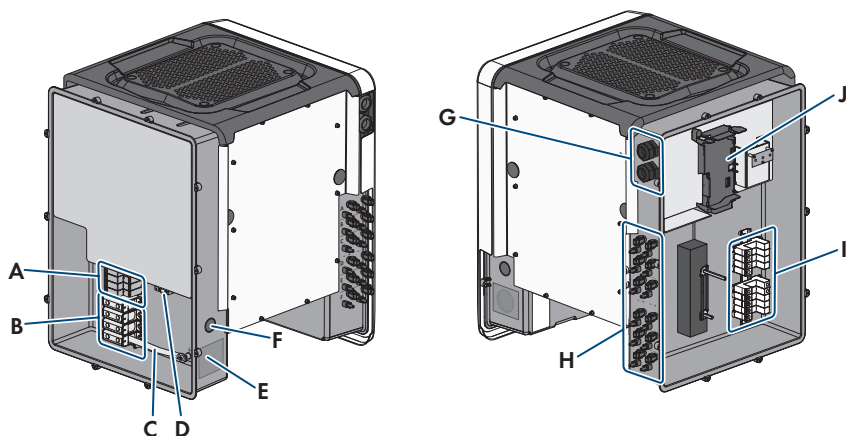

Afbeelding 10: Aansluitpanelen van de AC-Connection Unit en de DC-Connection Unit van de omvormer

Positie	Aanduiding
A	Aansluitingen voor AC-overspanningsbeveiligingselementen
B	Klemmenstrook voor de AC-aansluiting
C	Brug tussen N en behuizing
D	Aardleiding voor PE-aansluiting
E	Opening in behuizing voor kabelschroefverbinding M63
F	Opening in behuizing voor extra kabel
G	Kabelschroefverbinding voor de netwerkkabels en indien nodig voor de aansluitkabels van de Antenna Extension Kit of andere datakabels
H	Positieve en negatieve connector voor de DC-aansluiting
I	Aansluitingen voor DC-overspanningsbeveiligingselementen
J	Communicatiemodule

6.2 AC-aansluiting


6.2.1 Voorwaarden voor de AC-aansluiting

AC-kabelvoorschriften:

- ☐ Geleidingstype: aluminium en koperdraad
- ☐ Buitendiameter: 35 mm tot 48 mm / 26 mm tot 39 mm

- ☐ Doorsnede aardleiding: 25 mm² tot 120 mm²
- ☐ Leidingdoorsnede fasedraad en nulleider: 35 mm² tot 120 mm²
- ☐ Striplengte: 30 mm
- ☐ Ontmantellengte: 290 mm
- ☐ De kabel moet voldoen aan de plaatselijke en landelijke voorschriften voor kabelafmetingen, waaruit specifieke eisen aan de minimale leidingdoorsnede kunnen voortvloeien. Grootheden die invloed hebben op de kabelafmetingen zijn o.a. de nominale AC-stroom, het soort kabel, de installatiewijze, de mate van opeenhoping, de omgevingstemperatuur en de beoogde maximale kabelverliezen (zie voor het berekenen van de kabelverliezen de configuratiesoftware "Sunny Design" vanaf versie 2.0 op www.SMA-Solar.com).

Overzicht van de benodigde lengte van de leidingen binnen de AC-Connection Unit

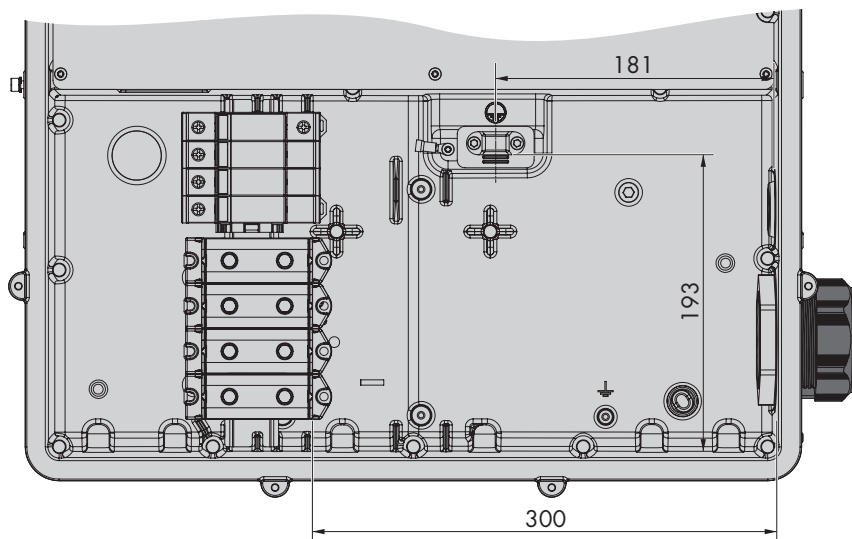

Afbeelding 11: Binnenaanzicht van de AC-Connection Unit met afmetingen voor de leidingen (afmetingen in mm)

Lastscheider en leidingbeveiliging:

LET OP

Beschadiging van de omvormer door gebruik van schroefzekeringen als lastscheider

Schroefzekeringen (bijv. DIAZED-zekering of NEOZED-zekering) zijn geen lastscheiders.

- Gebruik geen schroefzekeringen als lastscheider.
- Gebruik een lastscheider of leidingbeveiligingsschakelaar als lastscheidingseenheid (zie de technische informatie "Leidingbeveiligingsschakelaar" op www.SMA-Solar.com voor informatie over en voorbeelden van de configuratie).

- ☐ Bij installaties met meerdere omvormers moet elke omvormer met een eigen driefasige leidingbeveiligingsschakelaar worden beveiligd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de maximaal toegestane zekering (zie hoofdstuk 13, pagina 126). Hierdoor voorkomt u dat er na het loskoppelen restspanning op de betreffende kabel staat.
- ☐ Verbruikers die tussen de omvormer en de leidingbeveiligingsschakelaar worden geïnstalleerd, moeten afzonderlijk worden beveiligd.

Aardlekbeveiliging:

De omvormer heeft geen externe aardlekbeveiliging nodig. Wanneer de plaatselijke voorschriften een aardlekbeveiliging vereisen, moet op het volgende worden gelet:

- ☐ De omvormer is compatibel met aardlekbeveiligingen van het type B, die een nominale aardlekstroom van 300 mA of hoger hebben (informatie over de keuze van een aardlekbeveiliging zie de technische informatie "Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging" onder www.SMA-Solar.com). Elke omvormer in de installatie moet via een eigen aardlekbeveiliging op het openbaar stroomnet worden aangesloten.
- ☐ Bij toepassing van aardlekbeveiligingen met een nominale aardlekstroom < 500 mA moet de nominale aardlekstroom in de omvormer worden ingesteld (zie hoofdstuk 8.23, pagina 87). Daardoor reduceert de omvormer de bedrijfsafhankelijke afleidstromen en voorkomt het foutief activeren van de aardlekbeveiliging.

Overspanningscategorie:

Het product kan in netwerken van overspanningscategorie III of lager conform IEC 60664-1 worden gebruikt. Dit betekent dat het product permanent kan worden aangesloten aan het netaansluitpunt van een gebouw. Bij installaties met lange kabeltrajecten buiten zijn aanvullende maatregelen vereist om de overspanningscategorie IV te reduceren tot overspanningscategorie III (zie technische informatie "Overspanningsbeveiliging" op www.SMA-Solar.com).

6.2.2 Omvormer op het openbare stroomnet aansluiten

VAKMAN


Voorwaarden:

- ☐ De aansluitvoorwaarden van de netwerkexploitant moeten worden aangehouden.
- ☐ De netspanning moet binnen het toegestane bereik liggen. Het precieze werkbereik van de omvormer is in de bedrijfsparameters vastgelegd.


Werkwijze:

1. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar van alle 3 de fasedraden uit en beveilig hem tegen opnieuw inschakelen.
2. Zorg ervoor dat de DC-lastscheider in de stand **O** staat en tegen herinschakelen beveiligd is.

3. Als de behuizingsdeksel van de AC-Connection Unit is gemonteerd: draai alle 10 schroeven van de behuizingsdeksel eruit met een torxschroevendraaier (TX 25) en neem deze naar voren eraf.

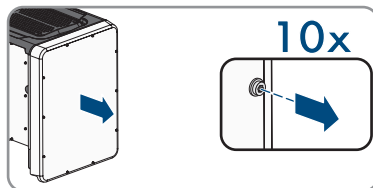

4. Verwijder het plakband van de behuizingsopening voor de AC-aansluiting.
5. Plaats de kabelschroefverbinding M63 in de opening en draai deze vanaf de binnenkant met de contra-moer vast.

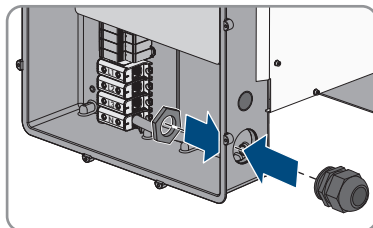


6. Steek de AC-kabel door de kabelschroefverbinding in de AC-Connection Unit. Draai de wartelmoer van de kabelschroefverbinding hiervoor zo nodig iets los. Bij AC-kabels die een klembereik van < 35 mm vereisen, moet het afdichtingsinzetstuk van de kabelschroefverbinding M63 worden vervangen door het afdichtingsinzetstuk met een gereduceerd klembereik.

7. Strip de mantel van de AC-kabel.


8. Strip L1, L2, L3, N en aardleiding elk over een lengte van 30 mm.

9. Sluit de aardleiding aan op de aardingsklem. Draai hiervoor een schroef waarmee de klem en de aansluitplaat op de aardaansluiting zijn aangesloten iets los met een torxschroevendraaier (TX 25) en draai de andere schroef eruit. Leg vervolgens de aardleiding op de aansluitplaat, leid de klem over de aardleiding en draai beide schroeven vast met een torxschroevendraaier (TX 25) (koppel: 6 Nm).

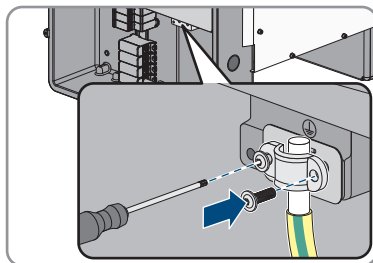

10. Zorg dat de leiding op de aansluitplaat ligt.

11. Sluit L1, L2, L3 en eventueel N volgens de aanduiding aan op de aansluitklemmen. Steek hiervoor iedere leiding tot aan de aanslag in de bijbehorende aansluitklem en draai de schroef van de aansluitklem vast met een inbussleutel (SW 8, lengte: 50 mm) (koppel bij leidingdoorsnede 35 mm² tot 95 mm²: 20 Nm, koppel bij leidingdoorsnede 120 mm²: 30 Nm).

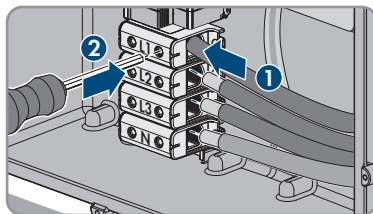


12.

⚠ WAARSCHUWING**Levensgevaar door elektrische schok**

De omvormer wordt standaard geleverd met een brug tussen N en de behuizing. De brug is absoluut verplicht voor aansluiting zonder meegevoerde nulleider op een openbaar stroomnet.

- Voor de aansluiting met een meegevoerde nulleider op een openbaar stroomnet moet de brug in ieder geval zoals bij de volgende stap beschreven worden verwijderd.

13. Als N beschikbaar is en op de bijbehorende aansluitklem is aangesloten, verwijdert u de standaard ingebouwde brug tussen N en de behuizing (⚡). Draai hiervoor de schroef van aansluitklem **N** en de schroef van het aardingspunt (⚡) met een inbussleutel (SW8, lengte: 50 mm) eruit en neem de brug uit de omvormer.

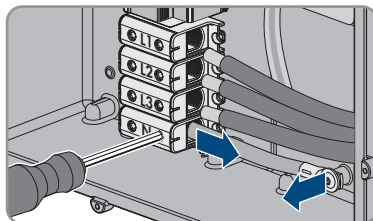

14. Zorg dat alle aansluitklemmen met de juiste leidingen zijn bezet.
15. Controleer of alle leidingen goed vastzitten.

6.3 Netwerkkabel aansluiten

⚠ VAKMAN**⚠ GEVAAR**

Levensgevaar door elektrische schok bij overspanningen en ontbrekende overspanningsbeveiliging

Als een overspanningsbeveiliging ontbreekt, kunnen overspanningen (bijv. door blikseminslag) via de netwerkkabels of andere datakabels het gebouw in worden geleid en aan andere binnen hetzelfde netwerk aangesloten apparaten worden doorgeleid. Het aanraken van spanningvoerende onderdelen en kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Zorg ervoor dat alle apparaten van het netwerk zijn geïntegreerd in de bestaande overspanningsbeveiliging.
- Waarborg bij installatie van de netwerkkabel in buitenomstandigheden, dat bij de overgang van de netwerkkabel van het product naar het buitengebied een passende overspanningsbeveiliging aanwezig is.
- De ethernet-interface van het product is geclassificeerd als "TNV-1" en biedt een beveiliging tegen overspanningen tot 1,5 kV.

Aanvullend vereist materiaal (niet bij de leveringsomvang inbegrepen):

- ☐ Netwerkkabel
- ☐ Indien nodig: op locatie confectioneerbare RJ45-connectoren

Eisen aan de netwerkkabel:

Kabellengte en kabelkwaliteit zijn van invloed op de kwaliteit van het signaal. Neem de volgende kabelvereisten in acht:

- ☐ kabeltype: 100BaseTx
- ☐ kabelcategorie: minimaal Cat5
- ☐ stekkerstype: RJ45 van Cat5, Cat5e of hoger
- ☐ afscherming: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP of S/FTP
- ☐ aantal aderparen en aderdoorsnede: ten minste 2 x 2 x 0,22 mm²
- ☐ maximale kabellengte tussen 2 netwerkdeelnemers bij patchkabels: 50 m
- ☐ maximale kabellengte tussen 2 netwerkdeelnemers bij installatiekabels: 100 m
- ☐ UV-bestendig bij gebruik buiten



Werkwijze:

1.

**Levensgevaar door elektrische schok**


- Schakel de omvormer spanningsvrij (zie hoofdstuk 9, pagina 95).

2. Wanneer de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit gesloten is, demonteert u de behuizingsdeksel. Draai hiervoor alle 10 schroeven eruit met een torxschroevendraaier (TX 25) en neem de behuizingsdeksel naar voren eraf.



3. Leg de schroeven en de behuizingsdeksel terzijde en bewaar deze zorgvuldig.
4. Draai de wartelmoer los van de kabelschroefverbinding voor de datakabel.
5. Schuif de wartelmoer over de netwerkkabel.
6. Verwijder de kabeldoorvoer met twee gaten uit de kabelschroefverbinding.
7. Neem de afdichtplug uit een kabeldoorvoer van de kabeldoorvoer met twee gaten en steek de netwerkkabel in de kabeldoorvoer.
8. Druk de kabeldoorvoer met twee gaten met de kabel in de kabelschroefverbinding en leid de netwerkkabel naar de communicatiemodule in de DC-Connection Unit. Zorg ervoor dat daarbij de ongebruikte kabeldoorvoer van de kabeldoorvoer met twee gaten is afgesloten met een afdichtplug.
9. Als u zelf confectioneerbare netwerkkabels gebruikt, confectioneer dan de RJ45-connectoren en sluit deze aan op de netwerkkabel (zie documentatie van de connectoren).

10. Steek de RJ45-stekker van de kabel in een netwerkbus van de communicatiemodule.

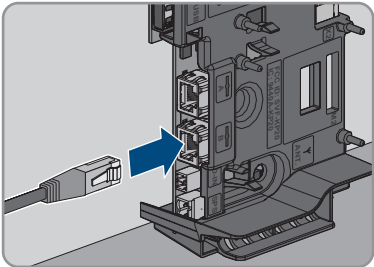

11. Waarborg door lichtjes trekken aan de kabel, dat de RJ45-stekker vastzit.
12. Draai de wartelmoer van de kabelschroefverbinding handvast. Daardoor wordt de netwerkkabel vastgezet.
13. Als de omvormer buitenshuis is gemonteerd, installeer dan een overspanningsbeveiliging voor alle componenten in het netwerk.
14. Wanneer u de omvormer in een lokaal netwerk wilt integreren, het andere uiteinde van de netwerkkabel op het lokale netwerk aansluiten (bijv. via een router).

6.4 Aansluiting multifunctioneel relais

6.4.1 Werkwijze voor het aansluiten van het multifunctioneel relais

⚠ VAKMAN		
Werkwijze		Zie
1.	Kies voor welke bedrijfsmodus u het multifunctionele relais wilt gebruiken.	hoofdstuk 6.4.2, pagina 44
2.	Aansluiting aan het multifunctionele relais in overeenstemming met de bedrijfsmodus en de bijbehorende aansluitvariant.	Aansluitvarianten en Aansluiting op het multifunctionele relais
3.	Na de inbedrijfstelling van de omvormer eventueel de bedrijfsmodus van het multifunctionele relais wijzigen.	hoofdstuk 8.18, pagina 83

6.4.2 Bedrijfsmodi van het multifunctionele relais

Bedrijfsmodus van het multifunctionele relais (Mlt.OpMode)	Omschrijving
Storingsmelding (FltInd)	Het multifunctionele relais stuurt een weergavemodule (bijv. een waarschuwingslampje) aan, die afhankelijk van het type aansluiting een fout of juist de storingsvrije werking van de omvormer aangeeft.
Eigen verbruik (Self-Csmpr)	Het multifunctionele relais schakelt verbruikers, afhankelijk van het beschikbare vermogen van de installatie, in of uit.

Bedrijfsmodus van het multifunctionele relais (Mlt.OpMode)	Omschrijving
Sturing via communicatie (ComCtl)	Het multifunctionele relais schakelt verbruikers op commando van een communicatieproduct in of uit.
Batterijsysteem (BatCha)	Het multifunctionele relais stuurt het laden van batterijen aan, afhankelijk van het beschikbare vermogen van de installatie.
Ventilatorbesturing (FanCtl)	Het multifunctionele relais stuurt, afhankelijk van de temperatuur van de omvormer, een externe ventilator aan.
Schakeltoestand netrelais (GriSwCpy)	De plaatselijke netwerkexploitant kan eisen dat hij een signaal ontvangt zodra de omvormer verbinding maakt met het openbare stroomnet. Het multifunctionele relais kan worden gebruikt voor het uitzenden van dit signaal.


6.4.3 Aansluitvarianten

Afhankelijk van de bedrijfsmodus moet u voor de aansluiting verschillend te werk gaan.

Bedrijfsmodus	Aansluitvariant
Storingsmelding (FltInd)	Multifunctioneel relais als storingsmeldcontact gebruiken
Eigen verbruik (Self-Csmpl)	Verbruikers via het multifunctionele relais sturen of batterijen afhankelijk van het vermogen opladen
Sturing via communicatie (ComCtl)	Verbruikers via het multifunctionele relais sturen of batterijen afhankelijk van het vermogen opladen
Batterijsysteem (BatCha)	Verbruikers via het multifunctionele relais sturen of batterijen afhankelijk van het vermogen opladen
Ventilatorbesturing (FanCtl)	Externe ventilator aansluiten (zie documentatie van de ventilator)
Schakeltoestand netrelais (GriSwCpy)	Schakeltoestand van het netrelais melden

Multifunctioneel relais als storingsmeldcontact gebruiken


U kunt het multifunctionele relais als storingsmeldcontact gebruiken en via een geschikte weergavemodule een fout of juist de storingsvrije werking van de omvormer laten weergegeven of melden. U kunt desgewenst meerdere omvormers op één storings- of bedrijfsmelder aansluiten.

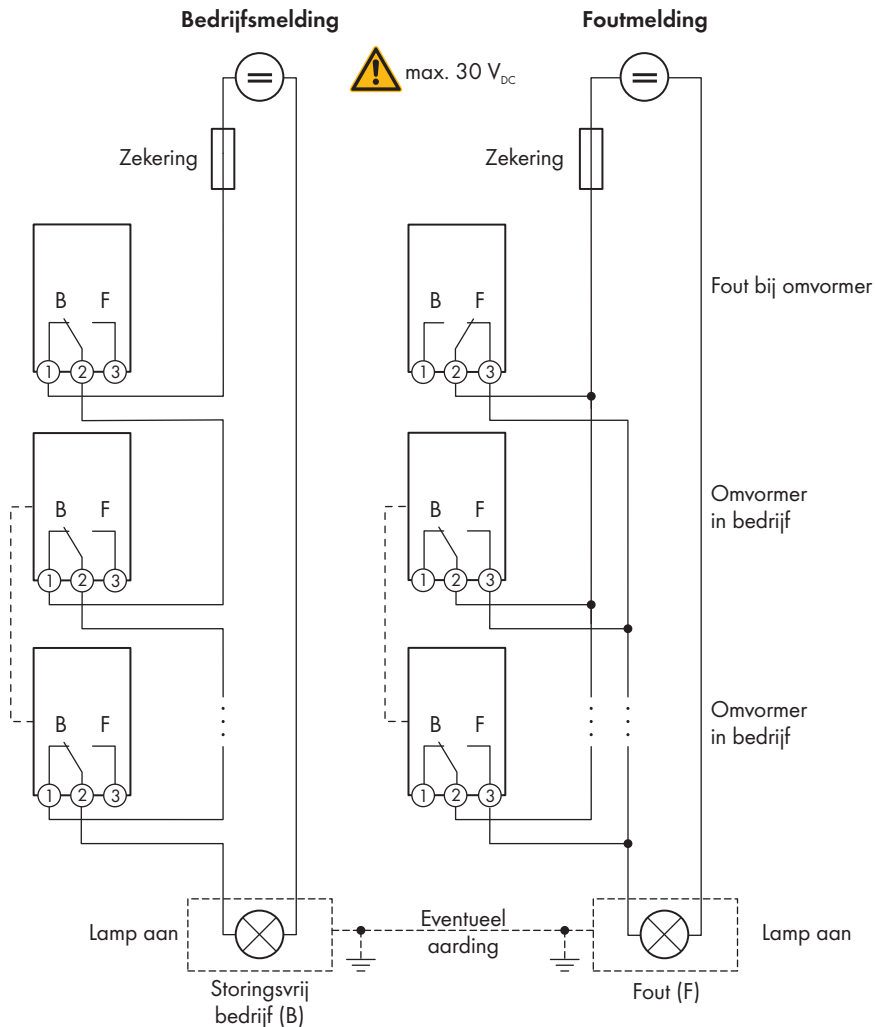

Afbeelding 12: Aansluitschema met meerdere omvormers bij aansluiting van een bedrijfsmelder en aansluitschema bij aansluiting van een storingsmelder (voorbeeld)

Verbruikers via het multifunctionele relais sturen of batterijen afhankelijk van het vermogen opladen


Het multifunctionele relais kan verbruikers sturen of batterijen afhankelijk van het vermogen opladen. Hiertoe moet u een contactor (K1) op het multifunctionele relais aansluiten. De contactor (K1) dient om de bedrijfsstroom voor de verbruiker in en uit te schakelen. Als u afhankelijk van het beschikbare vermogen batterijen wilt opladen, zorgt deze contactor ervoor dat het oplaadproces wordt geactiveerd of gedeactiveerd.

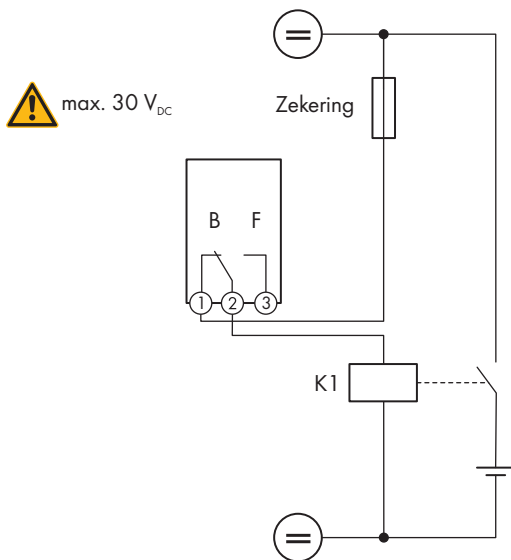

Afbeelding 13: Aansluitschema bij aansluiting voor de sturing van een verbruiker of voor het vermogensafhankelijk opladen van batterijen

Schakeltoestand van het netrelais melden

Het multifunctionele relais kan een signaal aan de netwerkexploitant doorgeven zodra de omvormer verbinding maakt met het openbare stroomnet. Schakel daartoe de multifunctionele relais van alle omvormers parallel.

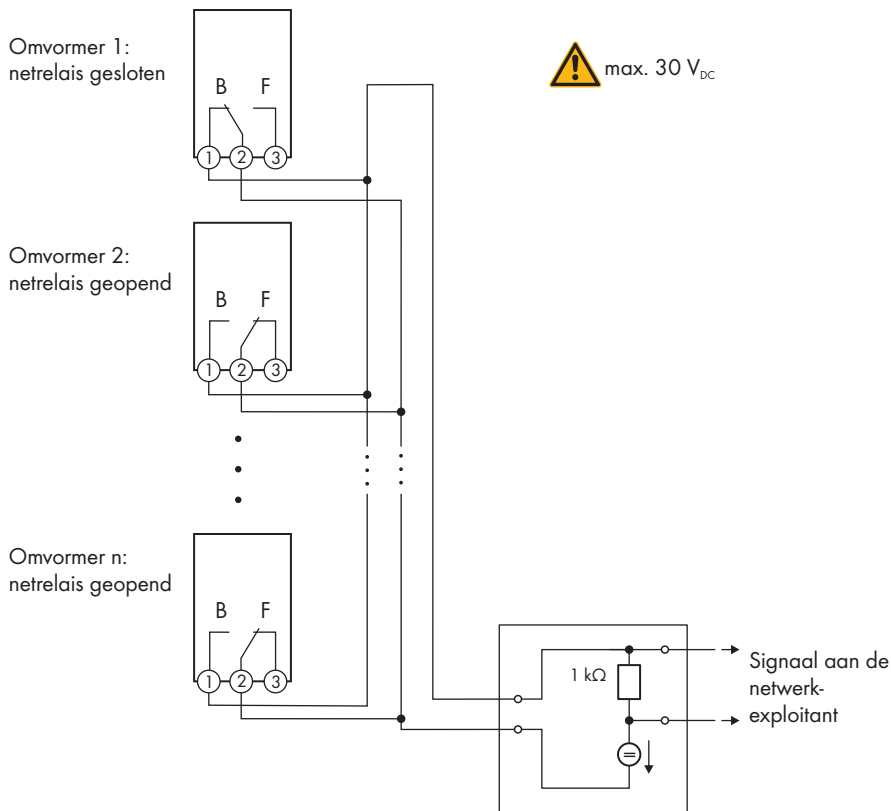

Afbeelding 14: Aansluitschema voor het melden van de schakeltoestand van het netrelais (voorbeeld)

6.4.4 Aansluiting op het multifunctionele relais

VAKMAN

Voorwaarde:

- ☐ Er moet worden voldaan aan de technische eisen van het multifunctionele relais (zie hoofdstuk 13, pagina 126).

Kabelvereisten:

- ☐ Leidingdoorsnede: 0,2 mm² tot 1,5 mm²

- ☐ Het type kabel en de installatiewijze moeten geschikt zijn voor het beoogde gebruik en de plaats van gebruik.

Werkwijze:


1.

⚠ GEVAAR


Levensgevaar door hoge spanningen

- Schakel de omvormer spanningsvrij (zie hoofdstuk 9, pagina 95).


2. Wanneer de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit gesloten is, demonteert u de behuizingsdeksel. Draai hiervoor alle 10 schroeven eruit met een torxschroevendraaier (TX 25) en neem de behuizingsdeksel naar voren eraf.

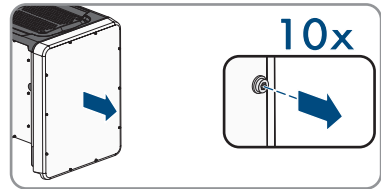

3. Leg de schroeven en de behuizingsdeksel terzijde en bewaar deze zorgvuldig.
4. Draai de wartelmoer los van de kabelschroefverbinding voor de datakabel.
5. Verwijder de kabeldoorvoer met twee gaten uit de kabelschroefverbinding en steek de kabel door een doorvoer van de kabeldoorvoer met twee gaten.
6. Druk de kabeldoorvoer met twee gaten met de kabel in de kabelschroefverbinding en leid de kabel naar de communicatiemodule in de DC-Connection Unit. Zorg ervoor dat daarbij de ongebruikte kabeldoorvoer van de kabeldoorvoer met twee gaten is afgesloten met een afdichtplug.
7. Strip de kabel over maximaal 9 mm.
8. Sluit de kabel afhankelijk van de bedrijfsmodus volgens het aansluitschema aan op de 3-polige klemmenstrook (zie hoofdstuk 6.4.3, pagina 45). Zorg er daarbij voor dat de leidingen helemaal tot aan de isolering in de klemposities zitten.

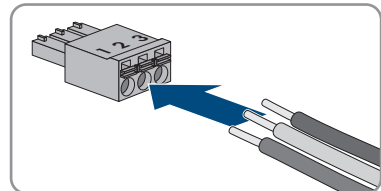

9. Steek de 3-polige klemmenstrook met de aangesloten leidingen in de aansluiting **MFR** op de communicatiemodule in de omvormer.

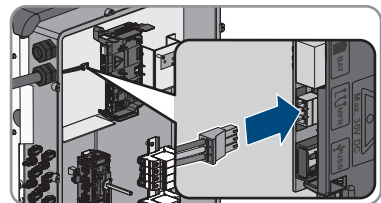

10. Zorg ervoor dat de klemmenstrook goed vastzit.
11. Zorg ervoor dat alle leidingen correct zijn aangesloten .
12. Zorg ervoor dat de leidingen stevig vastzitten in de klemposities. Tip: wanneer u de leidingen uit de klemposities wilt losmaken, opent u de klemposities met geschikt gereedschap.
13. Draai de wartelmoer van de kabelschroefverbinding handvast.

6.5 DC-aansluiting

6.5.1 Voorwaarden voor de DC-aansluiting

Eisen aan de PV-panelen per ingang:

- ☐ Alle PV-panelen moeten van hetzelfde type zijn.
- ☐ Alle PV-panelen moeten dezelfde oriëntatie en helling hebben.
- ☐ Op de volgens de statistieken koudste dag mag de nullastspanning van het PV-paneel nooit groter zijn dan de maximale ingangsspanning van de omvormer.
- ☐ Op alle strings moet een gelijk aantal serieel geschakelde PV-panelen zijn aangesloten.
- ☐ De maximale ingangsstroom per string moet worden aangehouden en mag niet hoger zijn dan de doorgangsstroom van de DC-connectoren (zie hoofdstuk 13, pagina 126).
- ☐ Bij een bezetting van slechts één ingang per MPPT-tracker en gelijktijdig gebruik van AFCI mag de maximale ingangsstroom van de ingang niet hoger worden dan 16 A.
- ☐ De grenswaarden voor de ingangsspanning en de ingangsstroom van de omvormer moeten worden aangehouden (zie hoofdstuk 13, pagina 126).
- ☐ De positieve aansluitkabels van de PV-panelen moeten voorzien zijn van de positieve DC-connectoren (zie hoofdstuk 6.5.2, pagina 50).
- ☐ De negatieve aansluitkabels van de PV-panelen moeten voorzien zijn van de negatieve DC-connectoren (zie hoofdstuk 6.5.2, pagina 50).

i Gebruik van Y-adapters voor parallelschakeling van strings

De Y-adapters mogen niet worden gebruikt om de DC-stroomkring te onderbreken.

- De Y-adapters mogen niet in de directe nabijheid van de omvormer zichtbaar of vrij toegankelijk zijn.
- Als u de DC-stroomkring wilt onderbreken, schakel dan de omvormer altijd spanningsvrij, zoals beschreven in dit document (zie hoofdstuk 9, pagina 95).

6.5.2 DC-connectoren confectioneren

VAKMAN

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken bij het aanraken van spanning geleidende DC-kabel

De PV-panelen produceren bij lichtinval gevaarlijk hoge gelijkspanning, die op de DC-kabels staat. Het aanraken van spanningvoerende DC-kabels leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Raak geen vrijliggende spanningsvoerende onderdelen of kabels aan.
- Schakel het product spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
- De DC-connectoren niet onder belasting loskoppelen.
- Draag bij alle werkzaamheden aan het product geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.


LET OP

Onherstelbare schade aan de omvormer door te hoge spanning

Als de nullastspanning van de PV-panelen de maximale ingangsspanning van de omvormer overschrijdt, kan de omvormer door overspanning onherstelbaar beschadigd raken.

- Sluit geen PV-strings op de omvormer aan en controleer de configuratie van de PV-installatie als de nullastspanning van de PV-panelen de maximale ingangsspanning van de omvormer overschrijdt.

Voor de aansluiting op de omvormer moeten alle aansluitkabels van de PV-panelen voorzien zijn van de meegeleverde DC-connectoren. Confectioneer de DC-connectoren zoals hieronder beschreven. De procedure is voor beide connectoren (+ en -) identiek. De grafieken in de procedure zijn als voorbeeld alleen voor de positieve connector getoond. Let bij het confectioneren van de DC-connector op de juiste polariteit. De DC-connectoren zijn gekenmerkt met "+" en "-".

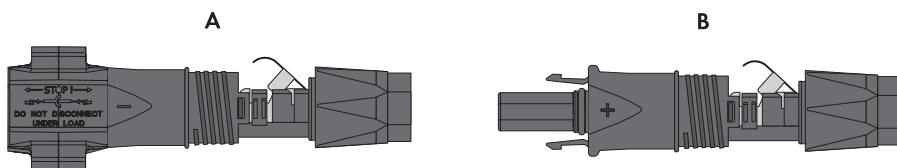



Afbeelding 15: Negatieve (A) en positieve (B) DC-connector

Kabelvereisten:


- ☐ buitendiameter: 5,5 mm tot 8 mm
- ☐ leidingdoorsnede: 2,5 mm² tot 6 mm²
- ☐ aantal afzonderlijke aders: ten minste 7
- ☐ nominale spanning: minimaal 1000 V
- ☐ Gebruik van adereindhulzen is niet toegestaan.

Werkwijze:


1. Strip de kabel over circa 15 mm.
2. Steek de gestripte kabel tot aan de aanslag in de DC-connector. Zorg ervoor dat de gestripte kabel en de DC-connector dezelfde polariteit hebben.
3. Druk de klembeugel naar beneden tot deze hoorbaar vergrendelt.

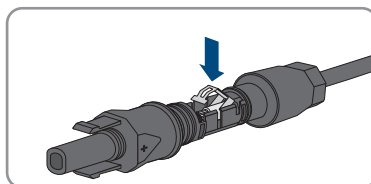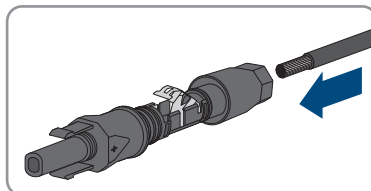


- ☑ De draad is in de kamer van de klembeugel te zien.

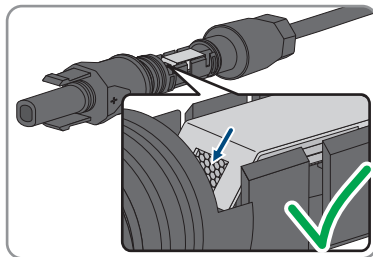

4. Als de draad niet in de opening te zien is, zit de kabel niet goed en moet de connector opnieuw worden geconfectioneerd. Daarvoor moet de kabel weer uit de connector worden gehaald.
5. Om de kabel weg te nemen: de klembeugel losmaken. Haak hiervoor een schroevendraaier (bladbreedte: 3,5 mm) in de klembeugel en wrik de klembeugel open.

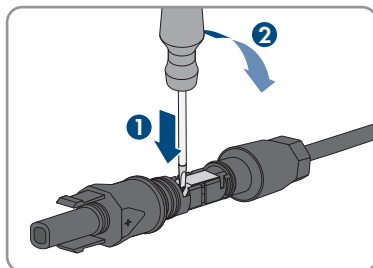

6. Verwijder de kabel en begin opnieuw bij stap 2.
7. Schuif de wartelmoer naar de schroefdraad en draai hem vast (koppel: 2 Nm).

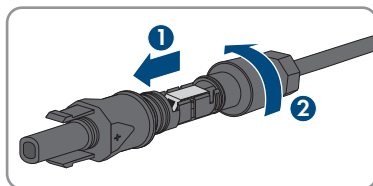

6.5.3 PV-panelen aansluiten

⚠ VAKMAN

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel bij overspanning.

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of hoger.

LET OP**Beschadiging van het product door een aardlek aan de DC-zijde tijdens bedrijf**

Vanwege de transformatorloze topologie van het product kan het optreden van aardlekken aan de DC-zijde tijdens bedrijf onherstelbare schade veroorzaken. Schade aan het product door een verkeerde of beschadigde DC-installatie wordt niet door de garantie gedekt. Het product is van een beveiligingsinrichting voorzien, die uitsluitend tijdens het starten controleert, of een aardlek aanwezig is. Tijdens bedrijf is het product niet beveiligd.

- Waarborgt, dat de DC-installatie correct is uitgevoerd en er geen aardlek tijdens bedrijf optreedt.

LET OP**Beschadiging van DC-connectoren door gebruik van contactreinigers of andere reinigingsmiddelen**

In sommige contactreinigers of andere reinigingsmiddelen zijn stoffen aanwezig die het kunststof van de DC-connector aantasten.

- Gebruik geen contactreinigers of andere reinigingsmiddelen voor de DC-connectoren.


LET OP**Onherstelbare schade aan de omvormer door te hoge spanning**

Als de nullastspanning van de PV-panelen de maximale ingangsspanning van de omvormer overschrijdt, kan de omvormer door overspanning onherstelbaar beschadigd raken.


- Sluit geen PV-strings op de omvormer aan en controleer de configuratie van de PV-installatie als de nullastspanning van de PV-panelen de maximale ingangsspanning van de omvormer overschrijdt.

Werkwijze:


1. Zorg ervoor dat de leidingbeveiligingsschakelaar uitgeschakeld en tegen herinschakelen beveiligd is.
2. Zet de DC-lastscheider van de omvormer in de stand **O**.

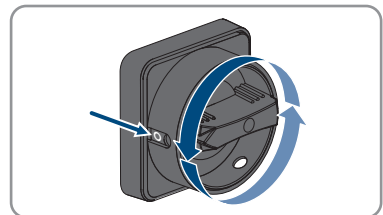

3. Borg de DC-lastscheider met een hangslot.

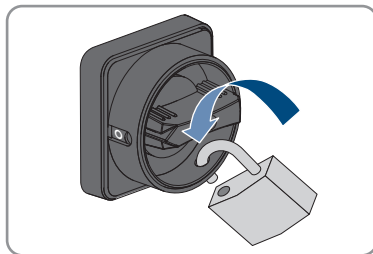

4. Meet de spanning van de PV-panelen. Controleer daarbij of de maximale ingangsspanning van de omvormer wordt aangehouden en er geen aardlek in de zonnestroominstallatie aanwezig is.
5. Controleer of de DC-connectoren de juiste polariteit hebben. Als de DC-connector verbonden is met een DC-kabel met verkeerde polariteit, dan moet de DC-connector opnieuw worden aangeslagen. Daarbij moet de DC-kabel altijd dezelfde polariteit hebben als de DC-connector.
6. Controleer of de nullastspanning van de PV-panelen niet de maximale ingangsspanning overschrijdt.
7. Sluit de geconfectioneerde DC-connectoren aan op de omvormer.

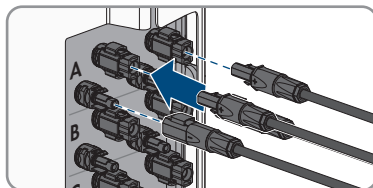

- ☒ De DC-connectoren klikken hoorbaar vast.

8. Controleer of alle DC-connectoren stevig vastzitten.

9.

LET OP


Beschadiging van het product door zand, stof en vocht bij niet afgesloten DC-ingangen

Het product is alleen dicht als alle DC-ingangen die niet worden gebruikt met DC-connectoren en afdichtpluggen zijn afgesloten. Door het binnendringen van zand, stof en vocht kan het product beschadigd raken en kan de functionaliteit worden belemmerd.


- Sluit alle DC-ingangen die niet worden gebruikt met de DC-connectoren en afdichtpluggen af zoals hierna wordt beschreven. Steek de afdichtpluggen daarbij niet rechtstreeks in de DC-ingangen van de omvormer.

10. Druk de klembeugel bij de niet benodigde DC-connectoren naar beneden en schuif de wartelmoer naar de schroefdraad

11. Steek de afdichtpluggen in de DC-connector.

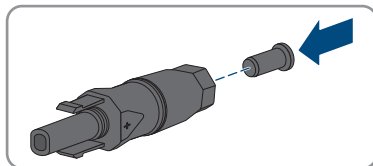

12. Steek de DC-connectoren met afdichtpluggen in de bijbehorende DC-ingangen op de omvormer.

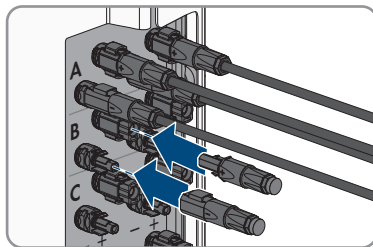

☒ De DC-connectoren klikken hoorbaar vast.

13. Controleer of de DC-connectoren met afdichtpluggen stevig vastzitten.

6.5.4 DC-connectoren demonteren

VAKMAN

Bij de aansluiting van het PV-paneel moeten de DC-connectoren gedemonteerd worden (bijv. bij verkeerde bedrading). Ga hierbij als volgt te werk.

GEVAAR





Levensgevaar door elektrische schok bij aanraken van blootgelegde DC-aders of DC-connectorcontacten bij beschadigde of losgeraakte DC-connectoren

Door verkeerd ontgrendelen en lostrekken van de DC-connector kunnen de DC-connectoren breken en beschadigd raken, van de DC-kabels loskomen of niet meer correct zijn aangesloten. Daardoor kunnen de DC-aders of DC-connectorcontacten bloot komen te liggen. Het aanraken van spanningvoerende DC-aders of DC-connectorcontacten leidt tot de dood of tot ernstig letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Draag bij werkzaamheden aan de DC-connectoren geïsoleerde handschoenen en gebruik geïsoleerd gereedschap.
- Waarborg, dat de DC-connectoren in optimale conditie zijn en geen DC-aders of DC-connectorcontacten bloot liggen.
- Ontgrendel de DC-connectoren voorzichtig en trek deze los zoals hierna is beschreven.

Werkwijze:

1. Ontgrendel de DC-connectoren en trek ze eruit.
Steek hiervoor een platte schroevendraaier of een speciale gebogen veerklemopener (bladbreedte: 3,5 mm) in één van de gleuven aan de zijkant en trek de DC-connectoren eruit. Daarbij de DC-connector niet optillen maar het gereedschap alleen voor het losmaken van de vergrendeling in één van de gleuven aan de zijkant steken en niet aan de kabel trekken.
2. Draai de wartelmoer van de DC-connector los.
3. Ontgrendel de DC-connector. Haak hiervoor een platte schroevendraaier in de borging aan de zijkant en wrik de borging open (bladbreedte: 3,5 mm).
4. Haal de DC-connector voorzichtig uit elkaar.
5. Maak de klembeugel los. Haak hiervoor een platte schroevendraaier (bladbreedte: 3,5 mm) in de klembeugel en wrik de klembeugel open.
6. Verwijder de kabel.

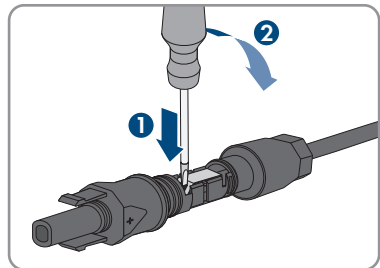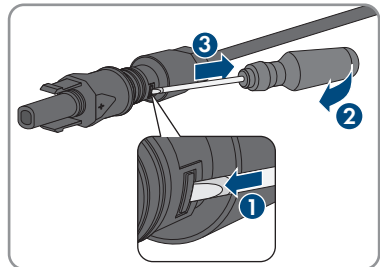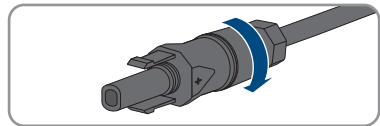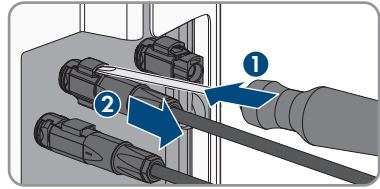

7 Inbedrijfstelling

7.1 Werkwijze bij de inbedrijfstelling

VAKMAN

Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze bij de inbedrijfstelling en geeft een overzicht van de stappen die u in de aangegeven volgorde moet uitvoeren.

Inbedrijfstelling van een product in SMA Energy-systemen

Als het product in een SMA Energy-systeem wordt gebruikt, moet voor de inbedrijfstelling volgens de handleiding te werk worden gegaan. De procedure en de volgorde kan afwijken van de beschreven stappen in dit hoofdstuk.

- SMA Energy-systeem in gebruik nemen (zie het systeemhandboek van het SMA Energy-systeem).

Inbedrijfstelling van een omvormer die in een communicatieapparaat wordt opgenomen

Wanneer de omvormer in een communicatieapparaat wordt opgenomen, is het communicatieapparaat (bijv. SMA Data Manager) de eenheid voor de configuratie van het hele systeem. De configuratie wordt doorgegeven aan alle omvormers binnen de installatie. Het installatiewachtwoord dat via het communicatieapparaat wordt gegeven is tegelijkertijd het wachtwoord voor de gebruikersinterface van de omvormer.

- Stel de omvormer in bedrijf (zie hoofdstuk 7.2, pagina 58).
- Voer de eerste configuratie van de omvormer uit via het communicatieapparaat. De configuratie wordt doorgegeven aan de omvormer en de instellingen van de omvormer worden overschreven.
- Deactiveer de Webconnect-functie van de omvormer via het Sunny Portal. Daardoor voorkomt u onnodige verbindingspogingen van de omvormer met het Sunny Portal.

Instelling van een landspecifieke gegevensrecord voor het terugleverbedrijf nodig

Vanaf firmwareversie 3.13.##.R zijn de inschakelvoorwaarden voor het terugleverbedrijf gewijzigd.

Om te waarborgen dat de omvormer bij de inbedrijfstelling het terugleverbedrijf uitvoert, moet een landspecifieke gegevensrecord worden ingesteld (bijv. via de installatie-assistent op de gebruikersinterface van het product of via een communicatieproduct).

Zolang geen landspecifieke gegevensrecord is ingesteld, wordt het terugleverbedrijf gestopt. Deze toestand wordt door tegelijkertijd knipperen van de groene en de rode led gesignaleerd.

Pas wanneer de configuratie van de omvormer is afgerond, voert de omvormer automatisch het terugleverbedrijf uit.

Werkwijze	Zie
1. Stel de omvormer in bedrijf.	hoofdstuk 7.2, pagina 58

Werkwijze	Zie
2. Verbinding maken met gebruikersinterface van het product. Daarvoor staan verschillende verbindingsmogelijkheden ter beschikking: • directe verbinding via WLAN • verbinding via WLAN met lokaal netwerk • verbinding via ethernet in lokaal netwerk	hoofdstuk 8.2, pagina 63
3. Bij gebruikersinterface aanmelden.	hoofdstuk 8.3, pagina 68
4. Selecteer een optie voor configuratie van de omvormer. Let er daarbij op, dat voor het veranderen van de netrelevante parameters na afloop van de eerste 10 terugleveruren of na afsluiten van de installatie-assistent de SMA Grid Guard-code aanwezig moet zijn. De SMA Grid Guard-code kan via het Online Service Center worden aangevraagd.	hoofdstuk 7.3, pagina 60
5. Het product configureren en de landspecifieke gegevensrecord instellen. Daardoor begint het product te werken.	hoofdstuk 8.15, pagina 80
6. Voer indien nodig verdere instellingen van de omvormer uit.	hoofdstuk 8, pagina 63

7.2 De omvormer in bedrijf stellen


⚠ VAKMAN

Voorwaarden:


- ☐ De AC-leidingbeveiligingsschakelaar moet correct geconfigureerd en geïnstalleerd zijn.
- ☐ Het product moet correct gemonteerd zijn.
- ☐ Alle kabels moeten correct aangesloten zijn.
- ☐ Niet gebruikte openingen in de behuizing moeten met afdichtpluggen worden afgesloten.

Werkwijze:

1. Om te voorkomen dat ongeldige serienummers aan de datalogger worden overgedragen, moet de omvormer eerst zonder integratie in het lokale netwerk in bedrijf worden genomen. Daarbij ervoor zorgen, dat de RJ45-verbinding met het netwerk niet is opgebouwd.
2. Plaats de behuizingsdeksel van de AC-Connection Unit op de AC-Connection Unit en draai eerst de schroeven linksboven en rechtsonder en vervolgens de overige schroeven kruislings aan (TX 25, koppel: 6 Nm).

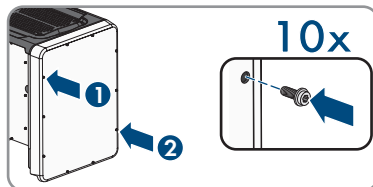

3. Plaats de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit op de DC-Connection Unit en draai eerst de schroeven linksboven en rechtsonder en vervolgens de overige schroeven kruislings aan (TX 25, koppel: 6 Nm).
4. Sluit de DC-connector in de oorspronkelijke positie weer op de omvormer aan.
 - ☒ De DC-connectoren klikken hoorbaar vast.
5. Controleer of alle DC-connectoren stevig vastzitten.
6. Stel de DC-lastscheider van de omvormer in op de stand I.

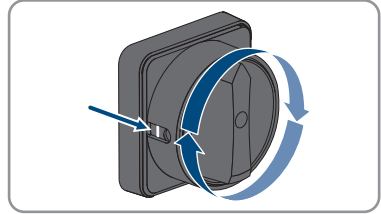


7. Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar in.
8. Wanneer bij de inbedrijfstelling de groene en de rode led tegelijkertijd knipperen, is het bedrijf gestopt, omdat nog geen landspecifieke gegevensrecord is ingesteld. Om te waarborgen dat de omvormer het bedrijf uitvoert, moet de configuratie worden uitgevoerd en een landspecifieke gegevensrecord zijn ingesteld.
9. Wanneer de groene led nog steeds knippert, is nog niet voldaan aan de inschakelvoorwaarden voor het terugleverbedrijf. Zodra aan de voorwaarden voor het terugleverbedrijf is voldaan, begint de omvormer met het terugleverbedrijf en afhankelijk van het beschikbare vermogen brandt de groene led continu of hij pulseert.
10. Als de rode led brandt, is een incident opgetreden. Zoek uit wat is gebeurd en neem eventueel maatregelen.
11. Controleer of de omvormer foutloos voedt.

7.3 Kies een configuratieoptie

⚠ VAKMAN

Nadat u voor de gebruikersgroepen **Installateur** en **Gebruiker** het wachtwoord heeft toegekend en uzelf als **Installateur** heeft aangemeld, opent de pagina **Omvormer configureren**.

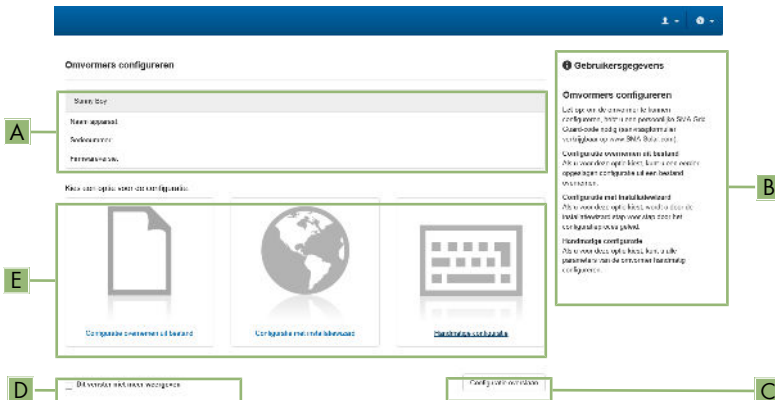

Afbeelding 16: Opbouw van de pagina **Omvormers configureren**

Positie	Aanduiding	Betekenis
A	Informatie over de apparaten	Geeft de volgende informatie: • Apparaatnaam • Serienummer van de omvormer • Firmware-versie van de omvormer
B	Gebruikersinformatie	Geeft korte informatie over de genoemde configuratie-opties
C	Configuratie overslaan	Biedt de mogelijkheid, de configuratie van de omvormer over te slaan en direct naar de gebruikersinterface te gaan (niet aanbevolen)
D	Selectievakje	Biedt de keuze, dat de getoonde pagina bij opnieuw oproepen van de gebruikersinterface niet meer wordt getoond.
E	Configuratie-opties	Biedt de keuze van de verschillende configuratie-opties

Configuratie-opties:

Op de pagina **Omvormer configureren** hebt u keuze uit verschillende configuratieopties. Kies één van de opties en ga voor de gekozen optie te werk zoals hierna wordt beschreven. SMA Solar Technology AG adviseert de configuratie met installatiewizard uit te voeren. Daardoor waarborgt u, dat alle relevante parameters voor het optimale bedrijf van de omvormer worden ingesteld.

- Configuratie uit bestand overnemen
- Configuratie met installatiewizard (aanbevolen)
- Handmatige configuratie



Instellingen overnemen

Het opslaan van de uitgevoerde instellingen wordt door een zandlopersymbool op de gebruikersinterface weergegeven. De gegevens worden bij voldoende DC-spanning direct aan de omvormer overgedragen en overgenomen. Wanneer de DC-spanning te laag is (bijv. 's avonds) worden de instellingen weliswaar opgeslagen, maar deze kunnen niet direct aan de omvormer worden overgedragen en door de omvormer worden overgenomen. Zolang de omvormer de instellingen nog niet heeft ontvangen en overgenomen, wordt op de gebruikersinterface nog het zandlopersymbool getoond. De instellingen worden overgenomen, wanneer voldoende DC-spanning actief is en de omvormer opnieuw start. Zodra het zandlopersymbool op de gebruikersinterface verschijnt, worden de instellingen opgeslagen. De instellingen gaan niet verloren. U kunt zich van de gebruikersinterface afmelden en de installatie verlaten.

Configuratie uit bestand overnemen

U kunt de configuratie van de omvormer overnemen uit een bestand. Daarvoor moet een omvormerconfiguratie opgeslagen in een bestand aanwezig zijn.

Werkwijze:

1. Configuratie-optie **Configuratie uit bestand overnemen** kiezen.
2. [**Doorzoeken...**] kiezen en gewenste bestand kiezen.
3. [**Bestand importeren**] kiezen.

Configuratie met installatiewizard (aanbevolen)

1. Configuratie-optie **Configuratie met installatiewizard** kiezen.
 - ☒ De installatiewizard wordt geopend.
2. De stappen van de installatiewizard volgen en de instellingen passend voor uw installatie overnemen.
3. Voor elke uitgevoerde instelling in een stap [**Opslaan en verder**] kiezen.
 - ☒ In de laatste stap worden alle uitgevoerde instellingen in een samenvatting weergegeven.
4. Om uitgevoerde instellingen te corrigeren [**Terug**] kiezen, naar de gewenste stap navigeren, instellingen corrigeren en [**Opslaan en verder**] kiezen.
5. Wanneer alle instellingen correct zijn, in de samenvatting [**Verder**] kiezen.
6. Om de instellingen in een bestand op te slaan, kiest u [**Samenvatting exporteren**] en slaat u het bestand op uw smart eindapparaat op.
7. Om alle parameters en alle instellingen te exporteren [**Alle parameters exporteren**] kiezen. Daardoor worden alle parameters en de instellingen daarvan in een HTML-bestand geëxporteerd.
 - ☒ De startpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.

Handmatige configuratie

U kunt de omvormer handmatig configureren, door de gewenste parameters in te stellen.

Werkwijze:

1. Configuratie-optie **Handmatige configuratie** kiezen.
 - ☒ Het menu **Apparaatparameters** op de gebruikersinterface opent en alle aanwezige parametergroepen van de omvormer worden getoond.
 2. Kies [**Parameters bewerken**].
 3. Kies de gewenste parametergroep.
 - ☒ Alle aanwezige parameters van de parametergroep worden getoond.
 4. Gewenste parameter instellen.
 5. Kies [**Alles opslaan**].
- ☒ De parameters van de omvormer zijn ingesteld.

Zie hiervoor ook:

- ⇒ [pagina 000](#)

8 Bediening

8.1 Display activeren en bedienen

U kunt de display activeren en bedienen door op de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit te kloppen.

Werkwijze:

1. Activeer de display. Klop hiervoor 1 keer op de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit.
☒ De achtergrondverlichting is ingeschakeld.
2. Klop 1 keer op de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit om een melding verder te gaan.

8.2 Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface

8.2.1 Directe verbinding via ethernet maken

Voorwaarden:

- ☐ Het product moet in bedrijf zijn gesteld.
- ☐ Er moet een smart eindapparaat (bijv. laptop) met ethernet-interface beschikbaar zijn.
- ☐ Het product moet direct met het smart eindapparaat zijn verbonden.
- ☐ Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het smart eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox of Safari.
- ☐ Voor het veranderen van de netrelevante instellingen na afloop van de eerste 10 terugleveruren of na afsluiten van de installatie-assistent moet de SMA Grid Guard-code van de installateur aanwezig zijn. De SMA Grid Guard-code kan via het Online Service Center worden aangevraagd.
- ☐ JavaScript moet ingeschakeld zijn in de internetbrowser van het smart eindapparaat.



IP-adres van de omvormer

- Standaard IP-adres van de omvormer voor directe verbinding via ethernet:
169.254.12.3

Werkwijze:

1. Open de internetbrowser van uw smart eindapparaat en voer in de adresregel het IP-adres **169.254.12.3** in.
 2.  **Internetbrowser met beveiligingsprobleem**
Nadat het IP-adres is ingevoerd, kan er een aanwijzing worden weergegeven, die erop wijst dat de verbinding met de gebruikersinterface niet veilig is. SMA Solar Technology AG garandeert de veiligheid van de gebruikersinterface.
 - Laden van de gebruikersinterface voortzetten.
- ☒ De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.

8.2.2 Directe verbinding via WLAN maken

U hebt meerdere mogelijkheden het product met een smart eindapparaat te verbinden. De procedure kan afhankelijk van eindapparaat verschillend zijn. Wanneer de beschreven procedures niet voor uw apparaat van toepassing zijn, maakt u de directe verbinding via WLAN zoals in de handleiding van uw apparaat staat beschreven.

De volgende verbindingsmogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar:

- Verbinding met SMA 360° app
- Verbinding met WPS
- Verbinding met het zoeken naar een WLAN-netwerk

Voorwaarden:

- ☐ Het product moet in bedrijf zijn gesteld.
- ☐ Er moet een smart eindapparaat met camera (bijv. smartphone, tablet of laptop) aanwezig zijn.
- ☐ Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het smart eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox of Safari.
- ☐ JavaScript moet ingeschakeld zijn in de internetbrowser van het smart eindapparaat.
- ☐ Voor het veranderen van de netrelevante instellingen na afloop van de eerste 10 terugleveruren of na afsluiten van de installatie-assistent moet de SMA Grid Guard-code van de installateur aanwezig zijn. De SMA Grid Guard-code kan via het Online Service Center worden aangevraagd.

SSID, IP-adres en WLAN-wachtwoord

- SSID binnen WLAN: **SMA[serienummer]** (bijv. SMA0123456789)
- Apparaatspecifiek WLAN-wachtwoord: zie WPA2-PSK op het typeplaatje van het product of op de achterkant van de meegeleverde handleiding
- Standaard toegangsadres voor directe verbinding via WLAN buiten een lokaal netwerk: <https://smalogin.net> of **192.168.12.3**

Import en export van bestanden bij smart eindapparaten met iOS-besturingssysteem niet mogelijk

Bij smart eindapparaten met iOS-besturingssysteem is uit technische overwegingen de import en export van bestanden (bijv. de import van een omvormerconfiguratie, het opslaan van de actuele omvormerconfiguratie of de export van gebeurtenissen en parameters) niet mogelijk.

- Voor het importeren en exporteren van bestanden een smart eindapparaat zonder iOS-besturingssysteem gebruiken.

Verbinding met SMA 360° app

Voorwaarden:

- ☐ Een smart eindapparaat met camera (bijv. smartphone of tablet) moet aanwezig zijn.
- ☐ Op het smart eindapparaat moet de SMA 360° app zijn geïnstalleerd.
- ☐ Een Sunny Portal-account moet bestaan.

Werkwijze:

1. SMA 360° app openen en met de Sunny Portal-account aanmelden.
2. In het menu **QR-code scan** kiezen.
3. De QR-code, die op het product is aangebracht, met de QR-codescanner van de SMA 360° app scannen.
 - ☒ Het smart eindapparaat verbindt automatisch met het product. De internetbrowser van uw smart eindapparaat wordt geopend en de aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt weergegeven.
4. Wanneer de webbrowser van het smart eindapparaat niet automatisch wordt geopend en de aanmeldpagina van de gebruikersinterface niet wordt weergegeven, open dan de internetbrowser en voer in de adresregel **https://smalogin.net** in.

Verbinding met WPS**Voorwaarde:**

- ☐ Het smart eindapparaat moet over een WPS-functie beschikken.

Werkwijze:

1. Activeer de WPS-functie op de omvormer. Tik daartoe 2 keer snel achtereenvolgens op de leds op het behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit.
 - ☒ De blauwe led knippert snel gedurende circa 2 minuten. De WPS-functie is gedurende deze tijd actief.
2. Activeer de WPS-functie op uw smart eindapparaat.
3. Open de internetbrowser van uw smart eindapparaat en voer in de adresregel het IP-adres **https://smalogin.net** in.

Verbinding met het zoeken naar een WLAN-netwerk

1. Zoek met uw smart eindapparaat naar WLAN-netwerken.
2. Kies in de lijst met gevonden WLAN-netwerken de SSID van het product **SMA[serienummer]**.
3. Voer het apparaatspecifiek WLAN-wachtwoord in (zie WPA2-PSK op het typeplaatje van het product of op de achterkant van de meegeleverde handleiding).
4. Open de internetbrowser van uw smart eindapparaat en voer in de adresregel het IP-adres **https://smalogin.net** in.
 - ☒ De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt weergegeven.
5. Wanneer de aanmeldpagina van de gebruikersinterface niet opent, voer dan in de adresregel van de internetbrowser het IP-adres **192.168.12.3** in, of wanneer uw smart eindapparaat mDNS-diensten ondersteunt het **SMA[serienummer].local** of **https://SMA[serienummer]**.

8.2.3 Verbinding via ethernet in lokaal netwerk maken

i Nieuw IP-adres bij verbinding met een lokaal netwerk

Wanneer het product via een netwerkkabel met een lokaal netwerk is verbonden (bijv. via een router), krijgt het product een nieuw IP-adres. Afhankelijk van de soort configuratie wordt het nieuwe IP-adres automatisch door de DHCP-server (router) of handmatig door u toegekend. Na afronding van de configuratie is het product alleen nog via de volgende adressen bereikbaar:

- Algemeen toegangsadres: IP-adres dat handmatig of door DHCP-server (router) is toegekend (te vinden via netwerkscanner-software of netwerkconfiguratie van de router).
- Toegangsadres voor Apple- en Linux-systemen: **SMA[serienummer].local** (bijv. SMA0123456789.local)
- Toegangsadres voor Windows- en Android-systemen: **https://SMA[serienummer]** (bijv. https://SMA0123456789)

Voorwaarden:

- ☐ Het product moet via een netwerkkabel met het lokale netwerk zijn verbonden (bijv. via een router).
- ☐ Het product moet in het lokale netwerk zijn geïntegreerd. Tip: u heeft verschillende mogelijkheden het product met behulp van de installatie-wizard in het lokale netwerk op te nemen.
- ☐ Er moet een smart eindapparaat met camera (bijv. smartphone, tablet of laptop) aanwezig zijn.
- ☐ Het smart eindapparaat moet zich in hetzelfde lokale netwerk bevinden als het product.
- ☐ Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het smart eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox of Safari.
- ☐ Voor het veranderen van de netrelevante instellingen na afloop van de eerste 10 terugleveruren of na afsluiten van de installatie-assistent moet de SMA Grid Guard-code van de installateur aanwezig zijn. De SMA Grid Guard-code kan via het Online Service Center worden aangevraagd.

Werkwijze:

1. De internetbrowser van uw smart eindapparaat openen, het IP-adres van het product in de adresregel van de internetbrowser invoeren.

2. **i** Internetbrowser met beveiligingsprobleem

Nadat het IP-adres is ingevoerd, kan er een aanwijzing worden weergegeven, die erop wijst dat de verbinding met de gebruikersinterface niet veilig is. SMA Solar Technology AG garandeert de veiligheid van de gebruikersinterface.

- Laden van de gebruikersinterface voortzetten.
- ☒ De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.

8.2.4 Verbinding via WLAN in lokaal netwerk maken

Nieuw IP-adres bij verbinding met een lokaal netwerk

Wanneer het product via een netwerkkabel met een lokaal netwerk is verbonden (bijv. via een router), krijgt het product een nieuw IP-adres. Afhankelijk van de soort configuratie wordt het nieuwe IP-adres automatisch door de DHCP-server (router) of handmatig door u toegekend. Na afronding van de configuratie is het product alleen nog via de volgende adressen bereikbaar:

- Algemeen toegangsadres: IP-adres dat handmatig of door DHCP-server (router) is toegekend (te vinden via netwerkscanner-software of netwerkconfiguratie van de router).
- Toegangsadres voor Apple- en Linux-systemen: **SMA[serienummer].local** (bijv. SMA0123456789.local)
- Toegangsadres voor Windows- en Android-systemen: **https://SMA[serienummer]** (bijv. https://SMA0123456789)

Voorwaarden:

- ☐ Het product moet in bedrijf zijn gesteld.
- ☐ Het product moet in het lokale netwerk zijn geïntegreerd. Tip: u heeft verschillende mogelijkheden het product met behulp van de installatie-wizard in het lokale netwerk op te nemen.
- ☐ Er moet een smart eindapparaat met camera (bijv. smartphone, tablet of laptop) aanwezig zijn.
- ☐ Het smart eindapparaat moet zich in hetzelfde lokale netwerk bevinden als het product.
- ☐ Een van de volgende internetbrowsers moet in de meest actuele versie op het smart eindapparaat zijn geïnstalleerd: Chrome, Edge, Firefox of Safari.
- ☐ Voor het veranderen van de netrelevante instellingen na afloop van de eerste 10 terugleveruren of na afsluiten van de installatie-assistent moet de SMA Grid Guard-code van de installateur aanwezig zijn. De SMA Grid Guard-code kan via het Online Service Center worden aangevraagd.

Import en export van bestanden bij smart eindapparaten met iOS-besturingssysteem niet mogelijk

Bij smart eindapparaten met iOS-besturingssysteem is uit technische overwegingen de import en export van bestanden (bijv. de import van een omvormerconfiguratie, het opslaan van de actuele omvormerconfiguratie of de export van gebeurtenissen en parameters) niet mogelijk.

- Voor het importeren en exporteren van bestanden een smart eindapparaat zonder iOS-besturingssysteem gebruiken.

Werkwijze:

- In de adresregel van de internetbrowser het IP-adres van het product invoeren.
 - ☒ De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.

8.3 Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden

Nadat een verbinding met de gebruikersinterface van de omvormer is opgebouwd, wordt de aanmeldpagina geopend. Meld uzelf aan bij de gebruikersinterface zoals hierna wordt beschreven.

Gebruik van cookies

Om de gebruikersinterface juist te kunnen weergeven zijn cookies noodzakelijk. De cookies zijn nodig voor comfortabel werken. Door gebruik te maken van de gebruikersinterface gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

De eerste keer als installateur of gebruiker aanmelden

Toekennen van wachtwoord aan gebruiker en installateur

Wanneer de gebruikersinterface voor de eerste keer wordt opgevraagd, moeten de wachtwoorden voor de gebruikersgroepen **Installateur** en **Gebruiker** worden toegekend. Wanneer de omvormer in een communicatieapparaat (bijv. SMA Data Manager) wordt opgenomen en het installatiewachtwoord wordt toegekend, is het installatiewachtwoord tegelijkertijd ook het installateurswachtwoord. In dit geval moet alleen het gebruikerswachtwoord worden toegekend.

- Wanneer u als vakman het gebruikerswachtwoord toekent, geef dan alleen het wachtwoord aan personen die de gegevens van de omvormer via de gebruikersinterface moeten opvragen.
- Wanneer u als gebruiker het installateurswachtwoord toekent, geef dan alleen het wachtwoord aan personen die de toegangsrechten tot de installatie moeten ontvangen.

Installateurswachtwoord voor omvormers die in een communicatieapparaat of in het Sunny Portal worden opgenomen

Wanneer de omvormer in een communicatieapparaat (bijv. SMA Data Manager) of in een Sunny Portal-installatie kan worden opgenomen, moeten het wachtwoord voor de gebruikersgroep **Installateur** en het installatiewachtwoord gelijk zijn. Wanneer u via de gebruikersinterface aan de omvormer een wachtwoord voor de gebruikersgroep **Installateur** toekent, moet hetzelfde wachtwoord ook als installatiewachtwoord worden toegewezen.

- Voor alle SMA-apparaten in de installatie hetzelfde installateurswachtwoord toekennen.

Werkwijze:

1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu **Taal** de gewenste taal.
2. Voer in het veld **Wachtwoord** een wachtwoord voor de gebruikersgroep **Gebruiker** in.
3. Voer in het veld **Wachtwoord herhalen** het wachtwoord opnieuw in.
4. Kies **Opslaan**.
5. Voer in het veld **Nieuw wachtwoord** een wachtwoord voor de gebruikersgroep **Installateur** in. Ken daarbij voor alle SMA-apparaten die in een installatie moeten worden opgenomen hetzelfde wachtwoord toe. Het installateurswachtwoord is tegelijkertijd het installatiewachtwoord.

6. Voer in het veld **Wachtwoord herhalen** het wachtwoord opnieuw in.
7. Kies **Opslaan en aanmelding**.

☒ De pagina **Omvormer configureren** wordt geopend.

Meld u aan als installateur of gebruiker.

1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu **Taal** de gewenste taal.
2. In het vervolgkeuzemenu **Gebruikersgroep** de positie **Installateur** of **Gebruiker** kiezen.
3. Voer in het veld **Wachtwoord** het wachtwoord in.
4. **Login** kiezen.


☒ De startpagina van de gebruikersinterface wordt geopend.

Meld u af als installateur of gebruiker.

1. Kies rechts in de menubalk het menu **Gebruikersinstellingen**.
2. Kies in het volgende contextmenu [**Logout**].

☒ De aanmeldpagina van de gebruikersinterface wordt geopend. De logout was succesvol.

8.4 Opbouw van de startpagina van de gebruikersinterface

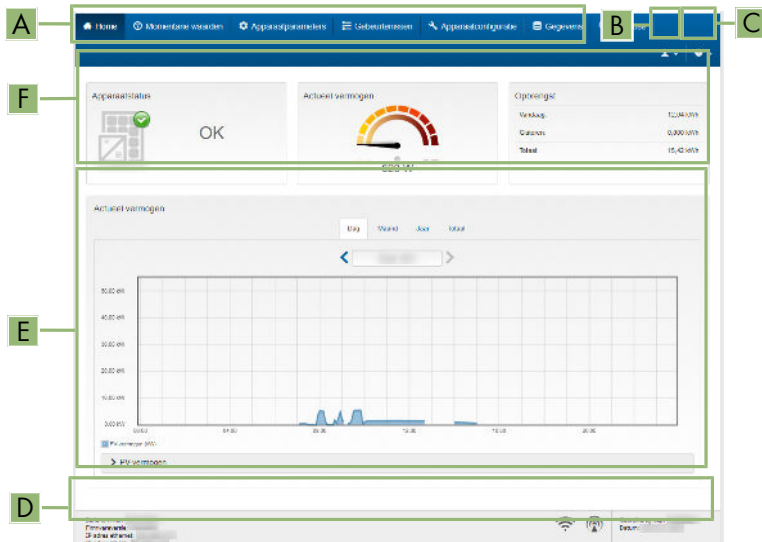

Afbeelding 17: Opbouw van de startpagina van de gebruikersinterface (voorbeeld)

Positie	Aanduiding	Betekenis
A	Menu	Biedt de volgende functies: • home Opent de startpagina van de gebruikersinterface • Momentane waarden Actuele meetwaarden van de omvormer • Apparaatparameters Hier kunnen de verschillende bedrijfsparameters van de omvormer afhankelijk van de gebruikersgroep worden bekeken en geconfigureerd. • Gebeurtenissen Hier worden gebeurtenissen weergegeven die in de geselecteerde periode zijn opgetreden. De gebeurtenissen zijn verdeeld in de categorieën Informatie, Waarschuwing en Fout. Actueel bestaande gebeurtenissen van het type Fout en Waarschuwing worden bovendien in Viewlet Apparaatstatus getoond. Daarbij wordt telkens alleen de gebeurtenis met de hoogste prioriteit weergegeven. Als er bijvoorbeeld tegelijkertijd een waarschuwing en een fout optreden, wordt alleen de fout weergegeven. • Configuratie van apparaten Hier kunnen verschillende instellingen voor de omvormer worden uitgevoerd. Daarbij is de keuze afhankelijk van de aangemelde gebruikersgroep en het besturingssysteem van het apparaat waarmee de gebruikersinterface is opgeroepen. • Gegevens Op deze pagina vindt u alle gegevens die in het interne geheugen van de omvormer of op een extern geheugenmedium zijn opgeslagen. • Diagnose Hier kan een I-V-karakteristieke curve van de PV-panelen per MPP-Tracker worden aangemaakt en geëxporteerd.

Positie	Aanduiding	Betekenis
B	Gebruikersinstellingen	Biedt afhankelijk van de aangemelde gebruikersgroep de volgende functies: • Installatiewizard starten • Toegangsrechten instellen • Scherm Smart Inverter activeren en deactiveren • SMA Grid Guard-aanmelding • eManual weergeven • Afmelden
C	Help	Biedt de volgende functies: • Informatie m.b.t. gebruikte open source-licenties weergeven • Link naar internetpagina van SMA Solar Technology AG
D	Statusbalk	Geeft de volgende gegevens weer: • Serienummer van de omvormer • Firmware-versie van de omvormer • IP-adres van de omvormer in het lokale netwerk en/of IP-adres van de omvormer bij WLAN-verbinding • Bij WLAN-verbinding: signaalsterkte van de WLAN-verbinding • aangemelde gebruikersgroep • datum en apparaattijd van de omvormer

Positie	Aanduiding	Betekenis
E	Actueel vermogen en actueel verbruik	Verloop van het PV-vermogen en het verbruikte vermogen van het huishouden binnen de geselecteerde periode. Het verbruikte vermogen wordt alleen weergegeven als er een energiemeter binnen de installatie is geïnstalleerd.
F	Statusindicatie	De verschillende bereiken geven informatie over de actuele status van de PV-installatie. • Apparaatstatus Laat zien of de omvormer momenteel zonder problemen werkt of dat er een fout of waarschuwing is opgetreden. • Actueel vermogen Laat het momenteel door de omvormer gegenereerde vermogen zien. • Opbrengst Laat de energieopbrengst van de omvormer zien. • Netafname Toont het energieverbruik uit het openbaar stroomnet. • Vermogen op het netaansluitpunt Geeft aan welk vermogen op het netaansluitpunt wordt gevoed of betrokken. • Zoninstraling / windsnelheid Afhankelijk van de aangesloten sensoren wordt de actuele zoninstraling en/of windsnelheid weergegeven. • Temperatuurmeting Geeft afhankelijk van de aangesloten sensoren de actuele temperatuur van de PV-module en/of de omgevingstemperatuur weer.

8.5 Opgeslagen gegevens weergeven en downloaden

Wanneer een extern geheugenmedium is aangesloten, kunt u de opgeslagen gegevens weergeven en downloaden.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Bij gebruikersinterface aanmelden (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
3. Het menu **Gegevens** kiezen.
4. De map **Gegevens** kiezen.

5. Om de gegevens op te roepen, de gewenste map kiezen en het gewenste bestand oproepen.
6. Om de gegevens te downloaden, in het vervolgkeuzemenu het gegevenstype kiezen, welke moet worden geëxporteerd, het tijdfilter toepassen en **Gegevens exporteren** kiezen.

8.6 Smart Inverter Screen activeren

Met het Smart Inverter Screen worden de belangrijkste gegevens van de omvormer al op de aanmeldpagina van de gebruikersinterface getoond. U kunt het Smart Inverter Screen activeren, zoals hierna wordt beschreven.

Werkwijze:


1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
 2. Meld u aan als **Installateur** of **Gebruiker**.
 3. Op de startpagina van de gebruikersinterface het menu **Gebruikersinstellingen** kiezen (zie hoofdstuk 8.4, pagina 70).
 4. [**Smart Inverter Screen**] kiezen.
- ☒ Het Smart Inverter Screen is geactiveerd.

8.7 Installatiewizard starten



De installatiewizard leidt u stap voor stap door de eerste configuratie van de omvormer.

Opbouw van de installatiewizard:

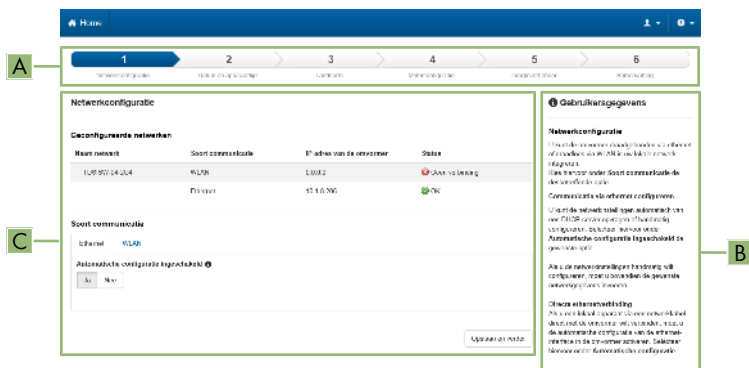

Afbeelding 18: Opbouw van de installatiewizard (voorbeeld)

Positie	Aanduiding	Betekenis
A	Configuratiestappen	Overzicht van de stappen van de installatiewizard. Het aantal stappen is afhankelijk van het type apparaat en de extra ingebouwde modules. De stap waarin u zich momenteel bevindt, is blauw gemarkeerd.

Positie	Aanduiding	Betekenis
B	Gebruikersgegevens	Informatie over de actuele configuratiestap en over de instelmogelijkheden van de configuratiestap.
C	Configuratieveld	In dit veld kunt u de instellingen uitvoeren.

Voorwaarde:

- ☐ Bij configuratie na afloop van de eerste 10 terugleveruren of na afsluiten van de installatie-assistent moet voor het veranderen van netrelevante parameters de SMA Grid Guard-code aanwezig zijn. De SMA Grid Guard-code kan via het Online Service Center worden aangevraagd.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
 2. Meld u aan als **Installateur**.
 3. Op de startpagina van de gebruikersinterface het menu **Gebruikersinstellingen** kiezen (zie hoofdstuk 8.4, pagina 70).
 4. Kies in het contextmenu [**Installatiewizard starten**].
- ☒ De installatiewizard wordt geopend.

8.8 WPS-functie activeren

De WPS-functie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

- Automatische verbinding met een netwerk (bijv. via een router)
- Directe verbinding tussen het product en een smart eindapparaat

Afhankelijk van het doel waarvoor u de WPS-functie wilt gebruiken, moet u voor het activeren verschillend te werk gaan .

WPS-functie voor automatische verbinding met een netwerk activeren

Voorwaarden:

- ☐ WLAN moet in het product zijn geactiveerd.
- ☐ WPS moet op de router zijn geactiveerd.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
 2. Meld u aan als **Installateur**.
 3. Installatiewizard (zie hoofdstuk 8.7, pagina 74).
 4. De stap **Netwerkconfiguratie** kiezen.
 5. In het tabblad **WLAN** de knop **WPS voor WLAN-netwerk** kiezen.
 6. **WPS activeren** kiezen.
 7. **Opslaan en verder** kiezen en de installatie-wizard verlaten.
- ☒ De WPS-functie is actief en de automatische verbinding met het netwerk kan worden gemaakt.

WPS-functie voor directe verbinding met een smart eindapparaat activeren

- Activeer de WPS-functie op de omvormer. Tik daartoe 2 keer snel achtereenvolgend op de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit. De blauwe led knippert snel gedurende circa 2 minuten. De WPS-functie is gedurende deze tijd actief.

8.9 WLAN uit- en inschakelen

De omvormer is standaard uitgerust met een geactiveerde WLAN-interface. Als u geen gebruik wilt maken van WLAN, kunt u de WLAN-functie uitschakelen en te allen tijde weer inschakelen. U kunt de directe WLAN-verbinding en de WLAN-verbinding binnen het lokale netwerk onafhankelijk van elkaar uit- of inschakelen.



Inschakelen van de WLAN-functie alleen nog mogelijk via ethernetverbinding

Als u de WLAN-functie zowel voor de directe WLAN-verbinding alsook voor de WLAN-verbinding binnen het lokale netwerk uitschakelt, is de toegang tot de gebruikersinterface van de omvormer en dus ook het opnieuw activeren van de WLAN-interface alleen nog mogelijk via een ethernetverbinding.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.14, pagina 79).

WLAN uitschakelen

Als u de WLAN-functie volledig wilt uitschakelen, moet u zowel de directe verbinding alsook de verbinding binnen het lokale netwerk uitschakelen.

Werkwijze:

- Om de directe verbinding uit te schakelen, moet u in de parametergroep **Installatiecommunicatie > WLAN** de parameter **Soft-access-point is ingeschakeld** kiezen en deze op **Nee** zetten.
- Om de verbinding binnen het lokale netwerk uit te schakelen, moet u in de parametergroep **Installatiecommunicatie > WLAN** de parameter **WLAN is ingeschakeld** kiezen en deze op **Nee** zetten.

WLAN inschakelen

Als u de WLAN-functie voor de directe verbinding of de verbinding binnen het lokale netwerk hebt uitgeschakeld, kunt u de WLAN-functie op de volgende manier weer inschakelen.

Voorwaarde:

- ☐ Als de WLAN-functie volledig is uitgeschakeld, moet de omvormer via ethernet met een computer of router zijn verbonden.

Werkwijze:

- Om de directe WLAN-verbinding in te schakelen, moet u in de parametergroep **Installatiecommunicatie > WLAN** de parameter **Soft-access-point is ingeschakeld** kiezen en deze op **Ja** zetten.

- Om de WLAN-verbinding binnen het lokale netwerk in te schakelen, moet u in de parametergroep **Installatiecommunicatie > WLAN** de parameter **WLAN is ingeschakeld** kiezen en deze op **Ja** zetten.

8.10 Dynamische vermogensweergave uitschakelen

Het product geeft zijn vermogen volgens de standaardinstelling weer door middel van het pulseren van de groene led. Daarbij gaat de groene led vloeiend aan en uit of brandt bij volledig vermogen continu. De verschillende niveaus hebben betrekking op de ingestelde limiet voor het werkelijk vermogen van het product. Als deze weergave niet gewenst is, kunt u deze functie op de volgende manier uitschakelen. Daarna brandt de groene led continu om aan te geven dat de omvormer teruglevert.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.14, pagina 79).

Werkwijze:

- Selecteer in de parametergroep **Apparaat > Bedrijf** de parameter **Dynamische vermogensindicatie via groene led** en zet deze op **Uit**.

8.11 Wachtwoord wijzigen

Het wachtwoord voor het product kan voor beide gebruikersgroepen worden gewijzigd. De gebruikersgroep **Installateur** kan behalve het eigen wachtwoord ook het wachtwoord voor de gebruikersgroep **Gebruiker** wijzigen.

In een communicatieproduct geregistreerde installaties

Bij installaties die in een communicatieproduct (bijv. Sunny Portal, Cluster Controller) zijn opgenomen, kunt u voor de gebruikersgroep **Installateur** ook via het communicatieproduct een nieuw wachtwoord toekennen. Het wachtwoord voor de gebruikersgroep **Installateur** is tegelijkertijd ook het installatiewachtwoord. Wanneer u via de gebruikersinterface aan de omvormer een wachtwoord voor de gebruikersgroep **Installateur** toekent, dat niet overeenkomt met het installatiewachtwoord in het communicatieproduct, kan de omvormer niet meer door het communicatieproduct worden geregistreerd.

- Zorg ervoor dat het wachtwoord van de gebruikersgroep **Installateur** overeenkomt met het installatiewachtwoord in het communicatieproduct.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Bij gebruikersinterface aanmelden (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
3. Roep het menu **Apparaatparameters** op.
4. Kies **[Parameters bewerken]**.
5. Wijzig in de parametergroep **Gebruikersrechten > Toegangscontrole** het wachtwoord van de gewenste gebruikersgroep.
6. Kies **[Alle opslaan]** om de wijzigingen op te slaan.

8.12 Productcode genereren of veranderen

Wanneer u uw wachtwoord voor het product bent vergeten, kunt u de productcode gebruiken om een nieuw wachtwoord aan te vragen. De productcode vindt u alleen op het apparaat. Als u de productcode verliest, dan kan deze niet hersteld worden. In dit geval moet een nieuwe code gegenereerd worden. U bent niet verplicht om een productcode aan te maken, maar SMA Solar Technology AG adviseert u om er een te genereren. Een productcode verhoogt de veiligheid van het systeem namelijk aanzienlijk.

Productcode voor de eerste keer genereren

Er moet een productcode voor de gebruikersgroep **Gebruiker** en **Installateur** worden gegenereerd.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Meld u op de gebruikersinterface aan als **Gebruiker** of als **Installateur** (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
3. Het menu **Gebruikersinstellingen** oproepen.
4. Selecteer [**Toegangsrechten**].
5. Selecteer [**Productcode**].
6. Voer het specifieke apparaatgeheim van het product in. Welk specifiek apparaatgeheim wordt gebruikt en waar u dit kunt vinden, wordt op de gebruikersinterface aangegeven.
7. Kies [**Aanmaken**].
 - ☒ Nu wordt een tekenreeks, die de productcode weergeeft, gegenereerd.
8. Noteer de productcode meteen en berg hem op een veilige plek op. Nadat u deze pagina heeft gesloten, kan de zojuist gegenereerde productcode niet meer weergegeven worden. Een kopie van de productcode mag alleen voor u toegankelijk zijn.

Nieuwe productcode genereren

Wanneer onbevoegde personen toegang tot de productcode hebben gehad, is het altijd mogelijk om een nieuwe te genereren. Voor het aanmaken van een nieuwe productcode moet u de actueel geldige productcode bij de hand hebben.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Meld u op de gebruikersinterface aan als **Gebruiker** of als **Installateur** (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
3. Het menu **Gebruikersinstellingen** oproepen.
4. Selecteer [**Toegangsrechten**].
5. Selecteer [**Productcode**].
6. Voer de productcode in die actueel geldig is.

7. Kies **[Aanmaken]**.

☒ Nu wordt een tekenreeks, die de nieuwe productcode weergeeft, gegenereerd.

8. Noteer de nieuwe productcode meteen en berg hem op een veilige plek op. Nadat u deze pagina heeft gesloten, kan de zojuist gegenereerde productcode niet meer weergegeven worden. Zodra een nieuwe productcode is gegenereerd, is de oude productcode ongeldig geworden. Een kopie van de productcode mag alleen voor u toegankelijk zijn.

8.13 Servicetoegang configureren

Bij een storing van het product kan het nodig zijn dat geautoriseerd personeel van de technische service van SMA Solar Technology AG toegang krijgt tot de gebruikersinterface van het product. In het kader van garantieverzoeken moet de service toegang geactiveerd worden. Indien voor een noodgeval een snelle en ongecompliceerde toegang voor de technische service nodig is, moet de service toegang permanent geactiveerd zijn.

De service toegang kan altijd worden geactiveerd of gedeactiveerd.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Meld u op de gebruikersinterface aan als **Gebruiker** of als **Installateur** (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
3. Het menu **Gebruikersinstellingen** oproepen.
4. Selecteer **[Toegangsrechten]**.
5. Selecteer **[Service]**.
6. Activeer of deactiveer de service toegang via het vervolgkeuzemenu:
7. Kies om de servicetoegang permanent te activeren, in het vervolgkeuzemenu de positie **[ja, permanent]** kiezen.
8. Kies om de servicetoegang voor een bepaalde tijd te activeren, in het vervolgkeuzemenu **[ja, tijdelijk]** en pas indien nodig de einddatum aan.
9. Om de servicetoegang te deactiveren moet u in het vervolgkeuzemenu de optie **[Nee]** kiezen.
10. Kies **[Opslaan]** om de wijzigingen op te slaan.

8.14 Bedrijfsparameters wijzigen

De parameters van de omvormer zijn af fabriek op bepaalde waarden ingesteld. U kunt de parameters wijzigen om de werkwijze van de omvormer te optimaliseren.

In dit hoofdstuk wordt het principe voor de wijziging van bedrijfsparameters uitgelegd. Wijzig de bedrijfsparameters altijd zoals in dit hoofdstuk beschreven.

Bepaalde voor het functioneren cruciale parameters zijn alleen voor vakmensen zichtbaar en kunnen alleen door vakmensen met behulp van de persoonlijke SMA Grid Guard-code worden gewijzigd. De SMA Grid Guard-code kan via het Online Service Center worden aangevraagd.

Voorwaarden:

- ☐ Wijzigingen van netgerelateerde parameters moeten door de verantwoordelijke netwerkexploitant zijn goedgekeurd.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
 2. Bij gebruikersinterface aanmelden (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
 3. Roep het menu **Apparaatparameters** op.
 4. Kies **[Parameters bewerken]**.
 5. Als er parameters moeten worden gewijzigd die met een slotsymbool zijn gekenmerkt, moet u zich aanmelden met de SMA Grid Guard-code (alleen voor installateurs). Daarvoor in het menu **Gebruikersinstellingen > SMA Grid Guard-Login** kiezen, de SMA Grid Guard-code invoeren en **[Login]** kiezen.
 6. Open de parametergroep, waarin de parameter zich bevindt, welke moet worden gewijzigd.
 7. Wijzig de gewenste parameter.
 8. Kies **[Alle opslaan]** om de wijzigingen op te slaan.
- ☒ De parameters zijn ingesteld.

i Instellingen overnemen

Het opslaan van de uitgevoerde instellingen wordt door een zandlopersymbool op de gebruikersinterface weergegeven. De gegevens worden bij voldoende DC-spanning direct aan de omvormer overgedragen en overgenomen. Wanneer de DC-spanning te laag is (bijv. 's avonds) worden de instellingen weliswaar opgeslagen, maar deze kunnen niet direct aan de omvormer worden overgedragen en door de omvormer worden overgenomen. Zolang de omvormer de instellingen nog niet heeft ontvangen en overgenomen, wordt op de gebruikersinterface nog het zandlopersymbool getoond. De instellingen worden overgenomen, wanneer voldoende DC-spanning actief is en de omvormer opnieuw start. Zodra het zandlopersymbool op de gebruikersinterface verschijnt, worden de instellingen opgeslagen. De instellingen gaan niet verloren. U kunt zich van de gebruikersinterface afmelden en de installatie verlaten.

8.15 Landspecifieke gegevensrecord instellen

⚠ VAKMAN

Om te waarborgen dat het product het bedrijf uitvoert, moet een landspecifieke gegevensrecord worden ingesteld (bijv. via de installatie-assistent op de gebruikersinterface van het product of via een communicatieproduct). Zolang geen landspecifieke gegevensrecord is ingesteld, wordt het bedrijf van het product gestopt. Deze toestand wordt door tegelijkertijd knipperen van de groene en de rode led signaleerd. Wanneer de configuratie van het product is afgerond, voert het product automatisch het bedrijf uit.

i De landspecifieke gegevensrecord moet juist zijn ingesteld.

Als u een landspecifieke gegevensrecord instelt die niet geldig is voor uw land en uw gebruiksdoel, kan dit leiden tot storing van de installatie en tot problemen met de netwerkexploitant. Neem bij de keuze van de landspecifieke gegevensrecord in ieder geval de ter plaatse geldende normen en richtlijnen evenals de eigenschappen van de installatie (bijv. grootte van de installatie, netaansluitpunt) in acht.

- Als u niet zeker weet welke normen en richtlijnen voor uw land of uw gebruiksdoel geldig zijn, neem dan contact op met de netwerkexploitant.

Verandering van de namen en eenheden van netwerkparameters teneinde te voldoen aan de netaansluitbepalingen conform verordening (EU) 2016/631 (geldig vanaf 27-4-2019)

Voor het voldoen aan de EU-netaansluitbepalingen (geldig vanaf 27-4-2019) zijn de namen en eenheden van netparameters veranderd. De wijziging is vanaf de firmware-versie $\geq 3.00.00.R$ geldig, wanneer een landspecifieke gegevensrecord voor het vervullen van de EU-netaansluitingsbepalingen (geldig vanaf 27-04-2019) is ingesteld. Namen en eenheden van netparameters bij omvormers met een firmwareversie $\leq 2.99.99.R$ worden door de verandering niet beïnvloed en blijven dus geldig. Dit geldt ook vanaf de firmware-versie $\geq 3.00.00.R$, wanneer een landspecifieke gegevensrecord is ingesteld, die voor landen buiten de EU geldig is.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.14, pagina 79).

Werkwijze:

- In de parametergroep **Netbewaking > netbewaking** de parameter **Landennorm instellen** en stel de landspecifieke gegevensrecord in.

8.16 Procedure werkelijk vermogen configureren

VAKMAN

Installatiewizard starten

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Meld u aan als **Installateur**.
3. Installatiewizard (zie hoofdstuk 8.7, pagina 74).
4. Kies bij elke stap [**Opslaan en verder**] tot **Netbeheer**.
5. Instellingen uitvoeren zoals hierna beschreven.

Instellingen voor installaties met externe gewenste waarden uitvoeren

1. Zet in het tabblad **Procedure werkelijk vermogen** de schakelaar **Werkelijk vermogen** op [**Aan**].
2. Kies in het vervolkeuzemenu **Bedrijfsmodus werkelijk vermogen** de optie **Externe instelling**.
3. Kies in het vervolkeuzemenu **Fallback-procedure** de optie **Fallback-waarden toepassen**.
4. Voer in het veld **Fallback-waarde van het maximale werkelijk vermogen** de waarde in waarop de omvormer het nominaal vermogen bij uitval van de communicatie met de master-eenheid na afloop van de timeout-tijd moet begrenzen.

5. Voer in het veld **Timeout** de tijd in die de omvormer moet afwachten, tot deze het nominaal vermogen begrenst op de ingestelde fallback-waarde.
6. Wanneer het bij een 0%- of 0 W-instelling niet is toegestaan dat de omvormer een gering werkelijk vermogen in het openbaar stroomnet terugvoedt, kies dan in het vervolgkeuzemenu **Netscheiding bij 0%-werkelijk vermogen** de optie **Ja**. Daardoor is gewaarborgd, dat de omvormer in geval van een 0%- of 0 W-instelling van het openbaar stroomnet scheidt en geen werkelijk vermogen teruglevert.

Instellingen voor installaties met handmatige gewenste waarden uitvoeren

1. Zet in het tabblad **Procedure werkelijk vermogen** de schakelaar **Werkelijk vermogen** op **[Aan]**.
2. Kies voor handmatige invoer in het vervolgkeuzemenu **Bedrijfsmodus voorinstelling werkelijk vermogen** de optie **Handmatige invoer in %** of **Handmatige invoer in W** en stel de gewenste waarde in.

8.17 Q on Demand 24/7 instellen

Door de functie "Q on Demand 24/7" blijft de omvormer 's avonds op het openbaar stroomnet en voedt zich uit het openbaar stroomnet om blindvermogen beschikbaar te stellen. Hierbij betreft de omvormer een geringe hoeveelheid werkelijk vermogen uit het openbaar stroomnet om de interne modules te voeden. De omvormer kan tot maximaal 100 % van het vermogen als blindvermogen beschikbaar stellen. De beschikbaarstelling van blindvermogen tijdens het terugleverbedrijf heeft een vermindering van het terugleververmogen tot gevolg. Dat betekent, dat bij 100 % blindvermogen het terugleververmogen 0 % is.

De algemene instelling van het netbeheer (bijv. $\cos \phi$ -instelling of Q(U)-karakteristiek) kunnen deels niet onafhankelijk van de functie "Q on Demand 24/7" via de betreffende parameter worden ingesteld, maar "Q on Demand 24/7" laat alleen Q-instellingen toe. Daarbij moet erop worden gelet, dat bepaalde instellingen geen invloed op andere netondersteuningsfuncties en -instellingen hebben.

Dat betekent, dat wanneer de functie "Q on Demand 24/7" actief is, zijn geen andere netondersteunende functies (bijv. $\cos \phi$) tussen dag- en nachtbedrijf van de omvormer mogelijk. Wanneer een onafhankelijk beschikbaarstelling van blindvermogen tussen dag- en nachtbedrijf is gewenst, moet de beschikbaarstelling van blindvermogen via een master-besturing naar de omvormer worden gecommuniceerd.

De beschikbaarstelling van blindvermogen kunt u alleen aan de hand van de fasestromen en fasespanningen in de momentane waarden (**momentane waarden > AC-zijde > fasestromen/fasespanningen**) aflezen of via Modbus opvragen.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.14, pagina 79).

Werkwijze:

1. Kies de parameter **Procedure blindvermogen bij afgifte werkelijk vermogen** en stel de gewenste procedure in. Let er daarbij op dat voor "Q on Demand 24/7" niet de procedure **Cos Phi(P) curve** of **Cos Phi(U) curve** mag worden gekozen.

2. Kies de parameter **Procedure blindvermogen bij werkelijk vermogen nul** en stel de gewenste procedure in.
3. Stel de bijbehorende parameters bij de procedure blindvermogen in.

8.18 Bedrijfsmodus van het multifunctionele relais wijzigen

VAKMAN

De bedrijfsmodus van het multifunctionele relais is standaard ingesteld op **Storingsmelding (FltInd)**. Als u voor een andere bedrijfsmodus hebt gekozen en de elektrische aansluiting in overeenstemming met de gewenste bedrijfsmodus en de bijbehorende aansluitvariant hebt uitgevoerd, moet u de bedrijfsmodus van het multifunctionele relais wijzigen en eventueel verdere instellingen uitvoeren.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.14, pagina 79).

Werkwijze:

1. Roep het menu **Apparaatparameters** op.
2. Kies **[Parameters bewerken]**.
3. Selecteer in de parametergroep **Apparaat > Multifunctioneel relais > Bedrijfsmodus** de parameter **Bedrijfsmodus van het multifunctionele relais** of **Mlt.OpMode** en stel de gewenste bedrijfsmodus in.
4. Bij bedrijfsmodus **Eigenverbruik** of **SelfCsmP**: selecteer in de parametergroep **Apparaat > Multifunctioneel relais > Eigenverbruik > Minimaal inschakelvermogen** de parameter **Minimaal inschakelvermogen van eigenverbruik MFR** of **Mlt.MinOnPwr** en stel de gewenste waarde in. Hiermee bepaalt u vanaf welk vermogen een verbruiker wordt ingeschakeld.
5. Bij bedrijfsmodus **Eigenverbruik** of **SelfCsmP**: selecteer in de parametergroep **Apparaat > Multifunctioneel relais > Eigenverbruik > Minimumtijd voor inschakelvermogen** de parameter **Minimumtijd voor inschakelvermogen eigenverbruik MFR** of **Mlt.MinOnPwrTmm** en stel de gewenste waarde in. Hiermee bepaalt u de minimale tijd waarin het vermogen boven het minimale inschakelvermogen moet liggen, zodat de verbruiker kan worden ingeschakeld.
6. Bij bedrijfsmodus **Eigenverbruik** of **SelfCsmP**: selecteer in de parametergroep **Apparaat > Multifunctioneel relais > Eigenverbruik > Minimumtijd voor inschakelvermogen** de parameter **Minimumtijd voor inschakelvermogen eigenverbruik MFR** of **Mlt.MinOnTmm** en stel de gewenste waarde in. Hiermee bepaalt u de minimale tijd waarin de verbruiker ingeschakeld blijft.
7. Bij bedrijfsmodus **Sturing via communicatie** of **ComCtl**: selecteer in de parametergroep **Apparaat > Multifunctioneel relais > Sturing via communicatie > Status** de parameter **Status van het MFR bij sturing via communicatie** of **Mlt.ComCtl.Sw** en stel de gewenste waarde in. Hiermee bepaalt u of het multifunctionele relais via een communicatieproduct kan worden aangestuurd.

8. Bij bedrijfsmodus **Batterijbank** of **BatCha**: selecteer in de parametergroep **Apparaat > Multifunctioneel relais > Batterijbank > Minimaal inschakelvermogen** de parameter **Minimaal inschakelvermogen van MFR-batterijbank** of **Mlt.BatCha.Pwr** en stel de gewenste waarde in. Hiermee bepaalt u vanaf welk vermogen de batterij opgeladen moet worden.
9. Bij bedrijfsmodus **Batterijbank** of **BatCha**: selecteer in de parametergroep **Apparaat > Multifunctioneel relais > Batterijbank > Minumpauze** vóór opnieuw inschakelen de parameter **Minumpauze vóór opnieuw inschakelen van het MFR-batterijbank** of **Mlt.BatCha.Tmm** en stel de gewenste waarde in. Hiermee bepaalt u de minimale tijd die na het opladen van de batterij wordt aangehouden voordat de batterij opnieuw kan worden opgeladen.
10. Kies **[Alle opslaan]** om de wijzigingen op te slaan.

8.19 Modbus-modules configureren

VAKMAN

Af fabriek is de Modbus-interface gedeactiveerd en de communicatiepoort 502 ingesteld.

Om met SMA omvormers met SMA Modbus® of SunSpec® Modbus® te kunnen communiceren, moet de Modbus-interface worden geactiveerd. Na activering van de interface kunnen de communicatiepoorten van de beide IP-protocollen worden gewijzigd. Informatie over de inbedrijfstelling en configuratie van de Modbus-interface vindt u in de technische informatie "SMA en SunSpec Modbus®-interface" onder www.SMA-Solar.com.

Informatie over welke modbus-registers worden ondersteund, vindt u in de technische informatie "Modbus® parameters en meetwaarden" onder www.SMA-Solar.com.

Maatregelen voor veiligheid van gegevens bij geactiveerde Modbus-interface

Als u de Modbus-interface activeert, loopt u het risico dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot de gegevens van uw PV-installatie en deze kunnen manipuleren.

Neem om de beveiliging van de gegevens te waarborgen, geschikte beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld:

- Configureer een firewall.
- Sluit niet benodigde netwerkpoorten.
- Laat remote toegang alleen via een VPN-tunnel toe.
- Configureer geen port forwarding op de gebruikte communicatiepoorten.
- Om de Modbus-interface te deactiveren, moet u de omvormer resetten naar de fabrieksinstellingen of de geactiveerde parameters weer deactiveren.

Werkwijze:

- Modbus-interface activeren en zo nodig de communicatiepoort aanpassen (zie technische informatie "SMA en SunSpec Modbus®-interface" onder www.SMA-Solar.com).

8.20 Ontvangst van stuursignalen activeren (alleen voor Italië)

VAKMAN

Stel de volgende parameters in om voor installaties in Italië stuurcommando's van de netwerkexploitant te kunnen ontvangen.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.14, pagina 79).

Parameter	Waarde/bereik	Resolutie	Default
Application-ID	0 tot 16384	1	16384
Goose-Mac-adres	01:0C:CD:01:00:00 tot 01:0C:CD:01:02:00	1	01:0C:CD:01:00:00

Werkwijze:

1. Kies de parametergroep **Externe communicatie > IEC 61850-configuratie**.
 2. Stel in het veld **Application-ID** de application-ID van de gateway van de netwerkexploitant in. Deze waarde kunt u opvragen bij uw netwerkexploitant. U kunt een waarde tussen 0 en 16384 invoeren. De waarde 16384 betekent "gedeactiveerd".
 3. Stel in het veld **GOOSE-MAC-adres** het MAC-adres van de gateway van de netwerkexploitant in, waarvan de omvormer de stuurcommando's moet aannemen. Deze waarde kunt u opvragen bij uw netwerkexploitant.
- ☒ De ontvangst van stuursignalen van de netwerkexploitant is geactiveerd.

8.21 SMA ShadeFix instellen

VAKMAN

U kunt het tijdsinterval instellen, waarbinnen de omvormer het optimale vermogenspunt moet zoeken en de MPP van de zonnestroominstallatie moet optimaliseren. Als u geen gebruik maakt van SMA ShadeFix, kunt u de functie deactiveren.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.14, pagina 79).

Werkwijze:

- In de parametergroep **DC-zijde > DC instellingen > SMA ShadeFix** de parameter **Tijdsinterval SMA ShadeFix** kiezen en de gewenste tijdsinterval instellen. Daarbij bedraagt het optimale tijdsinterval normaal gesproken 6 minuten. Verhoog deze waarde alleen als de stand van de schaduw uitzonderlijk langzaam verandert.
- Om SMA ShadeFix te deactiveren, in de parametergroep **DC-zijde > DC instellingen > SMA ShadeFix** de parameter **SMA ShadeFix** op **Uit** instellen.

8.22 I-V-karakteristiek genereren

VAKMAN

Met deze functie is alleen de STP 50-41 uitgerust.

Tijdens de meting kan de omvormer de teruglevering kortstondig onderbreken of met gereduceerd vermogen terugleveren. De duur van een meting bedraagt ongeveer 20 seconden per MPP-tracker. Om misbruik van de functie en daarmee opbrengstverliezen te voorkomen, kan de meting maximaal 10 keer per dag worden uitgevoerd. Als meer dan 10 metingen per dag moeten worden uitgevoerd, moet de omvormer opnieuw worden gestart.

Een meetcurve bestaat uit meer dan 200 meetpunten. De weergave loopt van 0 V tot de maximale MPP-spanning van de omvormer. De stroom wordt begrensd door de maximale ingangsstroom van de omvormer.

De gegevens worden tot de volgende meting op de gebruikersinterface opgeslagen.

Meer informatie en hulp betreffende de interpretatie van de I-V-karakteristieke curve vindt u in de technische informatie "I-V-diagnosefunctie: bepaling van de generatorkarakteristiek door de omvormer voor foutdetectie in de PV-generator".

Gebruik van de functie bij toepassing van externe paneeloptimalisatie wordt afgeraden

Het gebruik van de functie bij toepassing van externe moduleoptimalisatie levert geen interpreteerbare resultaten en wordt daarom afgeraden.

Voorwaarden:

- ☐ Om verkeerde interpretaties van de bepaalde karakteristieke curve met kleine vermogens te voorkomen, moet een meting worden uitgevoerd op ten minste 50% van het nominale vermogen van de omvormer.
- ☐ Bij vergelijkingsmetingen (bijv. met jaarlijkse intervallen) moet sprake zijn van vergelijkbare omgevingsvoorwaarden (zoninstraling, schaduwvorming, temperatuur).

Werkwijze:

1. Meld u aan op de gebruikersinterface van de omvormer.
2. Kies in het menu **Diagnose**.
3. Kies de gewenste MPP-tracker.
4. Kies [**Start nieuwe meting**].
5. Kies [**PDF-export**] of [**CSV-export**] om de weergegeven gegevens te exporteren.

8.23 Nominale aardlekstroom van de aardlekbeveiliging instellen

VAKMAN

Wanneer een aardlekbeveiliging met een nominale aardlekstroom van < 500 mA wordt toegepast, moet u de nominale aardlekstroom op de overeenkomstige waarde in de omvormer instellen. Daardoor reduceert de omvormer de bedrijfsafhankelijke afleidstromen en voorkomt het foutief activeren van de aardlekbeveiliging (meer informatie zie technische informatie "Capacitieve afvoerstromen" onder www.SMA-Solar.com).

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.14, pagina 79).

Werkwijze:

- Kies in de parametergroep **Apparaat > omvormer** de parameter **RCD aanpassing** en stel deze in op de nominale aardlekstroom van de toegepaste aardlekbeveiliging.

8.24 SMA ArcFix deactiveren of activeren

VAKMAN

Met deze functie is alleen de STP 50-41 uitgerust.

De vlamboogbeveiliging SMA ArcFix kan met bedrijfsbelemmering worden geactiveerd, zonder bedrijfsbelemmering worden gedeactiveerd. De procedure bij het activeren of deactiveren van de AFCI kan afhankelijk van het jaartal in de naam van de landspecifieke gegevensrecord verschillen.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.14, pagina 79).

Vlamboogbeveiliging (AFCI) deactiveren

Werkwijze:

- In de parametergroep **Apparaat > Omvormer** de parameter **AFCI ingeschakeld** of **AfcilsOn** kiezen en op **Nee** instellen.

Vlamboogbeveiliging (AFCI) met bedrijfsbelemmering activeren

Wanneer de vlamboogbeveiliging is geactiveerd en een vlamboog wordt herkend, onderbreekt de omvormer het terugleverbedrijf en er treedt een bedrijfsbelemmering op. De bedrijfsbelemmering moet handmatig worden gereset, wanneer de omvormer weer moet terugleveren (zie hoofdstuk 11.5, pagina 121).

Procedure voor landspecifieke gegevensrecords zonder jaartal of met jaartal < 2018:

- In de parametergroep **Apparaat > Omvormer** de parameter **AFCI ingeschakeld** of **AfcilsOn** kiezen en op **Ja** instellen.

Procedure voor landspecifieke gegevensrecords met jaartal $\geq$ 2018:

1. In de parametergroep **Apparaat > Omvormer** de parameter **AFCI ingeschakeld** of **AfcilsOn** kiezen en op **Ja** instellen.
2. In de parameter groep **AC-zijde > Bedrijf > Handmatig opnieuw starten** de parameter **Ingeschakeld** of **ManRstr.IsOn** op **Ja** instellen.
3. De Parameter **Na lichtboogdetectie** of **ManRstr.ManRstrAFCI** kiezen op **Aan** instellen.

Vlamboogbeveiliging (AFCI) zonder bedrijfsbelemmering activeren

Wanneer de vlamboogbeveiliging zonder bedrijfsbelemmering is geactiveerd en een vlamboog wordt herkend, onderbreekt de omvormer het terugleverbedrijf. Er komt geen bedrijfsbelemmering. Na een wachttijd start de omvormer automatisch weer en controleert, of de vlamboog nog aanwezig is. Wanneer de vlamboog nog aanwezig is, ontkoppelt de omvormer opnieuw van het openbaar stroomnet en de procedure wordt herhaald.

Omvormers met vlamboogbeveiliging (AFCI) zonder bedrijfsbelemmering moeten regelmatig worden bewaakt. Terugkerende vlambogen moeten direct door gekwalificeerde vakmensen worden onderzocht en verholpen. Wanneer het niet mogelijk is de fout direct te onderzoeken en te verhelpen, moet de omvormer buiten bedrijf worden gesteld, tot de oorzaak van de fout is gevonden en verholpen. Terugkerende vlambogen kunnen schade aan de aansluitbekabeling en de systeemcomponenten veroorzaken. Uitval kan optreden. Ook kunnen ongecontroleerde vlambogen brand veroorzaken.

Procedure voor landspecifieke gegevensrecords zonder jaartal of met jaartal < 2018:

- In de parametergroep **Apparaat > Omvormer** de parameter **AFCI ingeschakeld** of **AfcilsOn** kiezen en op **Ja**, zonder continue bedrijfsbelemmering instellen.

Procedure voor landspecifieke gegevensrecords met jaartal $\geq$ 2018:

1. In de parametergroep **Apparaat > Omvormer** de parameter **AFCI ingeschakeld** of **AfcilsOn** kiezen en op **Ja** instellen.
2. In de parameter groep **AC-zijde > Bedrijf > Handmatig opnieuw starten** de parameter **Na lichtboogdetectie** of **ManRstr.ManRstrAFCI** en op **Uit** instellen. De parameter **Ingeschakeld** of **ManRstr.IsOn** kan alleen op **Nee** worden ingesteld, wanneer alle parameters in de groep **Handmatig opnieuw starten** op **Uit** zijn ingesteld.

Wanneer de vlamboogbeveiliging (AFCI) zonder permanente bedrijfsbelemmering is ingesteld, moet de installatie nauwkeurig worden bewaakt en moeten terugkerende storingen van de vlamboogbeveiliging direct door gekwalificeerd vakpersoneel worden onderzocht. Wanneer het niet mogelijk is, de oorzaak van de fout direct te bepalen, moet de omvormer buiten bedrijf worden gesteld, tot het onderzoek en de corrigerende maatregelen zijn afgerond. Terugkerende fouten kunnen schade veroorzaken aan naastgelegen leidingen en systeemcomponenten, waardoor weer omvangrijke systeemuitval en schade tot en met vlambogen en branden kunnen ontstaan.

8.25 Stringuitvalherkenning activeren en instellen** VAKMAN**

Als u gebruik wilt maken van de stringuitvalherkenning, moet u deze activeren.

U heeft de mogelijkheid om ingangen met dezelfde eigenschappen (bijvoorbeeld schaduwvorming, uitlijning of paneeltype) als een groep te bundelen. In totaal kunt u uit 3 groepen kiezen. Aan elke groep moeten ten minste 2 ingangen toegewezen worden.

U moet de gevoeligheid en de tolerantie voor de stringuitvalherkenning instellen. Bovendien moet u instellen hoe lang de tolerantie minstens overschreden moet zijn tot de omvormer een gebeurtenis meldt.

Daarnaast kunt u de activeringsdrempel voor de stringuitvalherkenning instellen, om een foutieve gebeurtenismelding te voorkomen. Is de uitlijning van het PV-paneel uitgesproken niet-homogeen, dan kunnen bij dergelijke installaties vaker gebeurtenissen optreden als gevolg van een te geringe DC-spanning of een te geringe DC-stroom. Als u de activeringsdrempel verhoogt, dient u te controleren of de stringuitvalherkenning pas bij voldoende DC-vermogen actief wordt. Hierdoor worden in het geval van ongunstige instalingsomstandigheden foutieve gebeurtenismeldingen vermeden.

U kunt de stringuitvalherkenning met behulp van de apparaatparameters of de installatiewizard activeren en instellen.

De activeringsdrempel voor de stringuitvalherkenning kan uitsluitend met de apparaatparameters worden ingesteld. De activeringsdrempel is standaard op 20 % van het nominale omvormervermogen ingesteld.

Instelling met behulp van de apparaatparameters

In de volgende tabel vindt u alle parameters die voor de activering en instelling van de stringuitvalherkenning nodig zijn.

Objectnaam	Parameter	Weergavegroep	Instelwaarden
Operation.StrFlt-Det.OpMod	Bedrijfsmodus van de stringuitvalherkenning	DC-zijde > Bedrijf > Stringuitvalherkenning > Algemene bedrijfsmodus	• Uit (Off) • Aan (On)
Operation.StrFlt-Det.ChGrp	Stringvergelijkingsgroep voor stringuitvalherkenn.	DC-zijde > Bedrijf > Stringuitvalherkenning > Vergelijkingsgroep	• Geen groep (NoGrp) • Groep 1 (Grp1) • Groep 2 (Grp2) • Groep 3 (Grp3)
Operation.StrFlt-Det.SnsLvl	Gevoeligheid van de stringuitvalherkenning	DC-zijde > Bedrijf > Stringuitvalherkenning > Gevoeligheid van de sensoren	• Speciale instelling (Adj) • Laag (LowMod) • Normaal (NrmMod) • Hoog (HiMod)
Operation.StrFlt-Det.Tol	Tolerantie van de stringuitvalherkenning	DC-zijde > Bedrijf > Stringuitvalherkenning > Tolerantie	• 0% tot 100%

Objectnaam	Parameter	Weergavegroep	Instelwaarden
Operation.StrFlt-Det.WrnTm	Tijd tot waarschuwing van de stringuitvalherkenning	DC-zijde > Bedrijf > Stringuitvalherkenning > Tijd tot waarschuwing	• 5 min tot 360 min
Operation.StrFlt-Det.WMinNom	Activeringsdrempel voor de stringuitvalherkenning ¹⁾	DC-zijde > Bedrijf > Stringuitvalherkenning > Nominiaal AC-vermogen	• 5 % tot 100 %

Werkwijze:

1. Roep de gebruikersinterface van de omvormer op.
2. Meld u op de gebruikersinterface aan als **installateur**.
3. Roep het menu **Apparaatparameters** op.
4. Kies **[Parameters bewerken]**.
5. Open de weergavegroep waarin de parameter zich bevindt.
6. Stel de parameter in.
7. Kies **[Alle opslaan]** om de instellingen op te slaan.

Instelling met behulp van de installatiewizard**Werkwijze:**

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Meld u op de gebruikersinterface aan als **installateur**.
3. Kies rechts in de menubalk het menu **Gebruikersinstellingen** (zie hoofdstuk 8.4, pagina 70).
4. Kies in het contextmenu **[Installatiewizard starten]**.
5. Kies **[Opslaan en verder]** tot de stap **Stringconfiguratie**.
6. Activeer de stringuitvalherkenning en stel het nodige in.
7. Kies **[Opslaan en verder]**.

8.26 Configuratie opslaan in bestand

U kunt de actuele configuratie van de omvormer opslaan in een bestand. Dit bestand kunt u als back-up van deze omvormer gebruiken en het bestand vervolgens weer naar deze of naar andere omvormers van hetzelfde type of dezelfde apparaatfamilie importeren om de omvormers te configureren. Daarbij worden uitsluitend de apparaatparameters opgeslagen, niet de wachtwoorden.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Bij gebruikersinterface aanmelden (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
3. Selecteer het menu **Apparaatconfiguratie**.
4. Kies **[Instellingen]**.

¹⁾ Parameters kunnen uitsluitend met behulp van de apparaatparameters ingesteld worden.

5. Kies in het contextmenu [**Configuratie opslaan in bestand**].
6. Volg de instructies in het dialoogvenster.

8.27 Configuratie uit bestand overnemen

VAKMAN

U kunt de omvormer configureren door de configuratie over te nemen uit een bestand. Hiervoor moet u eerst de configuratie van een andere omvormer van hetzelfde type en dezelfde apparaatfamilie opslaan in een bestand (zie hoofdstuk 8.26, pagina 90). Daarbij worden uitsluitend de apparaatparameters overgenomen, niet de wachtwoorden.

Voorwaarden:

- ☐ Wijzigingen van netgerelateerde parameters moeten door de verantwoordelijke netwerkexploitant zijn goedgekeurd.
- ☐ De SMA Grid Guard-code moet aanwezig zijn. De SMA Grid Guard-code kan via het Online Service Center worden aangevraagd.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Meld u op de gebruikersinterface aan als **installateur** (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
3. Selecteer het menu **Apparaatconfiguratie**.
4. Kies [**Instellingen**].
5. Kies in het contextmenu [**Configuratie overnemen uit bestand**].
6. Volg de instructies in het dialoogvenster.

8.28 Firmware-update

U kunt een automatische firmware-update via de omvormer of via het communicatieproduct activeren.

Wanneer voor de omvormer geen automatische update in het communicatieproduct (bijv. SMA Data Manager, Cluster Controller, Sunny Portal) of via de gebruikersinterface van de omvormer is ingesteld, heeft u de mogelijkheid een handmatige firmware-update uit te voeren.

U hebt de volgende mogelijkheden om de firmware te actualiseren:

- Automatische firmware-update (aanbevolen)
- Firmware met beschikbaar update-bestand via de gebruikersinterface van de omvormer actualiseren.
- Firmware met beschikbare update-bestand via een USB-stick actualiseren.
- Firmware via de gebruikersinterface van de omvormer zoeken en installeren.

8.28.1 Automatische firmware-update activeren

VAKMAN

U kunt de automatische firmware-update via de omvormer of via het communicatieproduct activeren.

Wanneer de automatische firmware-update via de omvormer is geactiveerd, dan zoekt de omvormer naar updates en voert de desbetreffende update uit. Wanneer de automatische firmware-update via de omvormer is geactiveerd, dan zoekt de omvormer naar updates en voert de desbetreffende update uit.

Wanneer de automatische firmware-update via het communicatieproduct is geactiveerd, dan zoekt het communicatieproduct naar updates voor de omvormer en voert de desbetreffende update uit. In dit geval wordt standaard de automatische firmware-update via de omvormer gedeactiveerd. Hierdoor wordt voorkomen dat een update meerdere keren gedownload wordt.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de automatische firmware-update via de omvormer wordt geactiveerd. Hoe de automatische firmware-updates voor apparaten via het communicatieproduct moeten worden geactiveerd, wordt in de handleiding van het communicatieproduct beschreven.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.14, pagina 79).

Werkwijze:

- Kies in de parametergroep **Apparaat > Update Automatische update**. Stel in op **Ja**.

8.28.2 Firmware-update met update-bestand via de gebruikersinterface uitvoeren

VAKMAN

Voorwaarden:

- ☐ Er moet een updatebestand met gewenste firmware van het product beschikbaar zijn. Het updatebestand is bijvoorbeeld verkrijgbaar als download op de productpagina onder www.SMA-Solar.com.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Meld u op de gebruikersinterface aan als **installateur** (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
3. Kies **[Parameters bewerken]**.
4. Selecteer het menu **Apparaatconfiguratie**.
5. Klik in de regel van het product op het tandwiel en kies **Firmware-update uitvoeren**.
6. **[Doorzoeken]** kiezen en het update-bestand voor het product kiezen.
7. Kies **Firmware-update uitvoeren**.
8. Volg de instructies in het dialoogvenster.
9. Open de gebruikersinterface en controleer bij de gebeurtenissen of de update van de firmware succesvol is voltooid.

8.28.3 Firmware-update met update-bestand via USB-stick uitvoeren

VAKMAN

Voorwaarde:

- ☐ 1 USB-stick met maximaal 64 GB geheugencapaciteit en bestandssysteem FAT32 moet aanwezig zijn.

Werkwijze:

1. Maak op de USB-stick een map "UPDATE".
2. Het update-bestand met gewenste firmware in de map "UPDATE" op de USB-stick opslaan. Het updatebestand is bijvoorbeeld verkrijgbaar als download op de productpagina van de omvormer op www.SMA-Solar.com. Neem hierbij in acht dat op de USB-stick alleen het update-bestand mag zijn opgeslagen, waarmee de omvormer moet worden geactualiseerd.

3.

GEVAAR

Levensgevaar door hoge spanningen

- Schakel de omvormer spanningsvrij en open de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit (zie hoofdstuk 9, pagina 95).

4. Steek de USB-Stick in de USB-poort op de communicatiemodule.
5. Stel de omvormer in bedrijf (zie hoofdstuk 7.2, pagina 58).
 - ☒ In de startfase van de omvormer wordt de gewenste firmware aangebracht.

6.

GEVAAR

Levensgevaar door hoge spanningen

- Schakel de omvormer spanningsvrij en open de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit (zie hoofdstuk 9, pagina 95).

7. Trek de USB-stick uit de USB-poort.
8. Stel de omvormer in bedrijf (zie hoofdstuk 7.2, pagina 58).
9. Open de gebruikersinterface en controleer bij de gebeurtenissen of de update van de firmware succesvol is voltooid.
10. Als de firmware-update niet succesvol is uitgevoerd, voert u de update opnieuw uit.

8.28.4 Nieuwe firmware via de gebruikersinterface zoeken en installeren

VAKMAN

Voorwaarde:

- ☐ De omvormer moet met het internet verbonden zijn.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
 2. Meld u op de gebruikersinterface aan als **installateur** (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
 3. Het menu **Apparaatparameters** kiezen.
 4. Kies **[Parameters bewerken]**.
 5. Kies **Apparaat > Update**.
 6. Kies de parameter **Update zoeken en installeren** en stel deze in op **Uitvoeren**.
 7. Kies **[Alles opslaan]**.
- ☒ De firmware wordt op de achtergrond geactualiseerd.

9 Omvormer spanningsvrij schakelen

⚠ VAKMAN

Voordat er werkzaamheden aan het product verricht mogen worden, moet deze altijd op de in dit hoofdstuk beschreven manier spanningsvrij worden geschakeld. Houd daarbij altijd de aangegeven volgorde aan.

⚠ WAARSCHUWING


Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel bij overspanning.

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of hoger.

Werkwijze:

1. Schakel de AC-leidingbeveiligingsschakelaar uit en beveilig hem tegen herinschakelen.
2. Zet de DC-lastscheider van de omvormer in de stand **O**.
3. Wanneer in uw land een beveiliging van de DC-lastscheider tegen herinschakelen is vereist, de DC-lastscheider met een passend hangslot borgen tegen herinschakelen.
4. Als het multifunctionele relais wordt gebruikt, schakel dan eventueel de voedingsspanning van de verbruiker uit.
5. Wacht tot de leds uit zijn.
6. Controleer met een ampèremeettang of alle DC-kabels stroomvrij zijn.

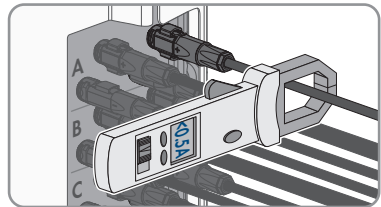

7. De positie van de DC-connector noteren.


8.

⚠ GEVAAR**Levensgevaar door elektrische schok bij aanraken van blootgelegde DC-aders of DC-connectorcontacten bij beschadigde of losgeraakte DC-connectoren**


Door verkeerd ontgrendelen en lostrekken van de DC-connector kunnen de DC-connectoren breken en beschadigd raken, van de DC-kabels loskomen of niet meer correct zijn aangesloten. Daardoor kunnen de DC-aders of DC-connectorcontacten bloot komen te liggen. Het aanraken van spanningvoerende DC-aders of DC-connectorcontacten leidt tot de dood of tot ernstig letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Draag bij werkzaamheden aan de DC-connectoren geïsoleerde handschoenen en gebruik geïsoleerd gereedschap.
- Waarborg, dat de DC-connectoren in optimale conditie zijn en geen DC-aders of DC-connectorcontacten bloot liggen.
- Ontgrendel de DC-connectoren voorzichtig en trek deze los zoals hierna is beschreven.


9. Ontgrendel de DC-connectoren en trek ze eruit. Steek hiervoor een platte schroevendraaier of een speciale gebogen veerklemopener (bladbreedte: 3,5 mm) in één van de gleuven aan de zijkant en trek de DC-connectoren eruit. Daarbij de DC-connector niet optillen maar het gereedschap alleen voor het losmaken van de vergrendeling in één van de gleuven aan de zijkant steken en niet aan de kabel trekken.

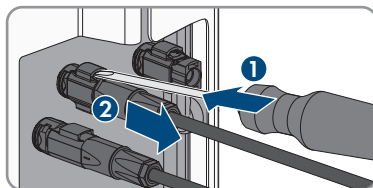

10. Waarborg dat de DC-connectoren van het product en de DC-connectoren die zijn uitgerust met de DC-leidingen in een optimale toestand zijn en dat geen DC-leidingen of DC-connectorcontacten bloot liggen.
11. Controleer met een geschikt meettoestel of de DC-ingangen op de omvormer spanningsvrij zijn.

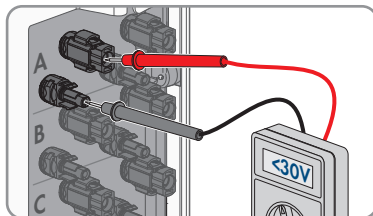

12. Draai alle 10 schroeven van de behuizingsdeksel van de AC-Connection Unit eruit (TX 25) en neem de behuizingsdeksel naar voren eraf.

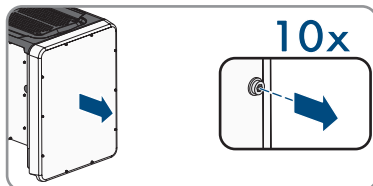

13. Leg de schroeven en de behuizingsdeksel terzijde en bewaar deze zorgvuldig.

14. Verzekert u er met een daartoe geschikt meettoestel van dat er op de AC-klemmenstrook geen spanning staat tussen L1 en N, L2 en N en L3 en N. Steek de sonde daarvoor (diameter: maximaal 2,5 mm) in de meetpunten van de betreffende klemmenstrook.
15. Verzekert u er met een daartoe geschikt meettoestel van dat er op de AC-klemmenstrook geen spanning staat tussen L1 en aardleiding, L2 en aardleiding en L3 en aardleiding. Steek de sonde daarvoor (diameter: maximaal 2,5 mm) in de meetpunten van de betreffende klemmenstrook.

10 Product reinigen

LET OP

Beschadiging van het product door reinigingsmiddel

Door het gebruik van reinigingsmiddelen kunnen het product en delen van het product beschadigd raken.

- Het product en alle delen van het product alleen met een doek schoonmaken die is bevochtigd met schoon water.

Werkwijze:

- Zorg ervoor dat het product vrij van stof, bladeren en ander vuil is.

11 Zoeken naar fouten

11.1 Wachtwoord vergeten

Het toekennen van wachtwoorden bij omvormers die in een communicatieproduct zijn opgenomen

Het wachtwoord voor de gebruikersgroep **Installateur** is tegelijk het installatiewachtwoord voor de installatie in het communicatieproduct. Wijziging van het wachtwoord voor de gebruikersgroep **Installateur** kan ertoe leiden dat het communicatieproduct geen toegang meer heeft tot de omvormer.

- Ken in het communicatieproduct het gewijzigde wachtwoord van de gebruikersgroep **Installateur** toe als nieuw installatiewachtwoord (zie de handleiding van het communicatieproduct).

Wachtwoord vergeten bij producten met firmwareversie $\geq$ 4.00.00.R

Als u het wachtwoord voor de omvormer bent vergeten, kunt u de omvormer met uw productcode vrijschakelen. Indien u uw productcode heeft verloren, kunt u uw wachtwoord zoals beschreven in (zie hoofdstuk 11.2, pagina 100) resetten.

Als u de productcode nog niet heeft aangemaakt (zie hoofdstuk 8.12, pagina 78), kunt u het product met een specifiek apparaatgeheim vrijschakelen.

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Selecteer de gebruikersgroep **Gebruiker** of **Installateur**.
3. Kies [**Wachtwoord vergeten?**].
4. Voer de productcode in. Als u de productcode nog niet heeft aangemaakt, dan geeft u het specifieke apparaatgeheim op. Welk specifiek apparaatgeheim wordt gebruikt en waar u dit kunt vinden, wordt op de gebruikersinterface aangegeven.
 - ☒ Op de pagina die open gaat, kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken.
5. Maak een nieuw wachtwoord aan.
6. Kies [**Opslaan**] om de wijzigingen op te slaan.

Wachtwoord vergeten bij producten met firmwareversie $\geq$ 4.00.00.R

Als u het wachtwoord voor de omvormer bent vergeten, kunt u de omvormer met een Personal Unlocking Key (PUK) vrijschakelen. Voor elke omvormer is er per gebruikersgroep (**Gebruiker** en **Installateur**) één PUK beschikbaar. Tip: bij installaties, welke in een communicatieproduct zijn opgenomen, kunt u voor de gebruikersgroep **Installateur** ook via het communicatieproduct een nieuw wachtwoord toekennen. Het wachtwoord voor de gebruikersgroep **Installateur** komt overeen met het installatiewachtwoord in het communicatieproduct.

Werkwijze:

1. Vraag de PUK aan (aanvraagformulier beschikbaar op www.SMA-Solar.com).
2. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
3. Voer in het veld **Wachtwoord** in plaats van het wachtwoord de ontvangen PUK in.

4. **Login** kiezen.
5. Roep het menu **Apparaatparameters** op.
6. Kies [**Parameters bewerken**].
7. Wijzig in de parametergroep **Gebruikersrechten > Toegangscontrole** het wachtwoord van de gewenste gebruikersgroep.
8. Kies [**Alle opslaan**] om de wijzigingen op te slaan.

11.2 Productcode verloren

Wanneer u uw wachtwoord voor het product bent vergeten en daarnaast de productcode heeft verloren, kunt u een nieuw wachtwoord genereren. Hieronder staat beschreven hoe u dit moet doen. Voor deze werkwijze is een fysieke toegang tot het product nodig.

Het toekennen van wachtwoorden bij omvormers die in een communicatieproduct zijn opgenomen

Het wachtwoord voor de gebruikersgroep **Installateur** is tegelijk het installatiewachtwoord voor de installatie in het communicatieproduct. Wijziging van het wachtwoord voor de gebruikersgroep **Installateur** kan ertoe leiden dat het communicatieproduct geen toegang meer heeft tot de omvormer.

- Ken in het communicatieproduct het gewijzigde wachtwoord van de gebruikersgroep **Installateur** toe als nieuw installatiewachtwoord (zie de handleiding van het communicatieproduct).

Werkwijze:

1. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
2. Selecteer de gebruikersgroep **Gebruiker** of **Installateur**.
3. Kies [**Wachtwoord vergeten?**].
4. Kies [**Productcode verloren?**]. Als u nog geen productcode heeft gegenereerd, wordt in plaats van de **Productcode** de naam van het specifieke apparaatgeheim weergegeven. In dit geval selecteert u [**### verloren?**].
5. Lees de Helptekst en voer een nieuw wachtwoord in.
6. Kies [**Verder**].
7. Voer binnen de aangegeven tijd een van de weergegeven acties uit.
 - ☒ Nu verschijnt een nieuwe productcode.
 - ☒ Als u 2 keer op de behuizingsdeksel moest kloppen, knippert de blauwe led snel.
8. Noteer de nieuwe productcode meteen en berg hem op een veilige plek op. Nadat u deze pagina heeft gesloten, kan de zojuist gegenereerde productcode niet meer weergegeven worden. Zodra een nieuwe productcode is gegenereerd, is de oude productcode ongeldig geworden. Een kopie van de productcode mag alleen voor u toegankelijk zijn.
9. Selecteer [**Aanmelding**].
 - ☒ U bent op de gebruikersinterface van het product aangemeld.

11.3 Gebeurtenismeldingen

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
101	 VAKMAN Netstoring De netspanning of de netimpedantie op het aansluitpunt van de omvormer is te hoog. De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld. Oplossing: Controleer of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer continu binnen het toegestane bereik ligt. Als de netspanning op grond van lokale netwerkvoorwaarden niet binnen het toegestane bereik ligt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. De netwerkexploitant moet een aanpassing van de spanning op het terugleverpunt of een wijziging van de bewaakte grenswaarden goedkeuren. Als de netspanning zich continu binnen het toegestane bereik bevindt en deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de technische service.
301	 VAKMAN Netstoring De gemiddelde waarde over 10 minuten van de netspanning heeft het toegestane bereik verlaten. De netspanning of de netimpedantie op het aansluitpunt is te hoog. Om de spanningskwaliteit te waarborgen, wordt de omvormer van het openbare stroomnet losgekoppeld. Oplossing: Controleer tijdens het terugleverbedrijf of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer continu binnen het toegestane bereik ligt. Als de netspanning op grond van lokale netwerkvoorwaarden niet binnen het toegestane bereik ligt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. De netwerkexploitant moet een aanpassing van de spanning op het terugleverpunt of een wijziging van de bewaakte grenswaarden goedkeuren. Als de netspanning zich continu binnen het toegestane bereik bevindt en deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de technische service.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
401	 VAKMAN Netstoring De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld. Er is een stand-alone netwerk of een zeer grote verandering in de netfrequentie herkend. Oplossing: Controleer de netaansluiting op sterke, kortstondige schommelingen in de frequentie.
501	 VAKMAN Netstoring De netfrequentie bevindt zich buiten het toegestane bereik. De omvormer heeft zich van het openbare stroomnet losgekoppeld. Oplossing: Controleer zo mogelijk op vaak voorkomende schommelingen in de netfrequentie. Als er vaak schommelingen optreden en deze melding vaak verschijnt, neem dan contact op met de netwerkexploitant en vraag diens toestemming om de bedrijfsparameters van de omvormer te wijzigen. Als de netwerkexploitant zijn toestemming heeft verleend, stem de wijziging van de bedrijfsparameters dan af met de technische service.
601	 VAKMAN Netstoring De omvormer heeft een ongeoorloofd hoge gelijkstroomcomponent in de netstroom vastgesteld. Oplossing: - Controleer de gelijkstroomcomponent van de netaansluiting. - Neem contact op met de netwerkexploitant en overleg met hem of de grenswaarde van de bewaking van de omvormer mag worden verhoogd als deze melding vaak wordt weergegeven.

**Gebeurtenis-
nummer****Melding, oorzaak en oplossing**

801

**Wachten op netspann. > Uitval elektr. net > Beveiliging testen**

De AC-kabel is niet correct aangesloten of de landspecifieke gegevensrecord is niet correct ingesteld.

Oplossing:

- Controleer of de leidingbeveiligingsschakelaar is ingeschakeld.
- Controleer of de AC-kabel niet is beschadigd en of hij juist is aangesloten.
- Controleer of de landspecifieke gegevensrecord correct is ingesteld.
- Controleer of de netspanning op het aansluitpunt van de omvormer continu binnen het toegestane bereik ligt.

Als de netspanning op grond van lokale netwerkvoorwaarden niet binnen het toegestane bereik ligt, neem dan contact op met de netwerkexploitant. De netwerkexploitant moet een aanpassing van de spanning op het terugleverpunt of een wijziging van de bewaakte grenswaarden goedkeuren.

Als de netspanning zich continu binnen het toegestane bereik bevindt en deze melding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met de technische service.

901

**Geen PE-aansluiting > Control. aansluiting**

PE is niet correct aangesloten.

Oplossing:

- Controleer of PE correct is aangesloten.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
3401	 VAKMAN
3402	DC-overspanning > Generator loskopp.
3404	Overspanning op de DC-ingang. De omvormer kan onherstelbaar beschadigd raken.
3407	
3410	Deze melding wordt bovendien door snel knipperen van de led's gesigna-
3411	leerd.
3412	Oplossing: • Schakel de omvormer onmiddellijk spanningsvrij. • Controleer of de DC-spanning onder de maximale ingangsspanning van de omvormer ligt. Ligt de DC-spanning onder de maximale ingangsspanning van de omvormer, sluit de DC-connectoren dan opnieuw op de omvormer aan. • Ligt de DC-spanning boven de maximale ingangsspanning van de omvormer, controleer dan of de PV-panelen correct geconfigureerd zijn of neem contact op met de installateur van de PV-panelen. • Neem contact op met de technische service als deze melding vaak optreedt.
3501	 VAKMAN
	Isolatiefout > Control. generator
	De omvormer heeft een aardlek in de zonnestroominstallatie vastgesteld.
	Oplossing: • Controleer de zonnestroominstallatie op aardlek.
3701	 VAKMAN
	Aardlekstr. te hoog > Control. generator
	De omvormer heeft een aardlekstroom ontdekt die is veroorzaakt door een kortstondige aarding van de PV-panelen.
	Oplossing: • Controleer de zonnestroominstallatie op aardlek.
3801	 VAKMAN
3802	DC-overstroom > Control. generator
3803	Overstroom op de DC-ingang. De omvormer onderbreekt korte tijd de terugle-
3805	vering.
3806	Oplossing:
3807	• Als deze melding zich vaak herhaalt, controleer dan of de PV-panelen correct geconfigureerd en aangesloten zijn.
3808	

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
4301 4302	 VAKMAN Vlamboog herkend De vlamboogbeveiliging heeft een vlamboog herkend. Indien de vlamboogbeveiliging met bedrijfsbelemmering geactiveerd is, dan moet de bedrijfsbelemmering manueel gereset worden.
6002-6412	 VAKMAN Zelfdiagnose > Apparaatstoring De oorzaak kan alleen door de technische service worden bepaald. Oplossing: • Neem contact op met onze technische service.
6502	 VAKMAN Zelfdiagnose > Overtemperatuur De omvormer is vanwege een te hoge temperatuur uitgeschakeld. Oplossing: • Reinig de koelribben aan de achterkant van de behuizing en de ventilatiekanalen aan de bovenkant met een zachte borstel. • Controleer of de omvormer voldoende geventileerd is. • Zorg ervoor dat de omvormer niet blootstaat aan directe zoninstraling.
6512	Minimale bedrijfstemperatuur onderschreden De omvormer levert pas vanaf een temperatuur van -25°C terug aan het openbare stroomnet.
6603 6604	 VAKMAN Zelfdiagnose > Overbelasting De oorzaak kan alleen door de technische service worden bepaald. Oplossing: • Neem contact op met onze technische service.
6701 6702	 VAKMAN Communicatie onderbroken Fout in de communicatieprocessor, de omvormer gaat echter door met terugleveren. De oorzaak kan alleen door de technische service worden bepaald. Oplossing: • Neem contact op met de technische service als deze melding vaak wordt weergegeven.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
7102	 VAKMAN Parameterbestand niet gevonden of defect Het parameterbestand is niet gevonden of is defect. Het laden van het parameterbestand is mislukt. De omvormer gaat door met terugleveren. Oplossing: Kopieer het parameterbestand opnieuw naar de juiste map.
7105	 VAKMAN Parameter instellen mislukt Parameters konden niet worden ingesteld via de geheugenkaart. De omvormer gaat door met terugleveren. Oplossing: - Controleer of de parameters correct zijn ingesteld. - Controleer of de SMA Grid Guard-code beschikbaar is.
7106	Updatebestand defect Het updatebestand is defect. De update is mislukt. De omvormer gaat door met terugleveren.
7110	Geen updatebestand gevonden Er is geen nieuw updatebestand op de SD-kaart gevonden. De update is mislukt. De omvormer gaat door met terugleveren.
7112	Updatebestand succesvol gekopieerd
7113	De geheugenkaart is vol of schrijfbeveiligd
7201	Gegevens opslaan niet mogelijk
7202	
7303	 VAKMAN Update hoofdcomputer mislukt De oorzaak kan alleen door de technische service worden bepaald. Oplossing: Neem contact op met onze technische service.
7320	Apparaat is succesvol bijgewerkt De firmware-update is succesvol uitgevoerd.
7330	Controle van voorwaarden niet succesvol De controle van de updatevoorwaarden was niet succesvol. Het firmware-updatepakket is niet geschikt voor deze omvormer.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
7331	Updatetr. gestart Updatebestand wordt gekopieerd.
7332	Updatetransp. succesv. Updatebestand is succesvol naar het interne geheugen van de omvormer gekopieerd.
7333	 VAKMAN Updatetransport mislukt Updatebestand kon niet naar het interne geheugen van de omvormer worden gekopieerd. Bij een verbinding met de omvormer via WLAN kan een slechte verbindingskwaliteit de oorzaak zijn. Oplossing: • Probeer de update opnieuw uit te voeren. • Bij WLAN-verbinding: verbeter de WLAN-verbindingskwaliteit (bijv. door WLAN-versterker) of breng via ethernet een verbinding met de omvormer tot stand. • Neem contact op met de technische service als deze melding opnieuw wordt weergegeven.
7341	Update bootloader De omvormer voert een update van de bootloader uit.
7342	 VAKMAN Update bootloader mislukt De update van de bootloader is mislukt. Oplossing: • Probeer de update opnieuw uit te voeren. • Neem contact op met de technische service als deze melding opnieuw wordt weergegeven.
7347	 VAKMAN Incompatibel bestand Het configuratiebestand is niet geschikt voor deze omvormer. Oplossing: • Selecteer een configuratiebestand dat geschikt is voor deze omvormer. • Voer de import opnieuw uit.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
7348	 VAKMAN Foutief bestandsformaat Het configuratiebestand heeft niet het vereiste formaat of is beschadigd. Oplossing: • Zorg ervoor dat het geselecteerde configuratiebestand het vereiste formaat heeft en niet beschadigd is. • Voer de import opnieuw uit.
7350	Overdracht van een configuratiebestand gestart Het configuratiebestand wordt doorgegeven.
7351	Update WLAN De omvormer voert een update van de WLAN-module uit.
7352	Update WLAN mislukt De update van de WLAN-module is mislukt. Oplossing: • Probeer de update opnieuw uit te voeren. • Neem contact op met de technische service als deze melding opnieuw wordt weergegeven.
7353	Update tijdzonedatabase De omvormer voert een update van de tijdzonedatabase uit.
7354	 VAKMAN Update tijdzonedatabase mislukt De update van de tijdzonedatabase is mislukt. Oplossing: • Probeer de update opnieuw uit te voeren. • Neem contact op met de technische service als deze melding opnieuw wordt weergegeven.
7355	Update WebUI De omvormer voert een update van de gebruikersinterface van de omvormer uit.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
7356	 VAKMAN Update WebUI mislukt De update van de gebruikersinterface van de omvormer is mislukt. Oplossing: • Probeer de update opnieuw uit te voeren. • Neem contact op met de technische service als deze melding opnieuw wordt weergegeven.
7619	 VAKMAN Storing communicatie met tellervoorziening > Communicatie met teller controleren De omvormer ontvangt geen gegevens van de energiemeter. Oplossing: • Zorg ervoor dat de energiemeter op de juiste manier in hetzelfde netwerk als de omvormer is geïntegreerd (zie handleiding van de energiemeter). • Bij WLAN-verbinding: verbeter de WLAN-verbindingskwaliteit (bijv. door WLAN-versterker) of breng via ethernet een verbinding tussen omvormer en DHCP-server (router) tot stand.
7622	Geen communicatie met de I/O-module Deze event wordt bij een apparaatinterne communicatiestoring met de SMA I/O-module weergegeven. De omvormer wordt om veiligheidsredenen losgekoppeld van het openbare stroomnet.
7702	 VAKMAN Apparaatstoring De oorzaak kan alleen door de technische service worden bepaald. Oplossing: • Neem contact op met onze technische service.
7801	 VAKMAN Fout overspanningsbeveiliger Een of meerdere overspanningsbeveiligingen is/zijn geactiveerd of een of meerdere overspanningsbeveiligingen is/zijn niet juist aangesloten. Oplossing: • Controleer of de overspanningsbeveiligingen juist aangesloten zijn. • Indien overspanningsbeveiligingen geactiveerd zijn, moeten de geactiveerde overspanningsbeveiligingen door nieuwe overspanningsbeveiligingen vervangen worden.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
8003	 VAKMAN Begrenzing arbeidsvermogen Temperatuur De omvormer heeft het vermogen vanwege een te hoge temperatuur gedurende meer dan 10 minuten gereduceerd. Oplossing: • Reinig de koelribben aan de achterkant van de behuizing en de ventilatiekanalen aan de bovenkant met een zachte borstel. • Controleer of de omvormer voldoende geventileerd is. • Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet hoger is dan +35 °C. • Zorg ervoor dat de omvormer niet blootstaat aan directe zoninstraling.
8101 8102 8103 8104	 VAKMAN Communicatiestoring De oorzaak kan alleen door de technische service worden bepaald. Oplossing: • Neem contact op met onze technische service.
8208	 VAKMAN Zelftest vlamboogdetectie: storingsniveau te hoog Bij de zelftest van de vlamboogbeveiliging is een fout opgetreden. De oorzaak kan alleen door de technische service worden bepaald. Oplossing: • Neem contact op met onze technische service.
8209	 VAKMAN Zelftest vlamboogdetectie: storingsniveau te laag Bij de zelftest van de vlamboogbeveiliging is een fout opgetreden. De oorzaak kan alleen door de technische service worden bepaald. Oplossing: • Neem contact op met onze technische service.
9002	 VAKMAN SMA Grid Guard-code ongeldig De ingevoerde SMA Grid Guard-code is niet correct. De parameters zijn nog steeds beveiligd en kunnen niet worden gewijzigd. Oplossing: • Voer de correcte SMA Grid Guard-code in.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
9003	Netparameter vergrendeld De netparameters zijn nu geblokkeerd voor wijziging. Om veranderingen aan de netparameters te kunnen uitvoeren, moet u vanaf dit moment aanmelden met de SMA Grid Guard-code.
9005	 VAKMAN Wijziging netparameter niet mogelijk > DC-voeding controleren Deze fout kan de volgende oorzaken hebben: • De te wijzigen parameters zijn beveiligd. • De DC-spanning op de DC-ingang is niet voldoende voor het bedrijf van de hoofdcomputer. Oplossing: • Voer de SMA Grid Guard-code in. • Zorg ervoor dat ten minste de DC-startspanning beschikbaar is (groene led knippert, pulseert of brandt).
9007	 VAKMAN Zelftest afgebroken De zelftest (alleen voor Italië) is afgebroken. Oplossing: • Controleer of de AC-aansluiting correct is. • Zelftest opnieuw starten.
9033	Rapid Shutdown is geactiveerd De omvormer heeft de activering van Rapid Shutdown herkend. De AC-zijde van de omvormer is vrijgeschakeld.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
9034	 VAKMAN Storing in het Rapid Shutdown systeem Deze melding kan de volgende oorzaken hebben: • De functie Rapid Shutdown is niet correct geconfigureerd. • De PV-panelen konden niet op de juiste wijze worden gescheiden. Aan de DC-ingangen van de omvormer kan spanning voorhanden zijn. • De stand-by spanning van alle PV-moduleschakelaars van een string bedraagt > 30 V. Oplossing: • Controleer de instellingen van de functie Rapid Shutdown en waarborg dat de geselecteerde bedrijfsmodus overeenkomstig de gebruikte DC-scheidingsvoorziening is geselecteerd. • Controleer de functies van de PV-moduleschakelaars. • Controleer de stand-by spanning van de gebruikte PV-moduleschakelaars en waarborg dat de stand-by spanning van alle PV-moduleschakelaars van een string < 30 V bedraagt.
9035	Rapid Shutdown succesvol uitgevoerd De spanning aan de DC-ingangen en aan de AC-uitgang van de omvormer is succesvol ontladen.
9037	 VAKMAN Doorverbinding van de generator niet uitgevoerd De PV-panelenschakelaars hebben geen doorverbinding gemaakt met de PV-panelen. Oplossing: • Controleer de functies van de SunSpec-conforme PV-moduleschakelaars.
9038	 VAKMAN Redundante Rapid Shutdown ontladfunctie niet gewaarborgd De oorzaak kan alleen door de technische service worden bepaald. Oplossing: • Neem contact op met onze technische service.
10108	Tijd aangepast / oude tijd
10109	Tijd aangepast / nieuwe tijd

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
10110	 VAKMAN Tijdsynchronisatie mislukt: [xx] Er kon geen tijdinformatie worden afgeroepen van de ingestelde NTP-server. Oplossing: • Controleer of de NTP-server juist is geconfigureerd. • Zorg ervoor dat de omvormer in een lokaal netwerk met internetverbinding is geïntegreerd.
10118	Parameter-upload afgesloten Het configuratiebestand is succesvol geladen.
10248	 VAKMAN [Interface]: netwerk zwaar belast Het netwerk is uiterst belast. De gegevensuitwisseling tussen de apparaten vindt niet optimaal en met zeer grote vertraging plaats. Oplossing: • Vergroot de opvraagintervallen. • Reduceer eventueel het aantal apparaten binnen het netwerk.
10249	 VAKMAN [Interface]: netwerk overbelast Het netwerk is overbelast. Er vindt geen gegevensuitwisseling tussen de apparaten plaats. Oplossing: • Reduceer het aantal apparaten binnen het netwerk. • Vergroot eventueel de opvraagintervallen.
10250	 VAKMAN [Interface]: defecte datapakketten [OK/hoog] Het percentage defecte datapakketten verandert. Als het percentage defecte datapakketten hoog is, is het netwerk overbelast of de verbinding met de netwerk-switch of DHCP-server (router) verstoord. Oplossing bij hoog percentage defecte datapakketten: • Controleer bij een ethernetverbinding of de netwerkkabel en de netwerkstekkers niet beschadigd zijn en of de netwerkstekkers goed zijn ingestoken. • Vergroot eventueel de opvraagintervallen. • Reduceer eventueel het aantal apparaten binnen het netwerk.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
10251	[Interface]: communicatiestatus verandert naar [OK / waarschuwing / fout / geen verbinding] De status van de communicatie naar de netwerk-switch of DHCP-server (router) verandert. Eventueel wordt daarnaast een foutmelding weergegeven.
10252	 VAKMAN [Interface]: verbinding gestoord Er is geen geldig signaal op de netwerkleiding aanwezig. Oplossing: • Controleer bij een ethernetverbinding of de netwerkkabel en de netwerkstekkers niet beschadigd zijn en of de netwerkstekkers goed zijn ingestoken. • Controleer of de DHCP-server (router) en eventuele switches een foutloos bedrijf aangeven.
10253	 VAKMAN [Interface]: verbindingssnelheid verandert naar [100 Mbit / 10 Mbit] De verbindingssnelheid verandert. De oorzaak voor de status [10 Mbit] kan een defecte stekker, een defecte kabel of het uittrekken of insteken van de netwerkstekkers zijn. Oplossing bij status [10 Mbit]: • Controleer bij een ethernetverbinding of de netwerkkabel en de netwerkstekkers niet beschadigd zijn en of de netwerkstekkers goed zijn ingestoken. • Controleer of de DHCP-server (router) en eventuele switches een foutloos bedrijf aangeven.
10254	 VAKMAN [Interface]: duplex-modus verandert naar [full / half] De duplex-modus (gegevenstransmissiemodus) verandert. De oorzaak voor de status [half] kan een defecte stekker, een defecte kabel of het uittrekken of insteken van de netwerkstekkers zijn. Oplossing bij status [half]: • Controleer bij een ethernetverbinding of de netwerkkabel en de netwerkstekkers niet beschadigd zijn en of de netwerkstekkers goed zijn ingestoken. • Controleer of de DHCP-server (router) en eventuele switches een foutloos bedrijf aangeven.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
10255	 VAKMAN [Interface]: Netwerkbel. in orde De netwerkbelasting ligt na een sterke belasting weer binnen het normale bereik.
10282	[Gebruikersgroep]-aanmelding via [protocol] geblokkeerd Na meerdere foutieve aanmeldpogingen is het aanmelden gedurende een bepaalde tijd geblokkeerd. De gebruikers-aanmelding wordt daarbij gedurende 15 minuten geblokkeerd, de Grid Guard-aanmelding gedurende 12 uur. Oplossing: • Wacht tot de aangegeven tijd is afgelopen en probeer u opnieuw aan te melden.
10283	 VAKMAN WLAN-module defect De in de omvormer geïntegreerde WLAN-module is defect. Oplossing: • Neem contact op met onze technische service.
10284	 VAKMAN Geen WLAN-verbinding mogelijk De omvormer heeft momenteel geen WLAN-verbinding met het geselecteerde netwerk. Oplossing: • Controleer of de SSID, het WLAN-wachtwoord en de versleutelingsmethode correct zijn ingevoerd. De versleutelingsmethode wordt door uw WLAN-router of WLAN Acces Point toegekend en kan ook daar worden veranderd. • Waarborg, dat de WLAN-router of het WLAN Access Point binnen bereik zijn en een optimaal bedrijf signaleren. • Als deze melding vaak wordt weergegeven, verbeter dan de WLAN-verbinding door gebruik van een WLAN-versterker.
10285	WLAN-verbinding gemaakt De verbinding met het geselecteerde WLAN-netwerk is tot stand gebracht.

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
10286	 VAKMAN WLAN-verbinding verloren De omvormer heeft geen WLAN-verbinding met het geselecteerde netwerk. Oplossing: • Controleer of de WLAN-router of het WLAN Access Point nog actief is. • Waarborg, dat de WLAN-router of het WLAN Access Point binnen bereik zijn en een optimaal bedrijf signaleren. • Als deze melding vaak wordt weergegeven, verbeter dan de WLAN-verbinding door gebruik van een WLAN-versterker.
10339	Webconnect geactiveerd
10340	Webconnect gedeactiveerd
10431	Meting I-V-curve geslaagd
10502	Begrenzing arbeidsvermogen AC-frequentie
10513	Netbeheer snelstop: stop wordt door de installatiebesturing uitgevoerd Deze event wordt bij het activeren van de net- en systeembeveiliging door het bewakingsrelais van de bewakingseenheid geactiveerd. De omvormer koppelt zich van het openbare stroomnet los.
10901	Start zelftest xx
10902	Actuele uitschakelgrens voor de spanningstoenamebeveiliging xx V
10903	Actuele uitschakelgrens voor de spanningsbewaking onderste maximale drempel xxx V
10904	Actuele uitschakelgrens voor de spanningsbewaking bovenste minimale drempel xxx V
10905	Actuele uitschakelgrens voor de spanningsbewaking gemiddelde minimale drempel xxx V
10906	Actuele uitschakelgrens voor de frequentiebewaking schakelbare maximale drempel xxx Hz
10907	Actuele uitschakelgrens voor de frequentiebewaking schakelbare minimale drempel xxx Hz
10908	Actuele uitschakelgrens voor de frequentiebewaking onderste maximale drempel xxx Hz
10909	Actuele uitschakelgrens voor de frequentiebewaking bovenste minimale drempel xxx Hz

Gebeurtenis-nummer	Melding, oorzaak en oplossing
10910	Gemeten uitschakeldrempel voor het lopende testpunt xxx xx
10911	Normwaarde voor lopende testpunt xxx xx
10912	Gemeten uitschakeltijd voor het lopende testpunt xx s
27103	Parameter instellen De parameters worden gewijzigd.
27104	Parameter ingesteld De parameters zijn succesvol gewijzigd.
27107	Updatebestand OK Het gevonden updatebestand is geldig.
27301	Update communicatie De omvormer voert een update van de communicatiecomponent uit.
27302	Update hoofdcomputer De omvormer voert een update van de omvormercomponent uit.
27312	Update beëindigd De omvormer heeft de update succesvol beëindigd.
29001	Inst.code geldig De ingevoerde Grid Guard-code is geldig. Beveiligde parameters zijn nu ontgrendeld en kunnen worden ingesteld. De parameters worden na 10 terugleveruren automatisch weer geblokkeerd.
29004	Netparameter ongewijzigd Wijziging van de netwerkparameters is niet mogelijk.

11.4 PV-installatie op aardlek controleren

VAKMAN

Wanneer de rode led brandt en op de gebruikersinterface van de omvormer in het menu **Gebeurtenissen** wordt het gebeurtenisnummer 3501, 3601 of 3701 getoond, kan een aardsluiting aanwezig zijn. De elektrische isolatie van de PV-installatie t.o.v. aarde is defect of onvoldoende.

⚠ GEVAAR**Levensgevaar door elektrische schok bij aanraken van installatiedelen welke onder spanning staan bij een aardlek**

Als zich een aardlek voordoet, kunnen onderdelen van de installatie onder spanning staan. Aanraking van spanningvoerende onderdelen en kabels leidt tot levensgevaarlijk of dodelijk letsel als gevolg van elektrische schok.

- Schakel het product spanningsvrij en beveilig het tegen herinschakelen.
- Pak de kabels van de PV-modules uitsluitend aan de isolering vast.
- Raak de onderconstructie en het generatorframe niet aan.
- Sluit geen PV-strings met aardlek op de omvormer aan.

⚠ WAARSCHUWING**Levensgevaar door elektrische schokken bij beschadiging van het meettoestel bij overspanning.**

Een overspanning kan een meettoestel beschadigen en elektrische spanning op de behuizing van het meettoestel veroorzaken. Het aanraken van een onder spanning staande behuizing van het meettoestel leidt tot de dood of tot levensgevaarlijk letsel als gevolg van een elektrische schok.

- Gebruik alleen meettoestellen met een DC-ingangsspanningsbereik tot minimaal 1000 V of hoger.

Werkwijze:

Voer de volgende handelingen in de aangegeven volgorde uit om de PV-installatie op een aardlek te controleren. De precieze procedure wordt in de volgende paragrafen beschreven.

- Controleer de PV-installatie d.m.v. een spanningsmeting op aardlek.
- Als de spanningsmeting niet succesvol was, controleer de PV-installatie dan d.m.v. een isolatieweerstandsmeting op aardlek.

Controle d.m.v. spanningsmeting

Controleer iedere string van de PV-installatie op een aardlek door de volgende stappen te volgen.

Werkwijze:

1.

⚠ GEVAAR**Levensgevaar door hoge spanningen**

- Schakel de omvormer spanningsvrij (zie hoofdstuk 9, pagina 95).


2. Meet de spanningen tussen de pluspool en de aardpotential (PE).
3. Meet de spanningen tussen de minpool en de aardpotential (PE).
4. Meet de spanningen tussen de plus- en minpool.

5. Als de volgende resultaten tegelijkertijd worden gemeten, is er sprake van een aardlek in de zonnestroominstallatie:
 - ☑ Alle gemeten spanningen zijn stabiel.
 - ☑ De som van de twee spanningen ten opzichte van de aardpotential (PE) is ongeveer gelijk aan de spanning tussen de plus- en minpool.
6. Als er een aardlek wordt gevonden, bepaal dan aan de hand van de verhouding tussen de twee gemeten spanningen de positie van het aardlek en verhelp het aardlek.
7. Als er geen duidelijk aardlek meetbaar is en de melding nog steeds wordt weergegeven, voer dan een isolatieweerstandsmeting uit.
8. Sluit strings zonder aardlek weer op de omvormer aan en stel de omvormer weer in bedrijf (zie installatiehandleiding van de omvormer).




Locatie van het aardlek

Het voorbeeld toont een aardlek tussen het tweede en derde PV-paneel.

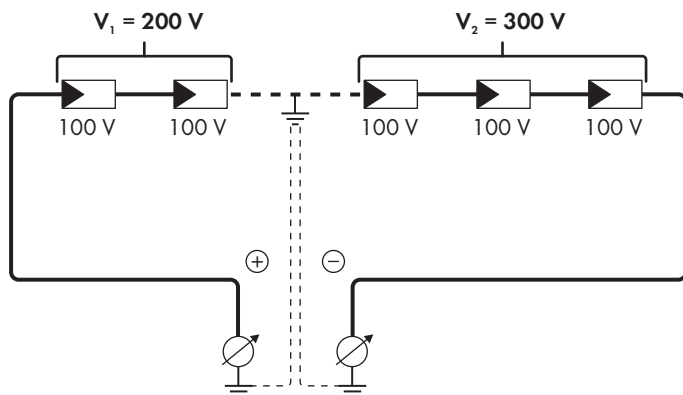

Controle d.m.v. isolatieweerstandsmeting

Als de spanningsmeting niet voldoende bewijs voor een aardlek oplevert, kan de meting van de isolatieweerstand het resultaat preciseren.

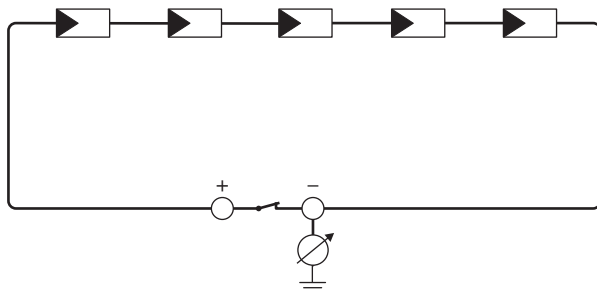

Afbeelding 19: Schematische weergave van de meting

Berekening van de isolatieweerstand

De te verwachten totale weerstand van de PV-installatie of van een afzonderlijke string kan aan de hand van de volgende formule worden berekend:

$$\frac{1}{R_{\text{totaal}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

De precieze isolatieweerstand van een PV-paneel kunt u bij de paneelfabrikant opvragen of aflezen van het datablad.

Als gemiddelde waarde voor de weerstand van een PV-paneel kan echter bij dunnefilmpanelen ca. 40 MOhm en bij poly- en monokristallijne PV-panelen ca. 50 MOhm per PV-paneel worden verondersteld (zie voor meer informatie over de berekening van de isolatieweerstand de technische informatie "Isolatieweerstand (Riso) van niet galvanisch gescheiden PV-installaties" op www.SMA-Solar.com).

Vereiste apparaten:

- ☐ geschikt toestel voor veilig scheiden en kortsluiten
- ☐ meettoestel voor isolatieweerstand

Toestel voor veilig scheiden en kortsluiting van de PV-panelen nodig

De meting van de isolatieweerstand kan alleen worden uitgevoerd met een geschikt toestel voor veilig scheiden en kortsluiten van het PV-paneel. Als er geen geschikt toestel beschikbaar is, mag de meting van de isolatieweerstand niet worden uitgevoerd.

Werkwijze:

1. Bereken de te verwachten isolatieweerstand per string.

2.



Levensgevaar door hoge spanningen

- Schakel de omvormer spanningsvrij (zie hoofdstuk 9, pagina 95).

3. Installeer de kortsluitinrichting.
4. Sluit het meettoestel voor de isolatieweerstand aan.
5. Sluit de eerste string kort.
6. Stel de controlespanning in. De controlespanning moet zo dicht mogelijk bij de maximale systeemspanning van de PV-panelen liggen, mag deze echter niet overschrijden (zie datablad van de PV-panelen).
7. Meet de isolatieweerstand.
8. Hef de kortsluiting op.
9. Voer de meting van de overige strings op dezelfde manier uit.
 - ☒ Als de isolatieweerstand van een string duidelijk afwijkt van de theoretisch berekende waarde, is er sprake van een aardlek in de desbetreffende string.
10. Sluit strings met aardlek pas weer aan op de omvormer als het aardlek is verholpen.
11. Sluit alle andere strings weer aan op de omvormer.

12. Stel de omvormer weer in bedrijf.
13. Als de omvormer daarna nog steeds een isolatiefout meldt, neem dan contact op met onze serviceafdeling (zie hoofdstuk 15, pagina 132). Het is mogelijk dat de PV-panelen in de gebruikte hoeveelheid niet voor de omvormer geschikt zijn.

11.5 Bedrijfsbelemmering na vlamboogdetectie terugzetten

VAKMAN

Wanneer de rode led brandt en in de gebeurtenislijst op de gebruikersinterface van de omvormer het gebeurtenisnummer **4301** of **4302** wordt getoond, heeft de omvormer een vlamboog herkend en onderbreekt het terugleverbedrijf.

Werkwijze:

1.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok

- Schakel de omvormer spanningsvrij en open hem (zie installatiehandleiding van de omvormer).

2. Controleer of de PV-panelen, de aangesloten DC-kabels en de klemmenstrook voor de DC-aansluiting niet defect zijn.
 3. Defecte PV-panelen, DC-kabels of de klemmenstrook voor de DC-aansluiting laten repareren of vervangen.
 4. Stel de omvormer weer in bedrijf (zie installatiehandleiding van de omvormer).
 5. De gebruikersinterface oproepen (zie hoofdstuk 8.2, pagina 63).
 6. Meld u op de gebruikersinterface aan als **installateur** (zie hoofdstuk 8.3, pagina 68).
 7. Voor het resetten van de bedrijfsbelemmering de parameter **Bedrijfsdata terugzetten** kiezen en op **Bedrijfsstoring wissen** instellen of de parameter **AFCI ingeschakeld** kiezen en eerst op **Nee** instellen en vervolgens weer op **Ja** instellen.
- ☒ De bedrijfsblokkering wordt gereset en de omvormer begint met terugleverbedrijf.

12 Omvormer buiten bedrijf stellen

⚠ VAKMAN

In dit hoofdstuk leest u hoe u te werk gaat als u de omvormer na afloop van de levensduur volledig buiten bedrijf wilt stellen.

⚠ VOORZICHTIG

Risico op lichamelijk letsel door optillen en naar beneden vallen van de omvormer

De omvormer weegt 84 kg. Er bestaat risico op lichamelijk letsel door verkeerd tillen of door het naar beneden vallen van de omvormer tijdens transport of de montage.

- Transporteer en til de omvormer met meerdere personen en houd hem rechtop zonder te kiepen.

Voorwaarden:

- ☐ Er moet een pallet beschikbaar zijn.
- ☐ De originele verpakking met stootkussens moet beschikbaar zijn.
- ☐ De transportgrepen moeten beschikbaar zijn.

Werkwijze:

1. **⚠ GEVAAR**

Levensgevaar door hoge spanningen


- Schakel de omvormer spanningsvrij (zie hoofdstuk 9, pagina 95).

2. **⚠ VOORZICHTIG**


Verbrandingsgevaar door hete onderdelen van de behuizing

- Wacht 30 minuten tot de behuizing is afgekoeld.


3. Verwijder de AC-kabel uit de omvormer. Draai hiervoor de schroeven eruit (SW 8) en trek de kabels uit de aansluitklem.

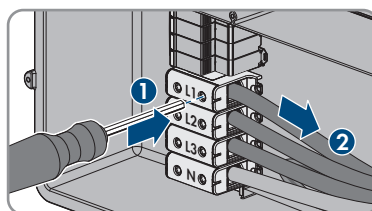


4. Koppel de PE los van de aardleiding. Draai hiervoor de schroeven eruit (TX 25) en trek de aardleiding onder de klem vandaan.

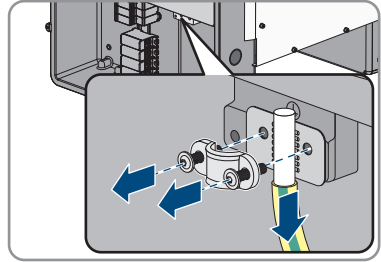


5. Verwijder de AC-kabel uit de omvormer.
6. Verwijder de kabelschroefverbinding M63 van de opening van de behuizing in de AC-Connection Unit. Draai daartoe de contraoer aan de binnenkant los en haal de kabelschroefverbinding door de opening van de behuizing naar buiten.
7. Als er AC-overspanningsbeveiligingen zijn aangesloten, trekt u de overspanningsbeveiligingen los van de aansluitposities. Druk hiervoor de geribbelde vlakken aan de linker- en rechterkant van de overspanningsbeveiliging samen.

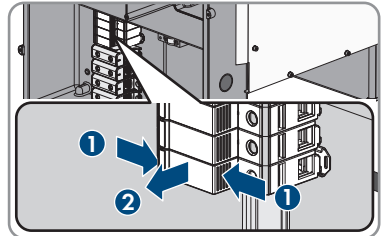

8. Plaats de behuizingsdeksel van de AC-Connection Unit op de AC-Connection Unit en draai eerst de schroeven linksboven en rechtsonder en vervolgens de overige schroeven kruislings aan (TX 25, koppel: 6 Nm).

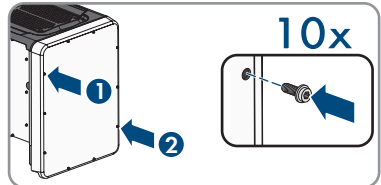


9. Draai alle 10 schroeven van de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit eruit (TX 25) en neem de behuizingsdeksel naar voren eraf.

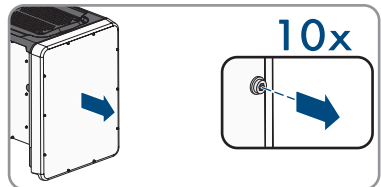


10. Leg de schroeven en de behuizingsdeksel terzijde en bewaar deze zorgvuldig.


11. Verwijder alle aansluitkabels van de communicatiemodule en haal de aansluitkabels uit de DC-Connection Unit.

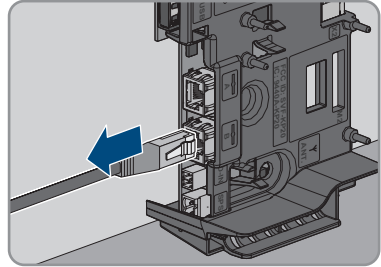


12. Verwijder alle kabelschroefverbindingen van de omvormer. Draai daartoe de contra-roer aan de binnenkant los en haal de kabelschroefverbinding door de opening van de behuizing naar buiten.
13. Als er DC-overspanningsbeveiligingen zijn aangesloten, trekt u de overspanningsbeveiligingen los van de aansluitposities. Druk hiervoor de geribbelde vlakken aan de linker- en rechterkant van de overspanningsbeveiliging samen.

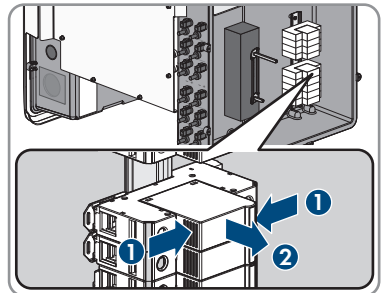


14. Plaats de behuizingsdeksel van de DC-Connection Unit op de DC-Connection Unit en draai eerst de schroeven linksboven en rechtsonder en vervolgens de overige schroeven kruislings aan (TX 25, koppel: 6 Nm).

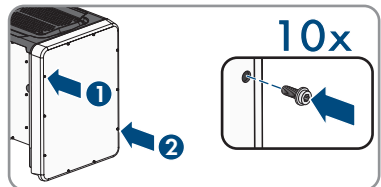


15. Draai alle 4 transportgrepen tot aan de aanslag in de schroefdraadopeningen aan de linker- en rechterkant totdat deze volledig aansluiten op de behuizing. Zorg er daarbij voor, dat de transportgrepen niet scheef in de schroefdraadopeningen worden gedraaid. Als de transportgrepen scheef worden aangedraaid, kan het later moeilijk of onmogelijk zijn om deze los te draaien en de schroefdraadopeningen kunnen worden beschadigd voor hermontage van de transportgrepen.

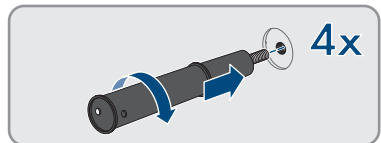

16. Steek een schroevendraaier in de openingen in de transportgreep en draai deze 90°. Hierdoor is gewaarborgd dat de transportgrepen stevig zijn vastgedraaid.

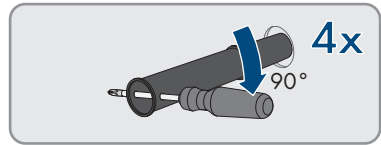

17. Als u de voeten of profielrails wilt demonteren, legt u de omvormer voorzichtig op de zijkant van de AC-Connection Unit.
18. Om de omvormer te verpakken: de omvormer in de originele verpakking verpakken. Plaats daarvoor het onderste deel van de originele verpakking met de bekleding op de pallet. Plaats vervolgens de omvormer op de pallet met de bekleding. Leg de omvormer daarbij met de zijkant van de AC-Connection Unit op de bekleding.
19. Om de omvormer te verpakken: draai alle 4 transportgrepen uit de schroefdraadopeningen. Steek hiervoor indien nodig een schroevendraaier in de openingen van de transportgreep en draai de transportgreep met de schroevendraaier eruit.

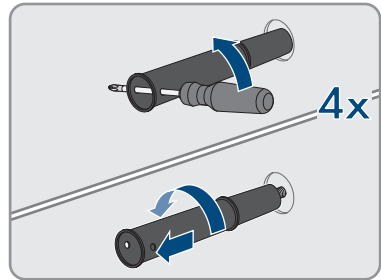

20. Om de omvormer te verpakken: Plaats het bovenste deel van de originele verpakking over de omvormer.
21. Om de omvormer te verpakken: de bovenste bekleding plaatsen
22. Om de omvormer te verpakken: de verpakking sluiten.
23. Om de omvormer te verpakken: borg de verpakking en pallet met verpakkingsband of met riemen.
24. Als de omvormer moet worden afgevoerd, voer de omvormer dan af volgens de ter plaatse geldende afvoervoorschriften voor elektronisch afval.

13 Technische gegevens

DC-ingang

Maximaal vermogen van de PV-panelen	75000 Wp STC
Maximale ingangsspanning	1000 V
MPP-spanningsbereik	500 V tot 800 V
Opgegeven ingangsspanning	670 V
Minimale ingangsspanning	150 V
Start-ingangsspanning	188 V
Maximale ingangsstroom per DC-connector	20 A
Maximaal effectieve ingangsstroom per ingang	20 A
Maximale kortsluitstroom per ingang ²⁾	30 A
Maximale tegenstroom in de PV-panelen	0 A
Aantal onafhankelijke MPP-ingangen	6
Strings per MPP-ingang	2
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1	II

AC-uitgang

Opgegeven vermogen bij 230 V, 50 Hz	50000 W
Maximaal schijnbaar vermogen	50000 VA
Nominaal schijnbaar vermogen	50000 VA
Nom. netspanning	400 V / 230 V
Opgegeven netspanning	230 V
Spanningsbereik ³⁾	202 V tot 264 V
Nominale stroom bij 230 V	72,5 A
Maximale uitgangsstroom	72,5 A
Maximale uitgangsstroom in geval van storing	86 A
Vervormingsfactor van de uitgangsstroom bij vervormingsfactor van de AC-spanning <2% en AC-vermogen >50% van het opgegeven ver- mogen	< 2 %
Inschakelstroom	< 10 % van de nominale AC-stroom gedurende maximaal 10 ms

²⁾ Conform IEC 62109-2: $I_{SC\ PV}$

³⁾ Afhankelijk van de ingestelde landspecifieke gegevensrecord

Nominale netfrequentie	50 Hz
Neffrequentie ³⁾	50 Hz/60 Hz
Werkbereik bij netfrequentie 50 Hz	44 Hz tot 55 Hz
Werkbereik bij netfrequentie 60 Hz	54 Hz tot 65 Hz
Vermogensfactor bij opgegeven vermogen	1
Verschuivingsfactor, instelbaar	0,0 inductief tot 0,0 capacitef
Terugleverfasen	3
Aansluitfasen	3 (+1)
Overspanningscategorie conform IEC 62109-1	III

Multifunctioneel relais

Maximale DC-schakelspanning	30 V
Maximale AC-schakelstroom	1,0 A
Maximale DC-schakelstroom	1,0 A
Minimumlast	0,1 W
Minimale levensduur bij in acht nemen van maximale schakelspanning en maximale schakelstroom ⁴⁾	100000 schakelcycli

Rendement

Maximaal rendement, $\eta_{\max}$	> 98,1 %
Europees rendement, η_{EU}	> 97,8 %

Veiligheidsvoorzieningen

DC-ompolingsbeveiliging	Kortsluitdiode
Vrijschakelpunt aan ingangszijde	DC-lastscheider ⁵⁾
DC-overspanningsbeveiliging	Overspanningsbeveiliging type 1 en 2 (optioneel)
AC-kortsluitvastheid	Stroomregeling
Netbewaking	SMA Grid Guard 10.0
Maximaal toegestane beveiliging (AC-zijde)	100 A
Aardlekbewaking	Isolatiebewaking: $R_{\text{iso}} > 34 \text{ k}\Omega$

⁴⁾ Komt overeen met 20 jaar bij 12 schakelingen per dag

⁵⁾ Gebruikscategorie volgens IEC 60947: DC-PV2

Aardlekbewaking voor alle stroomtypen	Aanwezig
Aktive herkenning van stand-alone netwerken	Frequentieverschuiving

Algemene gegevens

Breedte x hoogte x diepte, zonder voeten en zonder DC-lastscheider	569 mm x 733 mm x 621 mm
Gewicht	84 kg
Lengte x breedte x hoogte van de verpakking	800 mm x 600 mm x 886 mm
Transportgewicht	100 kg
Klimaatklasse conform IEC 60721-3-4	4K4H
Milieucategorie	buiten
Verontreinigingsgraad van oude behuizingsonderdelen	2
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +60 °C
Maximaal toegestane waarde voor relatieve vochtigheid (condenserend)	100 %
Maximale bedrijfshoogte boven zeeniveau (NAP)	3000 m
Normale geluidsemisatie	64 dB(A)
Verliesvermogen tijdens nachtbedrijf	5 W
Vermogensregeling / Demand Response (DRED)	Communicatie via Modbus-interface
Voedingsbegrenzing conform AS/NZS 4777.2	EDMM-10 met compatibele Modbus-teller (Janitza UMG 604-PRO)
Instelling Demand Response volgens AS/NZS 4777.2	DRM0
Topologie	Geen galvanische scheiding
Koelprincipe	SMA OptiCool
Aantal ventilators	3
Beschermingsgraad elektronica conform IEC 60529	IP65
Beschermingsklasse conform IEC 62109-1	I
Draadloze technologie	WLAN 802.11 b/g/n
Frequentieband	2,4 GHz
Maximaal zendvermogen	100 mW

WLAN-bereik in open terrein	100 m
Aantal maximaal registreerbare WLAN-netwerken	32
Netvormen	TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (als $U_{N-PE} < 20 \text{ V}$)

Klimatologische omstandigheden

Opstelling conform IEC 60721-3-4, klasse 4K4H

Uitgebreid temperatuurbereik	-25 °C tot +60 °C
Uitgebreid luchtvochtigheidsbereik	0 % tot 100 %
Grenswaarde voor relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend	100 %
Uitgebreid luchtdrukbereik	79,5 kPa tot 106 kPa

Transport conform IEC 60721-3-4, klasse 2K3

Temperatuurbereik	-40 °C tot +70 °C
-------------------	-------------------

Uitrusting

DC-aansluiting	DC-connectoren SUNCLIX
AC-aansluiting	Schroefklemmen
Multifunctioneel relais	Standaard
Overspanningsbeveiligingselementen type II voor AC en/of DC	Optioneel

Koppels

Schroeven behuizingsdeksel DC-Connection Unit en AC-Connection Unit	6 Nm
Schroeven AC-aansluitklemmen bij leidingdoorsnede 35 mm ² tot 95 mm ²	20 Nm
Schroeven AC-aansluitklemmen bij leidingdoorsnede 120 mm ²	30 Nm
Schroeven voor bevestiging van de voeten of de profielrails	16 Nm
Schroeven van de afdekking aan de bovenkant van de omvormer	6 Nm
Contramoer voor kabelschroefverbinding M63	14 Nm
Wartelmoer kabelschroefverbinding M63	33 Nm

Wartelmoer kabelschroefverbinding M32	5 Nm
SUNCLIX wartelmoer	2 Nm

Geheugencapaciteit

Energieopbrengst in de loop van de dag	63 dagen
Dagopbrengsten	30 jaar
Gebeurtenismeldingen voor gebruikers	1024 gebeurtenissen
Gebeurtenismeldingen voor installateur	1024 gebeurtenissen

14 Toebehoren

In het volgende overzicht vindt u de toebehoren voor uw product. U kunt deze bij SMA Solar Technology AG of bij uw vakhandelaar bestellen.

Aanduiding	Korte omschrijving	SMA bestelnummer
SMA Antenna Extension Kit	Toebehorenset voor 1 SMA omvormer ter verbetering van het zendbereik van de omvormer in het WLAN-netwerk	EXTANT-40
SMA Sensor Module	Interface voor 1 SMA omvormer als uitbreidingsset voor registratie van omgevingsfactoren zoals zoninstraling, omgevingstemperatuur, moduletemperatuur, windsnelheid of SO-meter	MD.SEN-40
Universeel montagesysteem	Voor de wandmontage of als verhoging voor een hogere montage van de omvormer op de bodem	UMS_KIT-10
SMA 485 Module	Interface voor opbouw van een kabelgeleide communicatie via RS485	MD.485-40
SMA I/O Module	Interface voor de omzetting van netwerkdiensten en/of voor realiseren van de net- en installatiebeveiliging	MD.IO-40
AC-overspanningsbeveiligingselementen	Overspanningsbeveiligingselementen type II voor de AC-zijde	AC_SPD_Kit1-10
DC-overspanningsbeveiligingselementen	Overspanningsbeveiligingselementen type II voor de DC-zijde	DC_SPD_Kit4-10

15 Contact

Neem bij technische problemen met onze producten contact op met de SMA Service Line. Zij hebben de volgende gegevens nodig om u doelgericht te kunnen helpen:

- Type apparaat
- Serienummer
- Firmwareversie
- Gebeurtenismelding
- Montageplaats en montagehoogte
- Type en aantal PV-panelen
- optionele uitrusting, bijv. communicatieproducten
- Eventueel naam van de installatie in de Sunny Portal (indien aanwezig)
- Eventueel toegangsgegevens voor de Sunny Portal (indien aanwezig)
- Nationale speciale instellingen (indien aanwezig)
- bedrijfsmodus van het multifunctionele relais

De contactinformatie van uw land staat onder:



<https://go.sma.de/service>

16 EU-markering van overeenstemming

conform de EG-richtlijnen



- Radioapparatuur 2014/53/EU (22-05-2014 L 153/62) (RED)
- Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 2011/65/EU (08-06-2011 L 174/88) en 2015/863/EU (31-03-2015 L 137/10) (RoHS)

Hiermee verklaart SMA Solar Technology AG dat de in dit document beschreven producten in overeenstemming zijn met de wezenlijke vereisten en andere relevante bepalingen van de bovengenoemde richtlijnen. De volledige EU-verklaring van overeenstemming vindt u op www.SMA-Solar.com.

Draadloze technologie	WLAN 802.11 b/g/n
Frequentieband	2,4 GHz
Maximaal zendvermogen	100 mW

17 VK-conformiteitsverklaring



in overeenstemming met de verordeningen van Engeland, Wales en Schotland

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091)
- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (SI 2016/1101)
- Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206)
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012/3032)

Hiermee verklaart SMA Solar Technology AG dat de in dit document beschreven producten in overeenstemming zijn met de wezenlijke vereisten en andere relevante bepalingen van de bovengenoemde verordeningen. De volledige VK-conformiteitsverklaring vindt u op www.SMA-Solar.com.

Draadloze technologie	WLAN 802.11 b/g/n
Frequentieband	2,4 GHz
Maximaal zendvermogen	100 mW

SMA Solar UK Ltd.

Countrywide House
23 West Bar, Banbury
Oxfordshire, OX16 9SA
United Kingdom

ENERGY
THAT
CHANGES



www.SMA-Solar.com

